


BETJENINGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING
GEBRUIKSAANWIJZING EN MONTAGEHANDLEIDING
KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

VRC 420

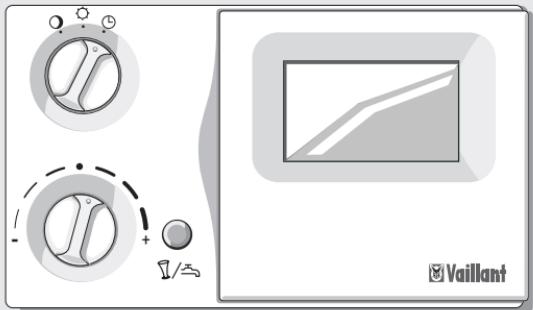

 **Vaillant**

Kære kunde!

Med Vaillants vejrkompensering **VRC 420** har De købt et topkvalitetsprodukt fra firmaet Vaillant. For at kunne udnytte alle fordelene ved kedlen, bør De tage Dem lidt tid til at læse denne betjeningsvejledning. Den er ikke kompliceret og giver Dem nyttegange tips og tricks.

Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den videre til en evt. senere ejer af kedlen/vejrkompenseringen.

For Deres egen sikkerheds skyld!

Alle ændringer/indgreb i selve vejrkompenseringen og det totale centralvarmeanlæg må kun udføres af autoriserede fagfolk!

Vær opmærksom på, at der kan være fare for liv og legeme ved arbejde, der ikke er udført fagligt korrekt.

TIPS!

- Læg mærke til indstillingerne fra fabrikken på side 22. Hvis De er tilfreds med dem, så behøver De ikke at foretage yderligere indstillinger.
- Mens De læser i indstillingerne, kan De kigge på oversigtsbillederne ved at foldе for- og bagsiden ud..

Geachte gebruiker!

Met de Vaillant weersafhankelijke regeling **VRC 420** heeft u een kwaliteitsproduct van de firma Vaillant aangeschaft. Neem om alle voordelen van het regelapparaat goed te kunnen benutten rustig even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te lezen. Hij is niet gecompliceerd en geeft u nuttige tips en aanwijzingen.

Bewaar deze handleiding a.u.b. zorgvuldig en overhandig hem aan een evt. volgende eigenaar.

Voor uw veiligheid!

Alle werkzaamheden aan het regelapparaat zelf en aan het hele systeem mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde vakmensen! Wees u er van bewust dat er bij niet vakkundig uitgevoerde werkzaamheden gevaar voor lijf en leven kan bestaan.

TIPS!

- Neem notitie van de fabrieksininstellingen op pagina 22. Als u daarmee tevreden bent hoeft u geen verdere instellingen meer uit te voeren.
- Neem bij alle instelwerkzaamheden de uitklappagina's aan het begin en aan het einde van deze handleiding ter hand als hulp.

Değerli müşterimiz!

Vaillant ayarlama cihazı **VRC 420** ile Vaillant firmasının mükemmel bir ürünü satın almış bulunuyorsunuz. Cihazın tüm avantajlarından doğru olarak yararlanabilmek için lütfen birkaç dakikanzı ayırınız ve bu kullanım kılavuzunu okuyunuz. Anlaşılması zor değildir ve size faydalı ipuçları vermektedir ve püf noktaları göstermektedir.

Lütfen bu kılavuzu itinalı bir şekilde muhafaza ediniz ve gereğinde cihaza sizden sonra sahip olacak kişiye veriniz.

Güvenliğiniz için!

Cihazın kendisinde ve genel sistemde yapılacak bütün işler, sadece yetkili uzmanlar tarafından yapılabilir!

Uzman tarafından yapılmayan işlerde hayatı tehlikelerin oluşabileceği lütfen dikkat ediniz.

İPUÇLARI!

- Lütfen 22. sayfadaki fabrika ayarlarına dikkat ediniz. Bunlar size uygunsa, başka ayarlar yapmanız gereklidir.
- Tüm ayar işlemlerinde bu kılavuzun başında ve sonunda bulunan dışa katlanılabilir sayfalardan yararlanınız.

DK


På side 82 findes en betjeningsoversigt over knapperne under
vejrkompenseringens klap (5)

NL

Op pagina 82 vindt u een overzicht van de bedieningselementen die zich onder het deksel van het regelapparaat (5) bevinden.

TR

82. sayfada cihaz kapağının (5)
altında bulunan kumanda
elemanları gösterilmiştir.

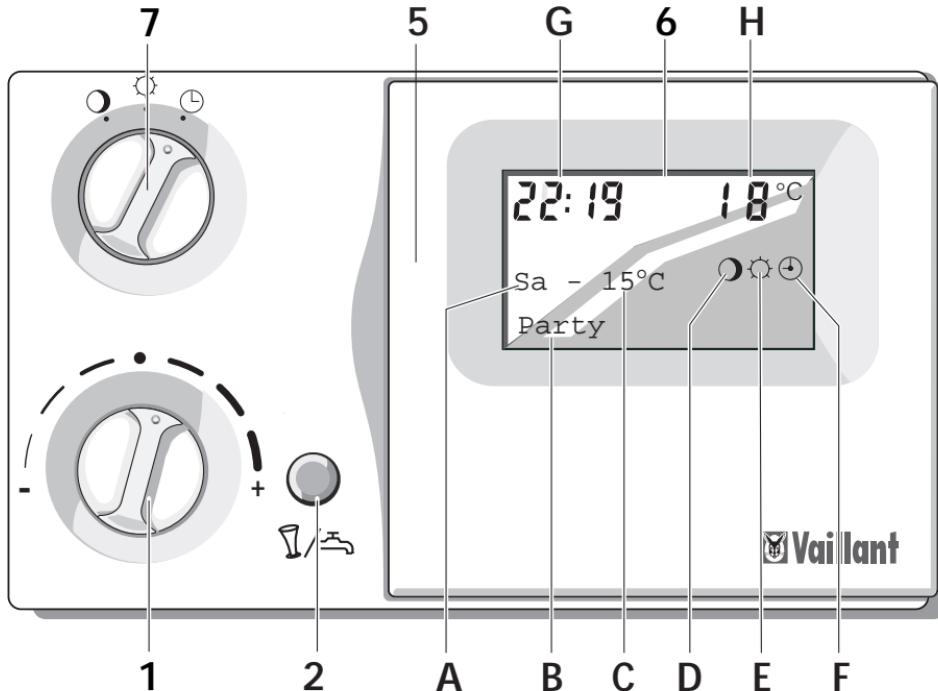

Displayoversigt

- 1 Dagtemperaturvælger til indstilling af den ønskede rumtemperatur.
- 2 Partylast/engangsopvarmning af beholderen til midlertidig udkobling af varmeprogrammet eller til engangs-opvarmning af varmtvandsbeholderen.
- 5 Vejrkompenseringens låg
- 6 Display
Displayet giver oplysning om klokkeslæt og ugedag samt vejrkompenseringens status og driftsmåde.
- 7 Driftsmådevælger
 - ⌚ Stilling „Program“
I denne stilling reguleres rumtemperaturen af det indlæste program.
 - ⌚ Stilling „Dagtemperatur“
I denne stilling reguleres rumtemperaturen konstant efter temperaturen, som er indstillet på dagtemperaturvælgeren (1).
 - ⌚ Stilling „Nattemperatur“
I denne stilling reguleres rumtemperaturen konstant efter nattemperaturen.

Varmekredse:

Her bedes De notere, hvilke rum der reguleres med de to varmekredse (VK):

VK1:

VK2:

Displayoversigt

- A Ugedag
- B Statusvisning:
 Central-varmedrift
 Varmt vand
 Party
 Kedlen befinner sig i centralvarmedrift.
 Gaskedlen befinner sig i varmtvandsdrift.
 Kedlen befinder sig i partydrift (se side 10).
 Visningen „Centralvarmedrift“ dækkes til, fordi opvarmning og varmtvand står til rådighed i denne driftsmåde.
- 1x opvarmning
 Kedlen varmer varmtvandsbeholderen op én gang (se side 11).
- Ferie
 Ferieprogrammet er aktiveret (se side 36)
- Fejlmeldinger (se side 48)
- Fejl
 Gaskedlen er gået på fejl
- Forbindelse.
 Dataoverføringen fra vejrkompenseringen til kedlen er blevet afbrudt.
- VK2 FT Sensor
 Forbindelsen til sensoren for fremløbstemperaturen er blevet afbrudt.
- Service
 Kedlen skal efterses.
- C Udendørstemperatur
- D Driftsmåde „Nattemperatur“
- E Driftsmåde „Opvarmning“
- F Driftsmåde „Program“
- G Aktuelt klokkeslæt
- H Aktuel temperatur (visning kun når vejrkompenseringen er vægmonteret/bruges som rumtemperaturføler)

INDHOLD

Side

INHOUD

Pagina

İÇİNDEKİLER

Sayfa

Betjeningsvejledning	3	Gebruiksaanwijzing	3	Kullanım kılavuzu	3
Oversigt over vejrkompenseringen	3,82	Overzicht van het regelapparaat	3,82	Cihazın genel görünümü	3,82
1 Beskrivelse af vejrkompenseringen	8	1 Beschrijving van het regelapparaat	8	1 Cihazın tarifi	8
2 Betjening	9	2 Bediening	9	2 Kullanılması	9
2.1 Indstilling af rumtemperaturen	9	2.1 Kamertemperatuur instellen	9	2.1 Oda ısısının ayarlanması	9
2.2 Udluftning	9	2.2 Ventilieren	9	2.2 Havalandırma	9
2.3 Indkobling af partyfunktionen	10	2.3 Partyfunctie inschakelen	10	2.3 Parti ıselevinin çalıştırılması	10
2.4 Engangspovarmning af beholderen	11	2.4 Boiler eenmalig opwarmen	11	2.4 Boylerin bir kereye mahsus ısıtılması	11
3 Energisparetips	12	3 Tips voor energiebesparing	12	3 Enerji tasarrufu ile ilgili ipuçları	12
4 Grundindstillinger	13	4 Basisinstellingen	13	4 Temel ayarlar	13
4.1 Valg af driftsmåde	13	4.1 Bedrijfskeuze kiezen	13	4.1 İşletme türünün seçilmesi	13
4.2 Valg af sprog	14	4.2 Taal kiezen	14	4.2 Lisanın seçilmesi	14
4.3 Indstilling af klokkeslæt/ugedag	16	4.3 Tijd/weekdag instellen	16	4.3 Saatin/günün ayarlanması	16
4.4 Indstilling af nattemperatur	18	4.4 Verlagingstemperatuur instellen	18	4.4 Gece ısısının ayarlanması	18
4.5 Indstilling af varmekurve	20	4.5 Stooklijn instellen	20	4.5 Isı eğrisinin ayarlanması	20
5 Tidsprogrammer	22	5 Tijdprogramma's	22	5 Programalar	22
5.1 Indstillinger fra fabrikken	22	5.1 Fabrieksinstellingen	22	5.1 Fabrika ayarları	22
5.2 Oversigt	24	5.2 Overzicht	24	5.2 Genel görünüm	24
5.3 Valg af varmekreds	26	5.3 Verwarmingscircuit kiezen	26	5.3 Isıtma devresinin seçilmesi	26
5.4 Indstilling af opvarmningstider	26	5.4 Verwarmingstijden instellen	26	5.4 Isıtma sürelerinin ayarlanması	26
5.5 Indstilling af varmtvandstider	34	5.5 Warmwaterlijden instellen	34	5.5 Sıcak su sürelerinin ayarlanması	34
5.6 Indstilling af cirkulationstider	35	5.6 Warmwatercirculatielijden instellen	35	5.6 Sirkülasyon sürelerinin ayarlanması	35
5.7 Aktivering af ferieprogrammet	36	5.7 Vakantieprogramma activeren	36	5.7 Tatil programının aktif hale getirilmesi	36
6 Speciaalfunktioner	38	6 Speciale functies	38	6 Özel işlevler	38
7 Info-visning	47	7 Info-indicatie	47	7 Ekran Bilgi göstergesi	47
8 Fejlmeldinger	48	8 Foutmeldingen	48	8 Hata mesajları	48
9 Frostskring	49	9 Vorstbeveiliging	49	9 Donmaya karşı koruma	49
10 Dataoverføring	49	10 Datatransmissie	49	10 Veri transferi	49
11 Fjernstyring	50	11 Afstandsbesturing	50	11 Uzaktan kumanda	50
12 Fabriksindstilling	51	12 Fabrieksinstelling	51	11 Fabrika ayarı	51
13 Fabriksgaranti	52	13 Fabrieksgarantie	52	12 Fabrika garantisi	52
Installationsvejledning	53	Montagehandleiding	53	Montaj kılavuzu	53

Bedieningselementen

- 1** Dagtemperatuurregelaar voor de instelling van de gewenste kamertemperatuur.
- 2** Partyloets/voor de tijdelijke uitschakeling van het verwarmingsprogramma of voor het eenmalig opladen van de indirect gestookte boiler.
- 5** Deksel van het regelapparaat
- 6** Display
het display geeft informatie over tijd en weekdag en over de status en bedrijfskeuze van het regelapparaat.

7 Bedrijfskeuzeschakelaar

Stand „Programma“

In deze stand wordt de kamertemperatuur geregeld door het ingevoerde programma.

Stand „Verwarmen“

In deze stand wordt de kamertemperatuur voortdurend geregeld aan de hand van de temperatuur die is ingesteld aan de dagtemperatuurregelaar (1).

Stand „Verlagen“

In deze stand wordt de kamertemperatuur voortdurend geregeld aan de hand van de verlagingstemperatuur (nachttemperatuur).

Verwarmingscircuits:

Vul hier a.u.b. in welke ruimtes worden geregeld via de beide verwarmingscircuits (CV):

CV1:

CV2:

Display, overzicht

- A** Weekdag
- B** Statusindicatie:

CV-bedrijf	Het regelapparaat bevindt zich in het verwarmingsbedrijf.
Warmwater	Het cv-toestel bevindt zich in het warmwaterbedrijf.
Party	Het cv-toestel bevindt zich in het partybedrijf (zie pagina 10). De indicatie „Verwarmingsbedrijf“ wordt bedekt omdat in deze bedrijfskeuze verwarming en warmwater beschikbaar zijn.
1x lading	Het cv-toestel laadt de indirect gestookte boiler eenmaal op (zie pagina 11).
Vakantie	Het vakantieprogramma is actief (zie pagina 36)
- Foutmeldingen:(zie pagina 48)
- Storing** Het cv-toestel heeft een storing.
- Verbinding** De datatransmissie van de regelaar naar het cv-toestel is gestoord.
- VC2 AT sensor** De verbinding naar de aanvoertemperatuursensor is gestoord.
- Onderhoud** Het cv-toestel is toe aan een onderhoudsbeurt.
- C** Buitentemperatuur
- D** Bedrijfskeuze „Verlagen“
- E** Bedrijfskeuze „Verwarmen“
- F** Bedrijfskeuze „Programma“
- G** Huidige tijd
- H** Huidige kamertemperatuur (indicatie alleen actief bij wandmontage)

Kumanda elementleri

- 1 İstenilen oda ısısını ayarlamak için gündüz konumu ısı ayar düğmesi.
- 2 Parti tuşu/ısitma programının geçici olarak devre dışı bırakılması veya boyler suyunun bir kereye mahsus olarak ısıtılması için hafızanın bir kereye mahsus olarak yüklenmesi.
- 5 Gerätedeckel
- 6 Ecran
Ekranda saat, gün ve ayar cihazınızın o anki durum ve işletme türü hakkında bilgiler gösterilmektedir.
- 7 İşletme türü seçim şalteri

„Program“ konumu

Bu konumda oda ısısı ayarlanan program tarafından kontrol edilmektedir.

„Gündüz“ konumu

Bu konumda oda ısısı sürekli olarak, gündüz konumu ısı ayar düğmesi (1) ile ayarlanmış olan ısuya göre kontrol edilmektedir.

„Gece“ konumu

Bu konumda oda ısısı sürekli olarak, gece konumu ısısına göre (düşük ısida) kontrol edilmektedir.

Isıtma devreleri:

Lütfen buraya, iki ısıtma devresi (**ID**) tarafından hangi odaların kontrol edildiğini not ediniz:

ID1:

ID2:

Ecran, genel görünüm

A Gün

B Durum göstergesi:

Isıtma işletmesi Cihaz ısıtma işletmesindedir.

Sıcak kullanma suyu Cihaz sıcak kullanma suyu işletmesinde çalışmaktadır.

Parti Cihaz parti işletmesindedir (bakınız sayfa 10).

„Isıtıyor“ göstergesinin üzeri kapatılmıştır, çünkü bu işletme türünde kalorifer ve sıcak su konumları kullanılabilirliktedir.

1x yükleme

Tatil

Hata mesajları (bakınız sayfa 48)

Arıza Isıtma cihazında bir arıza var.

Bağlantı Yok Ayar cihazı ile ısıtma cihazı arasındaki veri transferinde arıza var.

ID2 ısı Hat

Kalorifer gidiş suyu ısı sensörüne giden bağlantı arızalı.

Bakım

Isıtma cihazının bakımının yapılması gerekmektedir.

C Dış hava sıcaklığı

D İşletme türü „Gece“

E İşletme türü „Gündüz“

F İşletme türü „Program“

G Aktüel saat

H Aktüel ısı (Ayar cihazı sadece duvara monte edildiğinde gösterilmektedir)

1. Beskrivelse af vejrkompenseringen

Vejrkompenseringen muliggør en vejrsyret regulering af fremløbstemperaturen i to varmekredse, en brænderkreds og en blandekreds f.eks. til gulvvarme.

Derudover kan det styre varmtvandsopvarmningen og en cirkulationspumpe.

Udendørstemperaturføleren måler konstant den aktuelle udendørstemperatur.

Vejrkompenseringen sørger for, at den indstillede rumtemperatur opnås ved helt åbnede termostatventiler. Hertil skal varmeanlægget levere en bestemt fremløbstemperatur. Så snart vejrkompenseringen er tilsluttet og klokkeslættet er indstillet, gennemfører det et hensigtsmæssigt opvarmningsprogram. Hertil skal driftsmådekontakten (7, på den forreste foldeud-side) stå i stillingen „Program“ Ⓛ.

Udførelse med DCF-modtager

DCF-modtageren, der er indeholdt i leveringen, modtager et radiostyret tidssignal og stiller det til rådighed for vejrkompenseringen. Klokkeslættet på vejrkompenseringen indstiller sig automatisk efter dette signal, og omstilling fra sommer- og vintertid og omvendt er herefter ikke nødvendig. En manuel indstilling af klokkeslættet er kun nødvendig, hvis radiomodtageren ikke modtager noget tidssignal (se afsnittet „Indstilling af klokkeslæt og ugedag“).

1. Beschrijving van het regelapparaat

Het regelapparaat maakt de weersafhangelijke regeling van de aanvoertemperatuur van twee hydraulisch gelijke circuits (CV1 en CV2) of een CV-circuit (CV1) met een mengcircuit (CV2) b.v. voor de vloerverwarming mogelijk. **Let Op! Alleen CV2 kan als mengcircuit uitgevoerd worden.**

Daarnaast kan het regelapparaat de warmwaterbereiding en een warmwatertcirculatiepomp sturen. De buiten temperatuurvoeler meet voortdurend de buiten temperatuur van dat moment. Het regelapparaat zorgt er voor dat de ingestelde kamertemperatuur – bij volledig geopende thermostaatkranen – bereikt wordt. Hiervoor moet het verwarmingsapparaat een bepaalde aanvoertemperatuur beschikbaar stellen. Zodra het regelapparaat is aangesloten en de tijd is ingesteld voert hij een zinvol verwarmingsprogramma uit. Hiervoor moet de bedrijfskeuzeschakelaar (7, uitklappagina vooraan) in de stand „Programma“ Ⓛ staan.

Uitvoering met DCF-ontvanger

De meegeleverde DCF-ontvanger ontvangt een radio-tijdssignaal en geeft dit door aan uw regelapparaat. De tijd van uw regelapparaat wordt automatisch ingesteld, de omstelling van zomer- op winter-tijd en omgekeerd valt weg. Een handmatige instelling van de tijd is alleen vereist als de radio-ontvanger geen tijdssignaal ontvangt (zie tijd en weekdag instellen).

1. Cihazın tarifi

Ayarlama cihazı, bir radyatör devresi ve bir karıştırıcı devre, örn. Yerden ısıtma sistemleri için, olmak üzere iki ısıtma devresinin dış hava sıcaklığına bağlı olarak kalarifer gidiş suyu sıcaklığı ayarının yapılabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca sıcak su hazırlanmasını sağlamak ve bir sirkülasyon pompasını kumanda edebilmektedir. Dış hava duyargası sürekli olarak dış havanın sıcaklığını ölçmektedir. Ayarlama cihazı, ayarlanan oda ısısına - termostatik vanalar tam açık konumdayken - ulaşılmasını sağlamaktadır. Bunun için ısıtma cihazının belirli bir kalarifer gidiş suyu sıcaklığını hazır bulundurması gerekmektedir. Isıtma cihazı, ayarlama cihazı bağlandıktan ve saat ayarlandıktan hemen sonra ayarlanmış bir ısıtma programı yürütmektedir. Bunun için işletme türlerinin (7, öndeği katlanılabilir sayfa) „Program“ Ⓛ konumunda olması gerekmektedir.

DCF alıcısı olan versiyonlar

Ayarlama cihazının ambalajı içinde bulunan DCF alıcısı bir radyo saat zaman sinyali almaktadır ve bunu sizin ayarlama cihazınıza göndermektedir. Cihazınızın saat otomatik olarak ayarlanmaktadır, yazdan kişi saatini uygulamasına geçişlerde ve aynı şekilde tersine durumlarda ayar yapılmasına gerek kalmamaktadır. Saatin elle ayarı sadece, radyo alıcısı zaman sinyali alınmadığında gereklidir (Saatin ve günün ayarlanması bölümune bakınız).

2. Betjening

For at varmeanlægget kan arbejde optimalt, så skal driftsmådekontakten (7, på den forreste folde-ud-side) stilles på „Program“ ④.

2.1 Indstilling af rumtemperaturen

Med dagtemperaturvælgeren (1, på den forreste folde-ud-side) kan De tilpasse rumtemperaturen til Deres individuelle behov. Positionen „•“ svarer til en ønsket rumtemperatur på ca. 20°C. Hvert punkt på skalaen betyder en ændring af temperaturen på ca. 2,5°C.

- „**Hævning**“ af rumtemperaturen
Drej dagtemperaturvælgeren til højre.
- „**Sænkning**“ af rumtemperaturen
Drej dagtemperaturvælgeren til venstre.

Denne vejrkompensering er kun aktiv, når driftsmåden er indstillet til enten ☀ eller ④.

2.2 Udluftning

Når De lufter ud, bør De stille driftsmådekontakten (7, på den forreste folde-ud-side) på nattemperatur ①. Derved undgår man en unødvendig indkobling af kedlen. Efter udluftningen stilles kontakten tilbage i stillingen „Program“ ④.

2. Bediening

Uw CV toestel werkt optimaal als u de bedrijfskeuzeschakelaar (7, uitklappagina vooraan) instelt in de stand „Programma“ ④.

2.1 Binnentemperatuur instellen

Met de dagtemperatuurregelaar (1, uitklappagina vooraan) kunt u de kamertemperatuur aanpassen aan uw individuele behoeftes. Positie „•“ komt overeen met een gewenste kamertemperatuur van ca. 20 °C. Elk punt op de schaal betekent een temperatuurverandering van ongeveer 2,5 °C.

- Binnentemperatuur „**Verhogen**“
Draai de dagtemperatuurregelaar naar rechts.
- Binnentemperatuur „**Verlagen**“
Draai de dagtemperatuurregelaar naar links.

Deze temperatuurregeling is alleen actief als de bedrijfskeuze ☀ of ④ is ingesteld.

2.2 Ventilieren

Stel de bedrijfskeuzeschakelaar (7, uitklappagina vooraan) tijdens het ventilieren op „**Verlagen**“ ①. Zodoende vermijdt u een onnodige inschakeling van de verwarming. Na het ventilieren zet u hem weer terug in de stand „Programma“ ④.

2. Kullanılması

İslıtma cihazınızın en iyi seviyede çalışması için, işletme türleri şalterini (7, öndeği katlanılabilir sayfa) „Program“ ④ konumuna getiriniz.

2.1 Oda ısısının ayarlanması

Gündüz konumu ısı ayar düğmesi ile (1, öndeği katlanılabilir sayfa) oda ısısını kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. „•“ konumu yakı. 20 °C’lik istenilen oda ısısına tekabül etmektedir. Her bir nokta yaklaşık 2,5 °C’lik bir ısı değişimine tekabül etmektedir.

- Oda ısısını „**Yükseltmek**“
Gündüz konumu ısı ayar düğmesini sağa doğru çeviriniz.
- Oda ısısını „**Düşürmek**“
Gündüz konumu ısı ayar düğmesini sola doğru çeviriniz.

Bu ısı ayarı sadece ☀ veya ④ işletme türleri ayarlı olduğunda etkindir.

2.2 Havalandırma

İşletme türleri şalterini (7, öndeği katlanılabilir sayfa) havalandırma sırasında gece ① konumuna getiriniz. Havalandırmadan sonra bu şalteri tekrar program ④ konumuna getiriniz.

2.3 Indkobling af partyfunktionen

Deres vejrkompensering er udstyret med en party-funktion. Denne muliggør, at opvarmnings- og varmtvandstiderne kan fortsættes ud over det næste udkoblingspunkt. Dette er f.eks. hensigtsmæssigt ved en fest, for vejrkompenseringen stiller sig den næste morgen automatisk tilbage på tidsfunktionen.

Denne funktion kan kun aktiveres, når driftsmådekontakten står på denne position ①.

- Tryk på partytasten (2, på den forreste folde-ud-side).

I displayet vises teksten Party og ved siden af symbolet ① vises symbolet ☀.

- Ved starten på den næste programmerede opvarmningstid slutter partydriften automatisk. Vejrkompenseringen arbejder så igen efter de programmerede tider.

- ☞ Man kan også afslutte partyfunktionen ved at trykke to gange på partytasten (2).

2.3 Partyfunctie inschakelen

Uw regelapparaat is uitgerust met een partyfunctie. Deze maakt het u mogelijk dat de verwarmings- en warmwatertijden tot aan het volgende uitschakelpunt worden voortgezet. Dit is b.v. zinvol bij een feest, want het regelapparaat stelt zich de volgende morgen automatisch weer in op de tijdfunctie.

Deze functie kan alleen geactiveerd worden als de bedrijfsmodus schakelaar in stand ① staat.

- Druk de partytoets (2, uitklappagina vooraan) in.

In het display verschijnt de tekst „Party“ en naast het symbool ① verschijnt het symbool ☀.

- Met de start van de volgende geprogrammeerde verwarmingsperiode eindigt de partyfunctie automatisch. Het regelaparaat werkt dan weer volgens de geprogrammeerde tijden.

- ☞ U kunt de partyfunctie echter ook beëindigen door de partytoets (2) tweemaal in te drukken.

2.3 Parti işlevinin çalıştırılması

Cihazınız bir parti işleviyle donatılmıştır. Bu işlev, ısıtma ve sıcak su konumlarında programınıza göre bir sonraki kapanma noktasından sonra da ısıtmanın devam etmesine olanak tanımaktadır. Bu örneğin evinizde çok sayıda misafir olduğunda faydalıdır, çünkü ayarlama cihazınız ertesi sabah yine otomatik olarak eski konumuna geri dönmektedir. Bu işlev sadece işletme türleri şalteri ① konumunda olduğunda etkin hale getirilebilir.

- Parti tuşuna basınız (2, öndeği katlanılabilir sayfa). Ekranda Parti Modu yazısı ve ① simbolu yanında ☀ simbolü görülmektedir.
- Sıradaki programlanmış ısıtma süresinin başlamasıyla parti modu işletmesi otomatik olarak sona ermektedir. Ayarlama cihazınız sonra yine önceden programlanmış sürelerle göre çalışmaya devam edecektir.
- ☞ Ancak parti modu işlevini, parti tuşuna (2) iki kez basarak da sona erdirebilirsiniz.

2.4 Engangsopvarmning af varmt vand

Apparatet er udstyret med en funktion til engangsopvarmning af varmtvandsbeholderen. Denne funktion giver mulighed for straks at opvarme varmtvandsbeholderen eller ved VCW-kedler at aktivere varmstarten af aqua-comfort-systemet. Dette er hensigtsmæssigt, hvis man f.eks. en time tidligere end sædvanligt har brug for en større mængde varmt vand.

Denne funktion kan kun aktiveres, når driftsmådekontakten står på denne position ①.

- Tryk to gange på partytasten (2, på den forreste folde-ud-side).

I displayet vises teksten
1x Beholderopv.

Vejrkompenseringen spørger varmeanlægget, og kobler engangsopvarmningen ud, så snart varmeanlægget har opvarmet beholderen.

☞ Hvis beholderen allerede er varmet op, så kobles engangsopvarmningen ud efter 45 minutter.

☞ Engangsopvarmningen kan også kobles manuelt ud, idet man trykker en gang på partytasten.

Teksten **1x Beholderopv.** forsvinder.

2.4 Eenmalig opwarmen voor warmwater

Uw regelapparaat is uitgerust met een functie voor het eenmalig opwarmen van de indirect gestookte boiler. Dit stelt u in staat om de indirect gestookte boiler meteen op te warmen, resp. bij VCW-apparaten de warme start te activeren. Dit is zinvol als u b.v. een uur vroeger dan gewoonlijk warmwater nodig heeft. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als de bedrijfskeuzeschakelaar in stand ① staat.

- Druk tweemaal op de partytoets (2, uitklappagina vooraan).

In het display verschijnt de tekst:
1x opladen

De regelaar stuurt het verwarmingstoestel in bedrijf en schakelt de eenmalige opwarming uit zodra het verwarmingstoestel de indirect gestookte boiler heeft opgewarmd.

☞ Is de indirectgestookte boiler reeds opgewarmd dan wordt het eenmalig opwarmen na 45 minuten uitgeschakeld.

☞ U kunt het eenmalig opwarmen ook handmatig uitschakelen door de partytoets eenmaal in te drukken. De tekst **1x opladen** verdwijnt.

2.4 Sıcak su için bir kereye mahsus yükleme

Cihazınız, boylerdeki suyun bir kereye mahsus program dışı ısıtılması için bir işlevle donatılmıştır. Bu işlev sayesinde boylerinizdeki suyu gerektiği zaman hemen ısıtma veya VCW cihazlarında mevcut olan „Aqua Comfort“ anında sıcak su sisteminin hemen etkin hale getirme olanağına sahipsiniz. Bu, örn. her zamankinden farklı olarak bir saat önce çok miktarda sıcak suya ihtiyacınız olduğunda faydalıdır. Bu işlev sadece işletme türleri şalteri ① konumundayken etkin hale getirilebilir.

- Parti tuşuna (2, öndeği katlanılabilir sayfa) iki kez basınız.

Ekranda şu yazı görülmektedir
1x Boyler yük.

Ayarlama cihazı ısıtma cihazıyla iletişim kurar ve ısıtma cihazı boylerdeki suyu istenilen ısıya getirdikten hemen sonra, bir kereye mahsus program dışı ısıtma işlevini kapatır.

☞ Boylerdeki su istenilen sıcaklığı getirildikten sonra, bir kereye mahsus program dışı ısıtma işlevi otomatik olarak 45 dakika sonra kapatılmaktadır.

☞ Bir kereye mahsus program dışı ısıtma işlevini, parti tuşuna bir kez basarak manuel olarak da kapatılabilirsiniz.
1xBoiler yük yazısı silinmektedir.

3. Energisparetips

- ☞ Indstil rumtemperaturen, så der opnås en behagelig opholdstemperatur. For hver grad rumtemperaturen er for høj, øges energiforbruget med ca. 6 %.
- ☞ Sænk rumtemperaturen om natten og når De ikke er hjemme.
- ☞ Vi anbefaler, at man ved udluftning af opholdsrum åbner vinduerne helt i en kort periode. Herved sikres et tilstrækkeligt luftskifte, uden at rummene afkøles unødvendigt med det dermed forbundne energitab til følge.
- ☞ Under udluftningen stilles driftsmåde-kontakten (se „Oversigt over apparatet“) på „**Nattemperatur**“ (symbol ). Hermed undgår man en unødvendig indkobling af varmeanlægget.
- ☞ Lad altid alle radiatorventilerne være helt åbne i det rum, hvor vejrkompenseringen befinder sig.
- ☞ Dæk ikke vejrkompenseringen til med møbler, forhæng eller andre genstande. Den skal uhindret kunne registrere den cirkulerende luft i rummet.

3. Tips voor energiebesparing

- ☞ Stel de kamertemperatuur slechts zo hoog in dat het net voldoende is om u behaaglijk te voelen. Elke graad daarboven betekent een onnodig energieverbruik van ongeveer 6 %.
- ☞ Zet de kamertemperatuur lager gedurende uw nachtrust en afwezigheid.
- ☞ Open tijdens de verwarmingsperiode het raam alleen om te ventileren en niet om de temperatuur te regelen. Een kortstondige flinke ventilatie is efficiënter en bespaard meer energie dan langdurig openstaande ventilatieopeningen/ramen.
- ☞ Stel de bedrijfskeuzeschakelaar (zie overzicht van het regelapparaat) tijdens het ventileren op „**Verlagen**“ (symbool ). Zodoende vermindert u dat de verwarming onnodig wordt ingeschakeld.
- ☞ Laat in de kamer waarin uw regelapparaat zich bevindt steeds alle radiatorkranen helemaal open staan.
- ☞ Verberg uw regelapparaat niet achter meubels, gordijnen of andere voorwerpen. Het moet de cirkulerende binnenlucht ongehinderd kunnen registreren.

3. Enerji tasarrufu ile ilgili ipuçları

- ☞ Oda ısısını sadece kendinizi rahat hissedeceğiniz sıcaklığı kadar ayarlayın. Bunun üzerindeki her bir derece yaklaşık % 6 oranında fuzuli enerji tüketimi demektir.
- ☞ Geceleri ve evde bulunmadığınız zamanlarda oda ısısını düşük sıcaklığa ayarlayın.
- ☞ Isıtma yapılan mevsimlerde camları sadece havalandırma amacıyla açın, ışığı ayarlamak için açmayın. İki taraflı pencereler açılarak cereyan yaptırmak suretiyle kısa süreli havalandırma, pencerenin uzun süre yarı açık bırakılmasından daha etkili olup daha çok enerji tasarrufu sağlar.
- ☞ Havalandırma sırasında işletme türleri şalterini (bkz. Cihazın genel görünümü „**Gece**“ (symbol )) konumuna getiriniz. Böylece kaloriferin gereksiz yere çalışmasını önlemiş olursunuz.
- ☞ Ayarlama cihazınızın bulunduğu odadaki bütün radyatör vanalarının sürekli olarak tamamıyla açık konumda olmasına dikkat ediniz.
- ☞ Ayarlama cihazınızın önünü mobilya, perde veya başka eşyalarla kapatmayın. Çünkü odanın içindeki hava sirkülasyonunu tamamıyla algılaması gerekmektedir.

4. Grundindstillinger

4.1 Valg af driftsmåde

Med driftsmådekontakten (7, på den forreste folde-ud-side) kan man indstille driftsmåden på anlægget.

- Stilling „Program“ ⓘ
I denne stilling reguleres rumtemperaturen af det indlæste program. Inden for opvarmningstiderne reguleres der efter temperaturen der er indstillet på dagtemperaturvælgeren (1), i natfaseen efter nattemperaturen.
- Stilling „Dagtemperatur“ ☀
I denne stilling reguleres rumtemperaturen konstant efter temperaturen, der er indstillet på dagtemperaturvælgeren (1). I displayet vises ☀. Der tages ikke hensyn til programmeringen af tidsafbryderen.
- Stilling „Nattemperatur“ ⏺.
I denne stilling reguleres rumtemperaturen konstant efter nattemperaturen. I displayet vises ⏺. Der tages ikke hensyn til programmeringen af tidsafbryderen. Fra fabrikken er nattemperaturen indstillet på 15°C.

4. Basisinstellingen

4.1 Bedrijfsmodus kiezen

Met de bedrijfskeuzeschakelaar (7, uit-klappagina vooraan) kunt u de bedrijfskeuze van uw regelapparaat instellen.


- Stand „Programma“ ⓘ
In deze stand wordt de kamertemperatuur geregeld door het ingevoerde programma. Tijdens de verwarmings-tijden wordt de temperatuur geregeld aan de hand van de aan de dagtemperatuurregelaar (1) ingestelde temperatuur, tijdens de verlagingsfase aan de hand van de verlagingstemperatuur.
- Stand „Verwarmen“ ☀
In deze stand wordt de kamertemperatuur voortdurend geregeld aan de hand van de temperatuur die is ingesteld aan de dagtemperatuurregelaar (1). In het display verschijnt ☀. Er wordt geen rekening gehouden met de programmering van de schakelklok.
- Stand „Verlagen“ ⏺.
In deze stand wordt de kamertemperatuur voortdurend geregeld aan de hand van de verlagingstemperatuur. In het display verschijnt ⏺. Er wordt geen rekening gehouden met de programmering van de schakelklok. Vanuit de fabriek is de verlagings ingesteld op 15 °C.

4. Temel ayarlar


4.1 İşletme türünün seçilmesi

İşletme türleri şalteriyle (7, öndeği katlanılabilir sayfa) tesisinizin işletme türünü ayarlayabilirsiniz.


- „Program“ konumu ⓘ
Bu konumda oda ısısı ayarlanan program tarafından kontrol edilmektedir. Isıtma sürelerinde ısı, gündüz konumu ısı ayar düğmesi (1) ile ayarlanmış ısıya göre, gece konumu sürelerinde ise ayarlanan gece konumu ısısına göre düzenlenmektedir.
- „Gündüz“ konumu ☀
Bu konumda oda ısısı sürekli olarak gündüz konumu ısı ayar düğmesi (1) ile ayarlanmış ısıya göre kontrol edilmektedir. Ekranda ☀ görülmektedir. Ayarlanan program saatleri bu durumda göz önünde bulundurulmamaktadır.
- „Gece“ konumu ⏺.
Bu konumda oda ısısı sürekli olarak ayarlanmış gece konumu ısısına göre kontrol edilmektedir. Ekranda ⏺ görülmektedir. Ayarlanan program saatleri bu durumda göz önünde bulundurulmamaktadır. Fabrika ayarıyla gece ısısı 15 °C olarak ayarlanmıştır.

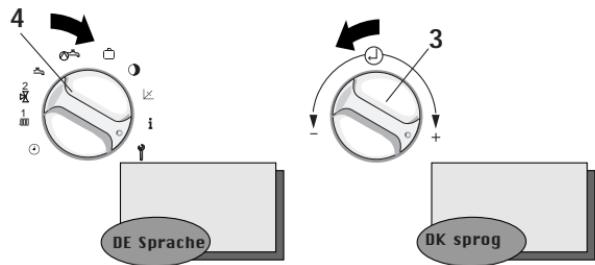

VRC_VC2_009/0

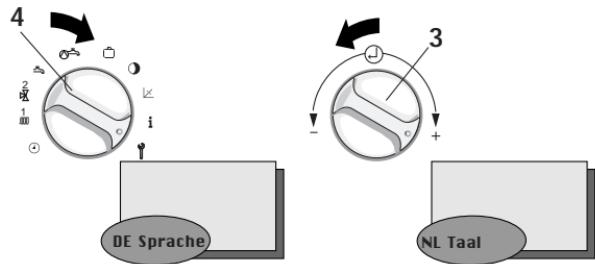

VRC_VC2_009/0

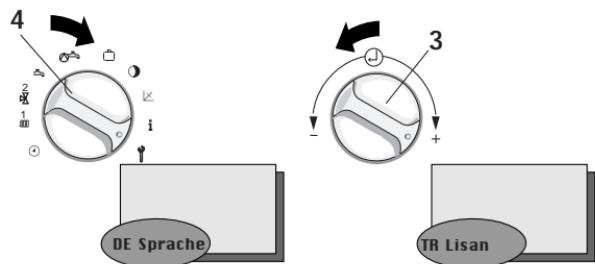

VRC_VC2_009/0

4.2 Valg af sprog

☞ Vejrkompenseringen leveres fra fabrikken på sprogene „Tysk“ eller „Spansk“. Indstillingen på Deres sprog udfører Deres installatør ved opstarten af anlægget. Normalt er det derfor ikke nødvendigt at ændre denne indstilling. Skal indstillingen alligevel ændres, gøres det på følgende måde:

- Åbn vejrkompenseringens låg (5).
- Drej kontakten (4) hen på symbolet .

I displayet vises den „**internationale betegnelse for landene**“ og teksten „**Sprog**“ på det pågældende lands sprog.

- Drej nu indstilleren (3) til højre eller venstre og vælg det ønskede sprog.
- Luk vejrkompenseringens låg (5).
- ☞ Indstillingen lagres automatisk. Man behøver altså ikke at bekræfte den.

4.2 Taal kiezen

☞ Het regelapparaat wordt vanuit de fabriek geleverd in de taal „Duits“ resp. „Spaans“. De instelling van de taal heeft de installateur uitgevoerd bij de eerste ingebruikname. Normaal gezien is er geen verandering meer vereist. Als u de instelling toch eens wilt wijzigen, ga dan a.u.b. als volgt te werk:

- Klap het deksel van het regelapparaat (5) open.
- Draai de functiekeuzeschakelaar (4) op het symbool .


In het display verschijnt de „**Internationale landherkenning**“ en de tekst „**Taal**“ in de betreffende taal.

- Draai nu de regelaar (3) naar rechts of naar links en kies de gewenste taal.
- Sluit het deksel van het apparaat (5).
- ☞ De instelling wordt automatisch opgeslagen in het geheugen. U hoeft deze dus niet meer te bevestigen.


4.2 Lisanın seçilmesi

☞ Ayarlama cihazınız fabrika ayarı olarak „Almanca“ veya „İspanyolca“ lisan ayarlarıyla teslim edilmektedir. Sizin ülke lisanınızın ayarı servis elemanı tarafından ilk devreye alma sırasında ayarlanacaktır. Normal durumda arlık değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Ancak yine de değiştirmek istedığinizde, lütfen aşağıdaki işlemleri yapınız:


- Cihaz kapağını (5) açınız.
- Şalteri (4)  simbolüne çeviriniz. Ekranda „**uluslararası Ülke işaretleri**“ ve ilgili lisanda „**Lisan**“ yazısı görülmektedir.
- Şimdi ayar düğmesini (3) sağa veya sola doğru çevirerek istediğiniz lisani seçiniz.
- Cihaz kapağını (5) kapatınız.
- ☞ Bu ayar otomatik olarak hafızaya alınmaktadır. Yani tekrar teyit etmenize gerek yoktur.

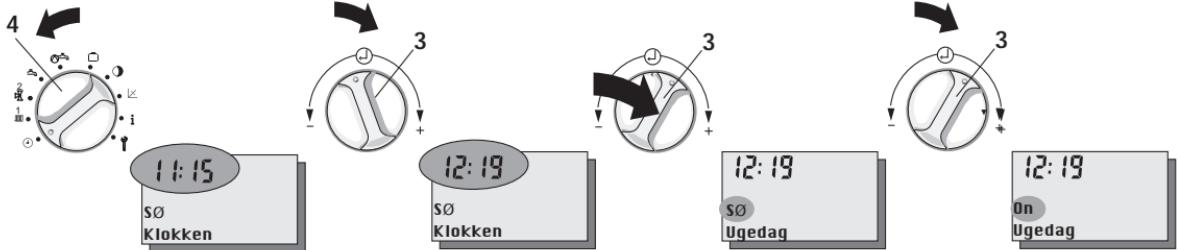

VRC_VC2_011/0

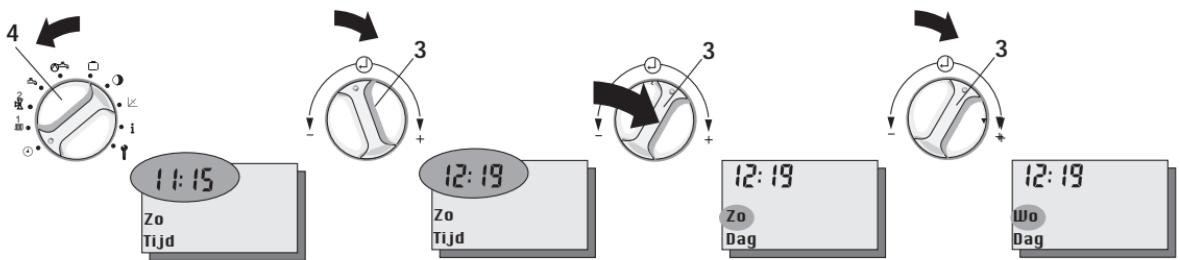

VRC_VC2_011/0

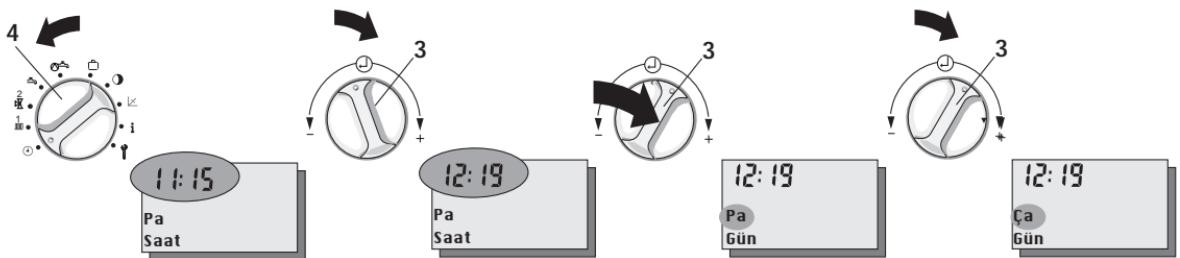

VRC_VC2_011/0

4.3 Indstilling af klokkeslæt og ugedag

Hvis Deres kedel er udstyret med en DCF-modtager, så synkroniserer denne klokkeslættet med det officielle tyske tidssignal, hvis det er muligt at modtage det. Klokkeslættet på Deres vejrkompensering indstiller sig altså automatisk. Det gælder også for omstillingen fra sommer- til vintertid og omvendt. Skal klokkeslæt eller ugedag dog alligevel ændres, så går frem på den følgende måde:

- Åbn vejrkompenseringens låg (5).
- Drej funktionsvælgeren (4) hen på symbolet Ⓛ.
I displayet vises et blinkende klokkeslæt og teksten „**Klokkeslæt**“.
- Drej nu indstilleren (3)
 - til venstre
for at stille uret tilbage
 - til højre
for at stille uret frem.
- Tryk på indstilleren (3).
I displayet vises en blinkende ugedag med teksten „**Ugedag**“.
- Foretag nu den samme indstilling for ugedag som beskrevet for klokkeslættet.
- ☞ Klokkeslæt og dato lagres automatisk. Man behøver altså ikke at bekræfte de nye indstillinger.

4.3 Tijd en weekdag instellen



Als uw regelapparaat is uitgerust met een DCF-ontvanger dan synchroniseert deze de tijd met het officiële Duitse tijdssignaal mits de ontvangst mogelijk is. De tijd van uw regelapparaat wordt automatisch ingesteld. Dat geldt ook voor de omstelling van zomer- op wintertijd en omgekeerd. Als u tijd en weekdag nog eens moet veranderen, ga dan a.u.b. als volgt te werk:

- Klap het deksel van het regelapparaat (5) open.
- Draai de functiekeuzeschakelaar (4) op het symbool Ⓛ.
In het display verschijnt een knipperende tijd en de tekst „**Tijd**“.
- Draai nu de regelaar (3)
 - naar links om de tijd terug te zetten
 - naar rechts om de tijd vooruit te zetten.
- Druk op de regelaar (3).
In het display verschijnt een knipperende weekdag met de tekst „**Dag**“.
- Voer de instelling voor de weekdag uit zoals beschreven bij de tijd.
Tijd en datum worden automatisch opgeslagen in het geheugen. U hoeft de nieuwe waarden dus niet te bevestigen.




4.3 Saatin ve günün ayarlanması

Cihazınız bir DCF alıcısıyla donatılmışsa, bu alıcı, eğer sinyal alabiliyorsa, saat resmi yerel zaman sinyaline göre senkron çalışacak şekilde ayarlanmaktadır. Cihazınızın saat otomatik olarak ayarlanmaktadır. Bu aynı zamanda yaz saatinden kiş saatine ve tersine geçişlerdeki saat ayarı için de geçerlidir. Saati veya günü yine de değiştirmeniz gereğinde, lütfen aşağıdaki işlemleri yapınız:




- Cihaz kapağını (5) açınız.
- Salteri (4) Ⓛ simbolüne çeviriniz.. Ekranda saat göstergesi yanıp sönmekte ve „**Saat**“ yazısı görülmektedir.
- Şimdi ayar salterini (3)
 - saatı geri almak için sola
 - saatı ileri almak için sağa doğru çeviriniz.
- Ayar salterine (3) basınız. Ekrandaki gün göstergesi yanıp sönmekte ve „**Gün**“ yazısı görülmektedir.
- Gün ayarını da saat ayarı kısmında tarif edildiği şekilde yapınız.
- ☞ Saat ve gün otomatik olarak hafızaya alınmaktadır. Yani yeni değerleri teyit etmenize gerek yoktur.

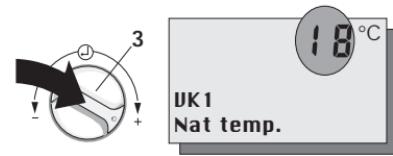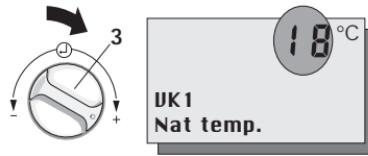

VRC_VC2_008/0

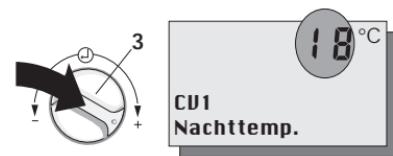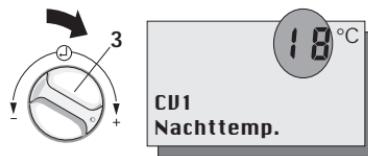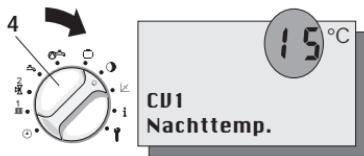

VRC_VC2_008/0

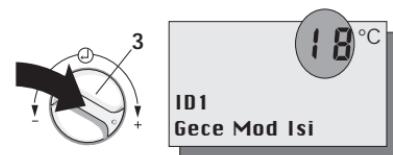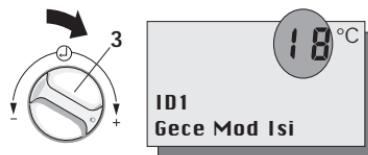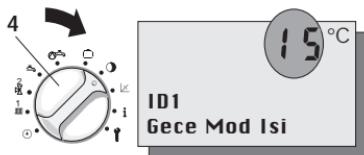

VRC_VC2_008/0

4.4 Indstilling af nattemperatur

- Åbn vejrkompenseringens låg (5).
- Drej funktionsvælgeren (4) hen på symbolet .

I displayet vises et blinkende 15 og visningen „**Nattemp.**“ og „**VK1**“.

- Drej nu indstilleren (3)
 - til venstre for at sænke nattemperaturen
 - til højre for at sætte nattemperaturen op.
- ☞ Værdien lagres automatisk. Man behøver altså ikke at bekræfte den nye værdi.
- ☞ Nattemperaturen kan indstilles i et område fra 5°C til 20°C.

Indstilling af nattemperatur på 0°C kan kun anbefales ved længere fravær, da den kun garanterer anlæggets frostsikkerhed.

- For at indstille nattemperaturen for varmekreds 2, så tryk på indstilleren (3) for at vælge varmekreds 2.

I displayet vises et blinkende 15 og visningen „**Nattemp.**“ og „**VK2**“.

Indstil nattemperaturen som beskrevet ovenfor.

4.4 Verlagings(nacht)temperatuur instellen

- Klap het deksel van het regelapparaat (5) open.
- Draai de functiekeuzeschakelaar (4) op het symbool .

In het display verschijnt een knipperende 15 en de indicatie „**Nachtemp.**“ en „**CV1**“.

- Draai nu de regelaar (3)
 - naar links om de verlagings-temperatuur te verlagen
 - naar rechts om de verlagings-temperatuur te verhogen.
- ☞ De waarde wordt automatisch opgeslagen in het geheugen. U hoeft de nieuwe waarde dus niet te bevestigen.
- ☞ De verlagingstemperatuur kan worden versteld tussen 5 °C en 20 °C.

De instelling van de verlagingstemperatuur op 0°C valt alleen aan te raden bij langere afwezigheid aangezien deze alleen de voorstbeveiliging van de installatie garandeert.

- Om de verlagingstemperatuur voor verwarmingscircuit 2 in te stellen drukt u op de „regelaar“ (3) om verwarmingscircuit 2 te selecteren. In het display verschijnt een knipperende 15 en de indicatie „**Nachtemp.**“ en „**CV2**“.





Stel de daaltemperatuur in zoals boven beschreven.

4.4 Gece konumu ısısının ayarlanması

- Cihaz kapağını (5) açınız.
- İşlev türleri şalterini (4)  simbolüne çeviriniz.. Ekranda yanıp sönen 15 rakamı ve „**Gece Modısı**“ ve „**ID 1**“ göstergesi görünümkedir.
- Şimdi ayar şalterini (3)
 - sola çevirerek gece ısısını düşürünüz
 - sağa çevirerek gece ısısını yükseltiniz.
- ☞ Bu değer otomatik olarak hafızaya alınmaktadır. Yani yeni değeri teyit etmenize gerek yoktur.
- ☞ Gece konumu ıısı 5 °C ile 20 °C arasındaki değerlere ayarlanabilmektedir. Gece konumu ıısısının 0 °C'ye düşürülmesi, sadece evde uzun süre bulunmadığınız zamanlar için tavsiye olunur, çünkü böylece tesisatınız donmaya karşı koruma altına alınmış olmaktadır.
- 2. ısıtma devresinin gece konumu ıısısını ayarlamak için „Ayar şalterine“ (3) basarak 2. ısıtma devresini seçiniz. Ekranda yanıp sönen 15 rakamı ve „**Gece Modısı**“ ve „**ID 2**“ göstergesi görünümkedir. Gece konumu ıısısını aynı şekilde yukarıda tarif edildiği gibi ayarlayınız.

Fremløbstemperatur
Aanvoertemperatuur
Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı

Varmekurver
Stooklijn
Isı eğrileri

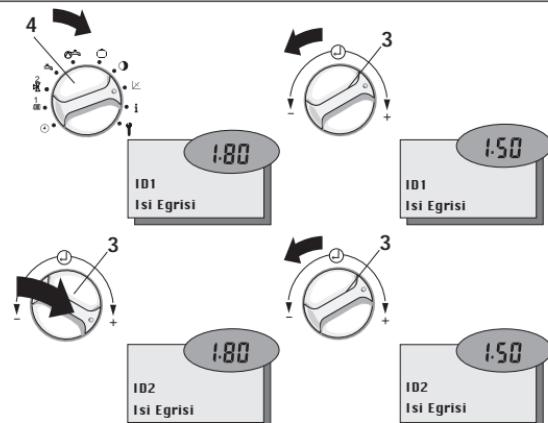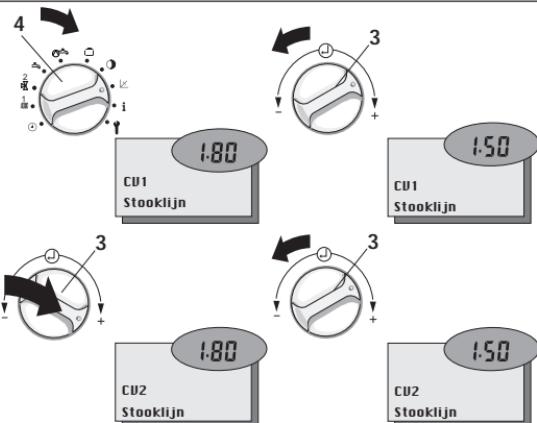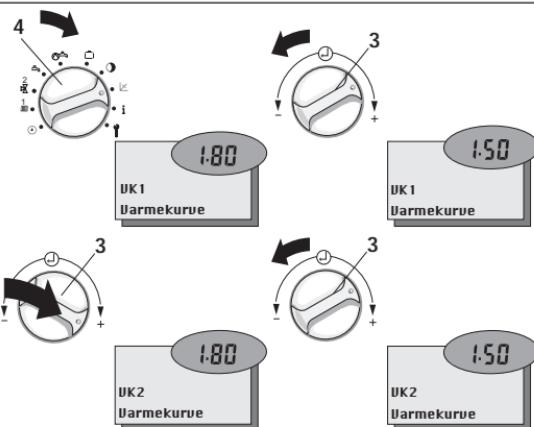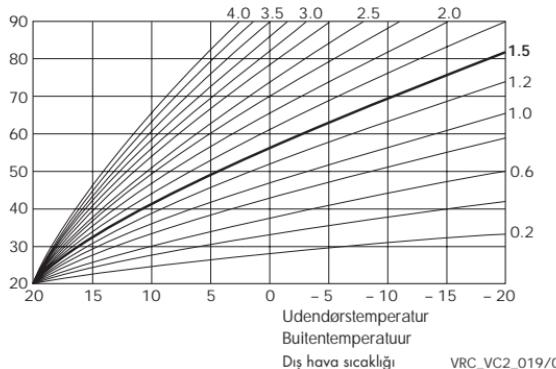

4.5 Indstilling af varmekurve

Varmekurven beskriver den nødvendige fremløbstemperaturs afhængighed af udendørstemperaturen.

Indstillingen af varmekurven har Deres VVS-installatør foretaget ved den første opstart. Normalt er en ændring ikke nødvendig.

Hvis den ønskede rumtemperatur ikke nås ved lave udendørstemperaturer trods helt åbne termostatventiler og lukkede døre og vinduer, så skal varmekurven korrigeres. Gå herved frem på den følgende måde:

- Åbn vejrkompenseringens låg (5).
- Drej funktionsvælgeren (4) hen på symbolet ↘ .

I displayet vises et blinkende tal og teksten „Varmekurve“ og „VK 1“.

- Vælg varmekreds.
varmekreds 1: er allerede aktiv for varmekreds 2 tryk på knap (3).
- Drej nu på indstilleren (3)
 - til venstre for at sætte værdien ned
 - til højre for at sætte værdien op.

- ☞ Den nye værdi lagres automatisk. Det er altså ikke nødvendigt at bekraeftle den.

4.5 Stooklijn instellen

De stooklijn beschrijft de hoogte van de vereiste aanvoertemperatuur t.o.v. van de buitentemperatuur. De instelling van de stooklijn heeft uw installateur uitgevoerd bij de eerste ingebruikname. Normaal gezien is er geen verandering meer vereist. Indien bij lage buitentemperaturen ondanks volledig geopende thermostaatkranen en gesloten deuren en ramen de gewenste kamertemperatuur niet wordt bereikt, dan moet u de stooklijn corrigeren. Ga a.u.b. als volgt te werk:

- Klap het deksel van het regelapparaat (5) open.
- Draai de functiekeuzeschakelaar (4) op het symbool ↘ .
In het display verschijnt een knipperend getal en de tekst „Stooklijn“ en „CV1“.
- Selecteer het verwarmingscircuit. Verwarmingscircuit 1: is reeds actief. Voor verwarmingscircuit 2 regelaar (3) indrukken.
- Draai nu de regelaar (3)
 - naar links om de waarde te verkleinen
 - naar rechts om de waarde te vergroten.
- De waarde wordt automatisch opgeslagen in het geheugen. U hoeft hem dus niet te bevestigen.

4.5 Isı eğrisinin ayarlanması

Isı eğrisi, dış hava sıcaklığına bağımlı olarak gerekli olan kalorifer gidiş suyu sıcaklığını ifade etmektedir.

Isı eğrisinin ayarını servis elemanı ilk devreye alma sırasında ayarlamış bulunmaktadır.

Normal durumda artık değişiklik yapılması gerekliliğinden, dış hava sıcaklığı çok düşük olduğu zamanlarda, radyatör vanalarının tamamıyla açık ve kapı ve pencerelerin kapalı olmasına rağmen istenilen oda ısısına ulaşamadığında, ısı eğrisini düzeltmek gerekebilir. Bunun için lütfen aşağıdaki işlemleri yapınız:

- Cihaz kapağını (5) açınız.
- Şalteri (4) ↘ sembolüne çeviriniz. Ekranda yanıp sönen bir rakam ve „**Isı Eğrisi**“ ve „**ID 1**“ yazıları görülmektedir.
- Isıtma devresini seçiniz
 1. ısıtma devresi: zaten etkindir
 2. ısıtma devresini seçmek için ayar şalterine (3) basınız.
- Şimdi ayar şalterini (3)
 - sola çevirerek değeri düşürünüz
 - sağa çevirerek değeri yükseltiniz.
- Yeni değer otomatik olarak hafızaya alınmaktadır. Yani tekrar teyit etmenize gerek yoktur.

Visning Aanwijzing Gösterge	VK1 Opvarmningstider CV1 verwarmingsper. ID1 Istma zamanlar	VK2 Opvarmningstider CV2 verwarmingsper. ID2 Istma zamanlar	Varmtvands- tider Warmwater- perioden Sıcak su hazırlama zamanlar	Cirkulations- tider Circulatie- perioden Sirkülasyon zamanlar	VK1 Nattemp. CV1 Nachtemp. ID1 Gece konum ısisı	VK2 Nattemp. CV2 Nachtemp. ID2 Gece konum ısisı	VK1 Varmekurve CV1 Stooklijn ID1 Isı eğrisi	VK2 Varmekurve CV2 Stooklijn ID2 Isı eğrisi
Generelt Algemeen Genel					15°C	15°C	1,2	1,2
Ma til fr Ma tot vr Pt - Cu	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00	06:00 - 22:00				
Lø Za Ct	07:30 - 23:30	07:30 - 23:30	07:30 - 23:30	07:30 - 23:30				
Sø Zo Pa	07:30 - 22:00	07:30 - 22:00	07:30 - 22:00	07:30 - 22:00				

5. Indstilling af tidsprogrammer

Vejrkompenseringen kan styre to varmekredse.
Derudover kan varmtvandsopvarmningen og cirkulationspumpen styres.

5.1 Indstillinger fra fabrikken

Fra fabrikken er der forudindstillet hensigtsmæssige tidsprogrammer for de enkelte kredse. Af den omstændende tabel fremgår fabriksindstillingerne.
Hvis De er tilfreds med indstillingerne, så behøver De ikke at foretage nogen ændringer.

Men hvis De vil ændre en eller anden indstilling, så bedes De informere Dem i det pågældende kapitel i betjeningsvejledningen.

Tips!

Ved ændrede indstillinger er det hensigtsmæssigt at notere dataene i de tomme felter på den omstændende tabel.

5. Tijdprogramma's instellen

Het regelapparaat kan twee verwarmingscircuits sturen (CV1 en CV2).
Daarnaast kan de warmwaterbereiding en een warmwatercirculatiepomp gestuurd worden.

5.1 Fabrieksinstellingen

Vanuit de fabriek zijn zinvolle tijdprogramma's voor de afzonderlijke circuits al ingesteld. Uit de tabel hiernaast kunt u de fabrieksinstellingen afleiden.

Als u tevreden bent met de instellingen hoeft u geen verdere veranderingen meer uit te voeren.

Wilt u een bepaalde instelling veranderen, ga dan a.u.b. naar het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.

Tip!

Bij veranderde instellingen is het zinvol de gegevens te noteren in de vrije velden in de tabel hiernaast.

5. Program saatlerinin ayarlanması

Ayarlama cihazınız iki ısıtma devresini kumanda edebilmektedir.

Ayrıca programa göre sıcak su hazırlanması ve sirkülasyon pompası da kumanda edilebilmektedir.

5.1 Fabrika ayarları

Fabrikada, cihazınızın kumanda edebildiği her ısıtma devresi için ayrı ayrı kullanılan program saatleri önceden ayarlanmıştır. Yandaki tabloda fabrikasyon ayarlanan program saatlerini görebilirsiniz.

Bu ayarlar sizin istedığınıza cevap veriyorsa, başka değişiklik yapmanız gereklidir.

Bazı ayarları değiştirmek istiyorsanız lütfen kullanım kılavuzunun ilgili bölümünü bakınız.

İpucu!

Ayarlar değiştirildiğinde, bu yeni verileri yandaki tablonun boş bölümlerine not etmeniz faydalı olacaktır.

5:30 8:00
Ma-Fr
Periode 1

11:30 13:45
Ma-Fr
Periode 2

18:00 22:30
Ma-Fr
Periode 3

VRC_VC_135/1

5:30 8:00
Ma-Ur
CU-periode 1

11:30 13:45
Ma-Ur
CU-periode 2

18:00 22:30
Ma-Ur
CU-periode 3

VRC_VC_135/1

5:30 8:00
Pt-Cu
Araliklar 1

11:30 13:45
Pt-Cu
Araliklar 2

18:00 22:30
Pt-Cu
Araliklar 3

VRC_VC_135/1

5.2 Oversigt over tidsprogrammer

For hver varmekreds samt for varmtvandsopvarmningen kan man programmere op til tre opvarmningsperioder pr. dag, som vises i perioder, f.eks.

Periode 1:

Varmeanlæg indkobles: 5:30

Varmeanlæg udkobles: 8:00

Periode 2:

Varmeanlæg indkobles: 11:30

Varmeanlæg udkobles: 13:45

Periode 3:

Varmeanlæg indkobles: 18:00

Varmeanlæg udkobles: 22:30

Opvarmningstiderne kan indtastes for blokkene

mandag til søndag (ma-sø)

mandag til fredag (ma-fr)

lørdag til søndag (lø-sø)

eller for enkelte dage (ma, ti, on, to, fr, lø, sø).

Aktivering af cirkulationspumpen sker ligeledes via maksimalt tre tidsperioder pr. dag.

5.2 Overzicht tijdprogramma's

Voor elk verwarmingscircuit en voor de warmwaterbereiding kunt u tot drie verwarmingstijden per dag programmeren die worden getoond in de zogenaamde perioden, b.v.:

Periode 1:

verwarming aan: 5:30

verwarming uit: 8:00

Periode 2:

verwarming aan: 11:30

verwarming uit: 13:45

Periode 3:

verwarming aan: 18:00

verwarming uit: 22:30

De verwarmingstijden kunt u voor de blokken

maandag tot zondag (ma-zo)

maandag tot vrijdag (ma-vr)

zaterdag tot zondag (za-zo)

of voor afzonderlijke dagen (ma, di, wo, do, vr, za, zo) invoeren.

De aansturing van de circulatiepomp gebeurt eveneens via maximaal drie perioden per dag.

5.2 Program zamanlarının genel görünümü

Her bir ısıtma devresi için ve de sıcak su hazırlanması için gün başına üç farklı ısıtma zamanı programlanabilir ve bunlar da ekranda „Zaman Dilimi“ olarak gösterilmektedir, örn.

Zaman Dilimi 1:

Kalorifer açık: 5:30

Kalorifer kapalı: 8:00

Zaman Dilimi 2:

Kalorifer açık: 11:30

Kalorifer kapalı: 13:45

Zaman Dilimi 3:

Kalorifer açık: 18:00

Kalorifer kapalı: 22:30

Isıtma zaman dilimlerini aşağıdaki bloklar için


Pazartesi – Pazar (Pt-Pa)

Pazartesi – Cuma (Pt-Cu)



Cumartesi – Pazar (Ct-Pa)

veya ayrı ayrı günler (Pt, Sa, Ça, Pe, Cu, Ct, Pa) için ayarlayabilirsiniz.



Sirkülasyon pompa da gün başına en fazla üç zaman dilimi üzerinden kumanda edilebilmektedir.



VRC_VC2_013/0

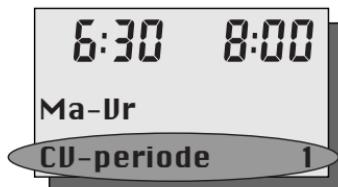

VRC_VC2_013/0

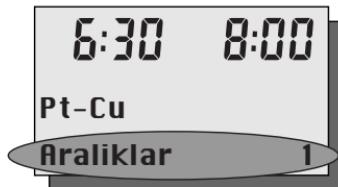

VRC_VC2_013/0

5.3 Valg af varmekreds

- Åbn vejrkompenseringens låg (5).
- Drej funktionsvælgeren (4) hen på  for varmekreds 1 eller  for varmekreds 2.

I displayet vises „Periode 1“ blinkende med de fastsatte ugedage, f.eks. mandag til fredag.

5.4 Indstilling af opvarmningstider

Indstillingen af opvarmningstiderne kan man bedst forklare ved hjælp af et eksempel. Prøv at foretage indstillingen med eksemplet (det varer højst ti minutter) og De vil se, hvor let denne programmering er. Varmeanlægget skal for varmekreds 1 være i drift på følgende tidspunkter:

fra mandag til fredag:

- Varmeanlæg indkobles: 5:30
- Varmeanlæg udkobles: 9:00
- Varmeanlæg indkobles: 17:00
- Varmeanlæg udkobles: 22:00

fra lørdag til søndag:

- Varmeanlæg indkobles: 8:00
- Varmeanlæg udkobles: 23:00

5.3 Verwarmingscircuit kiezen

- Klap het deksel van het regelapparaat (5) open.
 - Draai de functiekeuzeschakelaar (4) op  voor verwarmingscircuit 1 resp.  voor verwarmingscircuit 2.
- In het display verschijnt knipperend „Periode 1“ met de opgegeven weekdagen, b.v. maandag tot vrijdag.

5.4 Verwarmingstijden instellen

Het instellen van de verwarmingstijden kan het best worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Loop het voorbeeld eenmaal door (het duurt nog geen tien minuten) en u zult zien hoe eenvoudig deze programmering is. De verwarming moet voor verwarmingscircuit 1 op de volgende tijdstippen in werking treden:

van maandag tot vrijdag:

- verwarming aan: 5:30
- verwarming uit: 9:00
- verwarming aan: 17:00
- verwarming uit: 22:00

van zaterdag tot zondag:

- verwarming aan: 8:00
- verwarming uit: 23:00

5.3 Isıtma devresinin seçilmesi

- Cihaz kapağını (5) açınız.
- Şalteri (4)
 - isıtma devresi için 1  veya
 - isıtma devresi için 2  konumuna çeviriniz.

Ekranda yanıp sönen „Zaman Dilimi 1“ ve önceden ayarlanmış günler, örn Pazartesi – Cuma görünmektedir.

5.4 Isıtma saatlerinin ayarlanması


Isıtma saatlerinin ayarı en kolay şekilde bir örnekle açıklanabilir. Aşağıdaki örneği uygulayınız (on dakikanzı bile almadır) ve bu programlanmanın ne kadar basit olduğunu göreceksiniz.
Kalorifer 1. ısıtma devresi için aşağıdaki zamanlarda çalışmalıdır:

Pazartesi – Cuma günleri arasında:


- Kalorifer açık: 5:30
- Kalorifer kapalı: 9:00
- Kalorifer açık: 17:00
- Kalorifer kapalı: 22:00

Cumartesi – Pazar günleri arası:


- Kalorifer açık: 8:00
- Kalorifer kapalı: 23:00

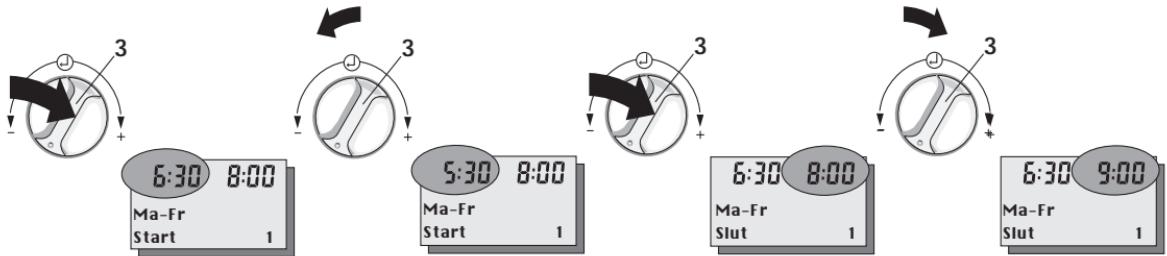

VRC_VC2_015/0

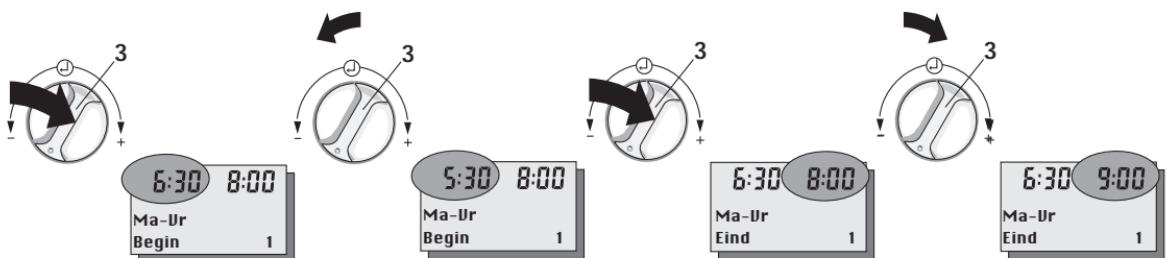

VRC_VC2_015/0

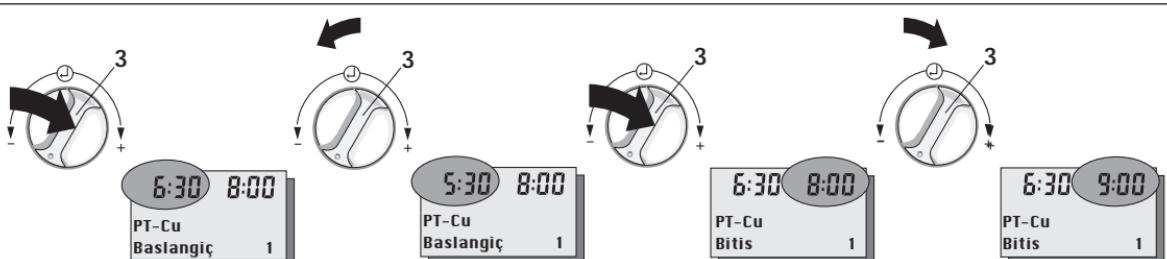

VRC_VC2_015/0

5.4 Indstilling af opvarmningstider (fortsat)

- Tryk på indstilleren (3), indtil det venstre klokkeslæt blunker.
I displayet står der i klartekstlinien „**Start 1**“, dvs. De bestemmer her indkoblingstidspunktet for varmeanlægget for 1. periode.
- Drej indstilleren (3) til venstre, indtil „**05:30**“ vises i displayet foroven til venstre.
- Tryk på indstilleren (3), indtil det højre klokkeslæt blunker.
I displayet står der i klartekstlinien „**Slut 1**“, dvs. De bestemmer her udkoblingstidspunktet for varmeanlægget for 1. periode.
- Drej indstilleren (3) til højre, indtil „**09:00**“ vises i displayet foroven til højre.
- Værdierne lagres automatisk. Man behøver ikke mere at bekraeftede nye indtastninger.

Nu har De allerede programmeret den første periode.

5.4 Verwarmingstijden instellen (vervolg)


- Druk op de regelaar (3) tot de linker tijd knippert.
In het display staat in de tekstregel „**Begin 1**“, d.w.z. u legt het inschakelmoment van de verwarming voor de 1^e schakelperiode vast.
- Draai de regelaar (3) naar links tot in het display linksboven „**05:30**“ verschijnt.
- Druk op de regelaar (3) tot de rechter tijd knippert.
In het display staat in de tekstregel „**Einde 1**“, d.w.z. u legt het uitschakelmoment van de verwarming voor de 1^e schakelperiode vast.
- Draai de regelaar (3) naar rechts tot in het display rechtsboven „**09:00**“ verschijnt.
- De waarden worden automatisch opgeslagen in het geheugen. U hoeft de nieuwe invoer dus niet meer te bevestigen.

Daarmee heeft u de eerste tijdsperiode al geprogrammeerd.


5.4 Isıtma saatlerinin ayarlanması (devamı)

- Ayar şalterine (3) sol taraftaki saat yanıp sönene kadar basınız.
Ekranın alt kısmındaki satırda „**Başlangıç 1**“ yazmaktadır, yani kaloriferin çalışmaya başlayacağı saatı 1. Zaman dilimi için belirlemektesiniz.
- Ayar şalterini (3) ekranın üst sol kısmında „**05:30**“ görünene kadar sola doğru çeviriniz.
- Ayar şalterine (3) sağ taraftaki saat yanıp sönene kadar basınız.
Ekranın alt kısmındaki satırda „**Bitis 1**“ yazmaktadır, yani kaloriferin çalışmasının biteceği saatı 1. Zaman dilimi için belirlemektesiniz.
- Ayar şalterini (3) ekranın üst sağ kısmında „**09:00**“ görünene kadar sağa doğru çeviriniz.
- Değerler otomatik olarak hafızaya alınmaktadır. Yani yeni verileri teyit etmek zorunda değilsiniz.


Böylece birinci zaman dilimini programladınız bileyi.

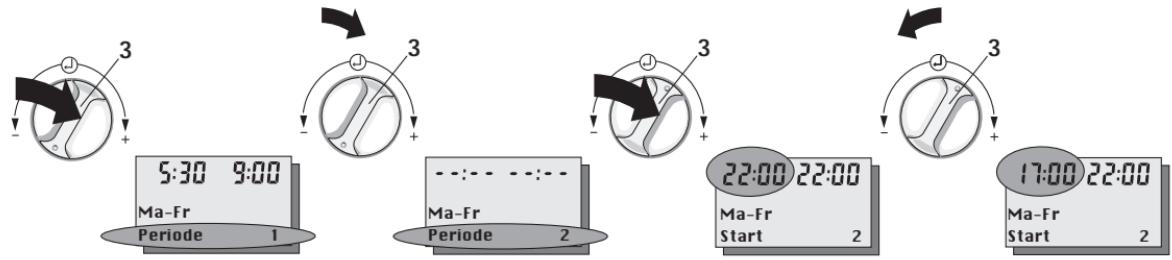

VRC_VC2_016/0

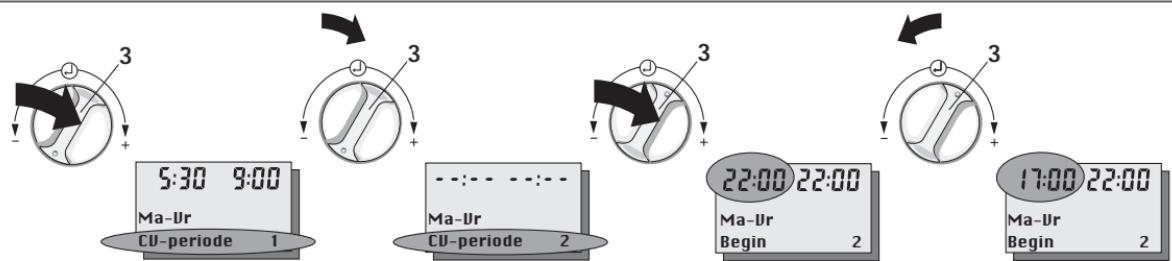

VRC_VC2_016/0

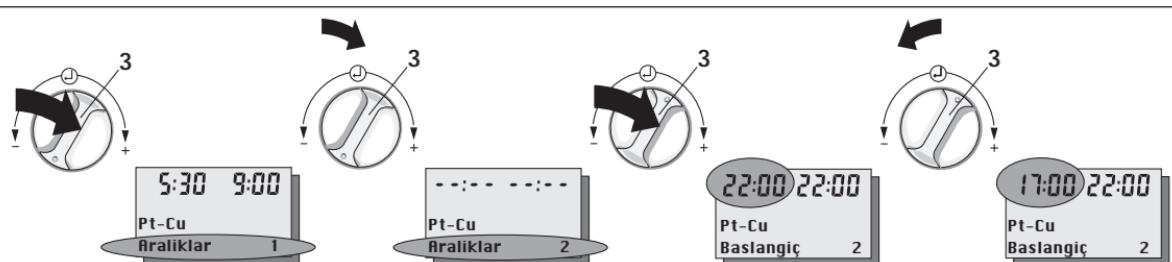

VRC_VC2_016/0

5.4 Indstilling af opvarmningstider (fortsat)

Nu skal den anden periode programmeres:

- Tryk på indstilleren (3), indtil linien „**Periode 1**“ blinker i displayet.
- Drej indstilleren (3) til højre (frem), indtil linien „**Periode 2**“ kommer frem i displayet.

I displayet vises „- -:- -“, hvis ind- og udkoblingstidspunktet er det samme. Ellers vises de indstillede klokkeslæt i displayet.

- Tryk på indstilleren (3), indtil det venstre klokkeslæt blinker. Nu vises tiderne altid i displayet (også selv om ind- og udkoblingstidspunktet er det samme). I displayet står der i klartekstlinien „**Start 2**“, dvs. De bestemmer her indkoblingstidspunktet for varmeanlægget i periode 2.
- Indstil klokkeslættene for periode 2 nøjagtigt som beskrevet for periode 1.

Nu er den anden periode også programmeret, dvs. for vores eksempel er indstillingstiderne indstillet for mandag til fredag.

5.4 Verwarmingstijden instellen (vervolg)

Nu moet de tweede tijdsperiode geprogrammeerd worden:

- Druk op de regelaar (3) tot de tekstregel „**Periode 1**“ in het display knippert.

- Draai de regelaar (3) naar rechts (vooruit) tot de tekstregel „**Periode 2**“ in het display verschijnt.

In het display verschijnt „- -:- -“, als in- en uitschakelmoment hetzelfde zijn. Anders verschijnen de ingestelde tijden in het display.

- Druk op de regelaar (3) tot de linker tijd knippert. Nu verschijnen steeds de tijden in het display (ook als in- en uitschakelmoment hetzelfde zijn). In het display staat in de tekstregel „**Begin 2**“, d.w.z. u legt het inschakelmoment van de verwarming in periode 2 vast.

- Stel de momenten voor periode 2 net zo in als beschreven voor venster 1.

Daarmee is ook de tweede tijdsperiode geprogrammeerd, d.w.z. voor ons voorbeeld dat de insteltijden voor maandag tot vrijdag zijn ingevoerd.

5.4 Isıtma saatlerinin ayarlanması (devamı)

Şimdi ikinci zaman diliminin programlanması gerekmektedir:

- Ayar şalterine (3) ekranda „**Zaman Dilimi 1**“ satırı yanıp sönene kadar basınız.

- Ayar şalterini (3) ekranda „**Zaman Dilimi 2**“ satırı görünenne kadar sağa doğru (ileri) çeviriniz.




Başlangıç ve bitiş saatleri aynı olduğunda ekranda „- -:- -“ görülmektedir. Diğer durumlarda ekranda ayarlanan saatler görülmektedir.

- Ayar şalterine (3) sol taraftaki saat yanıp sönene kadar basınız. Şimdi ekranda saatler devamlı görünecektir (başlangıç ve bitiş saatleri aynı olsa bile).

Ekranın alt kısmındaki satırda „**Başlangıç 2**“ yazmakta, yanı kaloriferin çalışmaya başlayacağı saatı 2. Zaman dilimi için belirlemektesiniz.

- 2. Zaman diliminin saatlerini aynı 1. Zaman diliminde olduğu gibi ayarlayınız.

Böylece ikinci zaman dilimi de programlandı, yanı bizim örneğimizdeki Pazartesi – Cuma arası için çalışma saatleri ayarlandı.

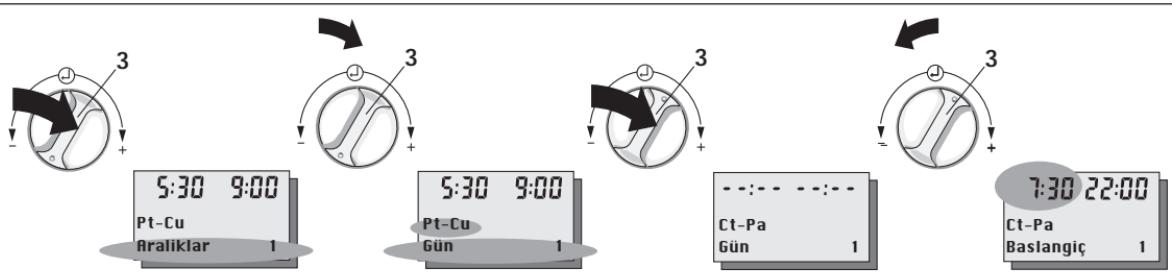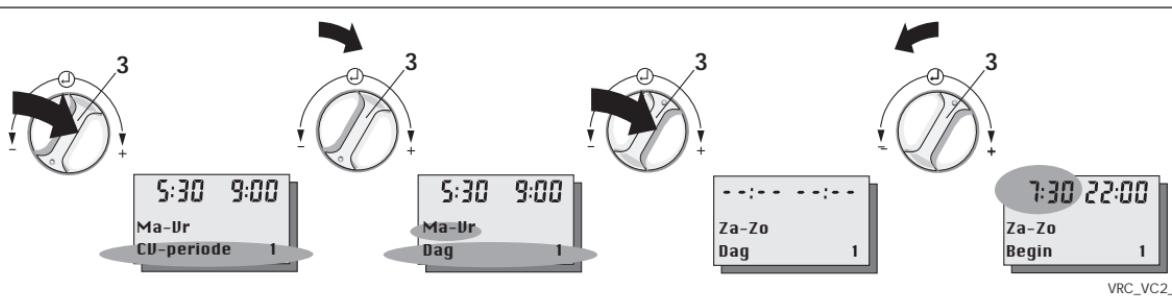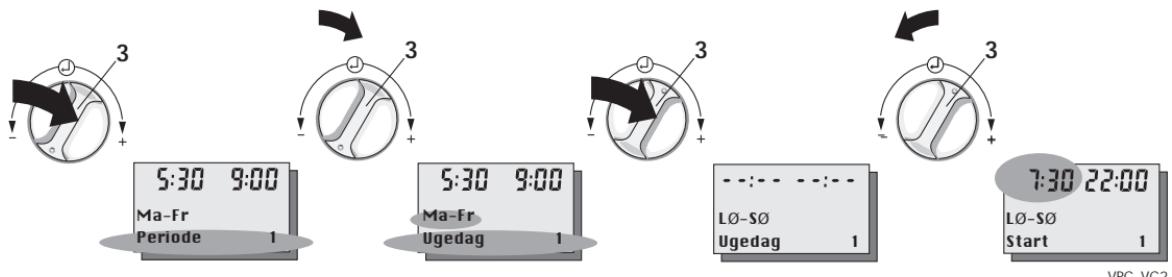

5.4 Indstilling af opvarmningstider (fortsat)

Nu mangler vi kun tiderne for weekenden:

- Tryk på indstilleren (3), indtil linien „**Periode 2**“ blinker i displayet.
- Drej indstilleren (3) til venstre, indtil linien „**Periode 1**“ kommer frem i displayet.
- Tryk på indstilleren (3), indtil ugedagene „**Ma-fr**“ blinker i displayet.
I displayet står der i klartekstlinien „**Ugedag 1**“.
- Drej indstilleren (3) til højre, indtil ugedagene „**Lø-sø**“ blinker i displayet.
- Tryk på indstilleren (3), indtil det venstre klokkeslæt blinker.
I displayet står der i klartekstlinien „**Start 1**“, dvs. De bestemmer her indkoblingstidspunktet for varmeanlægget i periode 1 for weekenden.
- Indstil opvarmningstiderne som beskrevet for den første periode for ma-fr.

Nu er programmeringen for vores eksempel afsluttet helt, og De kan nu tilpasse opvarmningscyklerne til Deres individuelle behov.

5.4 Verwarmingstijden instellen (vervolg)

Nu ontbreken nog de tijden voor het weekend:

- Druk op de regelaar (3) tot de tekstregel „**Periode 2**“ in het display knippert.
- Draai de regelaar (3) naar links tot de tekstregel „**Periode 1**“ in het display verschijnt.
- Druk op de regelaar (3) tot de weekdagen „**Ma-Vr**“ in het display knipperen.
In het display staat in de tekstregel „**Dag 1**“.
- Draai de regelaar (3) naar rechts tot de weekdagen „**Za-Zo**“ in het display knipperen.
- Druk op de regelaar (3) tot de linker tijd knippert.
In het display staat in de tekstregel „**Begin 1**“, d.w.z. u legt het inschakelmoment van de verwarming in periode 1 voor het weekend vast.
- Stel de verwarmingstijden in zoals beschreven voor de eerste periode van ma-vr.

Daarmee is de programmering voor het voorbeeld compleet uitgevoerd en u kunt nu de verwarmingsperioden aanpassen aan uw individuele behoeftes.

5.4 İsıtma saatlerinin ayarlanması (devamı)

Şimdi sadece hafta sonu için saatlerin ayarlanması kaldı:

- Ayar şalterine (3) ekranda „**Zaman Dilimi 2**“ satırı yanıp sönene kadar basınız.
- Ayar şalterini (3) ekranda „**Zaman Dilimi 1**“ satırı görünene kadar sola doğru çeviriniz.
- Ayar şalterine (3) ekranda „**Pt-Cu**“ günleri yanıp sönene kadar basınız. Ekranın alt kısmındaki satırda „**Gün 1**“ yazmaktadır.
- Ayar şalterini (3) ekranda „**Ct-Pa**“ günleri yanıp sönene kadar sağa doğru çeviriniz.
- Ayar şalterine (3) sol taraftaki saat yanıp sönene kadar basınız. Ekranın alt kısmındaki satırda „**Başlangıç 1**“ yazmaktadır, yani kaloriferin hafta sonunda çalışmaya başlayacağı saatı 1. Zaman dilimi için belirlemektesiniz.
- Isıtma saatlerini Pt-Cu arasındaki birinci zaman diliminde tarif edildiği şekilde ayarlayınız.

Boylece örneğimizdeki programlama tamamıyla yapıldı ve şimdi buna göre ısıtma programlarını kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olarak yapabilirsiniz.

5.5 Indstilling af varmtvandstider

Med vejrkompenseringen kan man programmere op til tre varmtvandstider pr. dag.

Kontakt 4 under vejrkompenseringens låg skal stå på symbolet ☰.

De programmerede tider vises i såkaldte perioder (se side 24).

Da programmeringen skal udføres analogt med opvarmingstiderne, skal man gå frem som beskrevet på side 26 til 33.

5.5 Warmwatertijden instellen

Met uw regelapparaat kunt u tot drie warmwaterperioden per dag programmeren.

De functiekeuzeschakelaar (4) onder het deksel van het apparaat moet op symbool ☰ staan.

De geprogrammeerde tijden worden getoond in zogenaamde perioden (zie pagina 24).

Ga aangezien de programmering analog aan de verwarmingstijden moet worden uitgevoerd a.u.b. verder zoals beschreven op de pagina's 26 tot 33.

5.5 Sıcak su program saatlerinin ayarlanması

Ayarlama cihazınızla, gün başına üç farklı sıcak su hazırlama zaman dilimi programlayabilirsiniz. **Cihaz kapağının altındaki salter 4 ☰ simbolüne getirilmelidir.** Programlanan saatler zaman dilimi denilen (bakınız sayfa 24) göstergelerde görülmektedir.

Programlamak için, ısıtma saatlerinin programlanması ile aynı olduğundan, lütfen 26 ile 33. sayfalar arasında açıklanan adımları uygulayınız.

5.6 Indstilling af cirkulationstider

Som tilbehør til apparatet kan der fås en cirkulationspumpe. Hvis Deres anlæg er udstyret med en cirkulationsledning, så kan der på vejrkompenseringen programmeres op til tre cirkulationstider pr. dag.

Knappen 4 under vejrkompenseringens låg skal stå på symbolen ⚙.

De programmerede tider vises i sakkaldte perioder (se side 24).

Da programmeringen skal udføres analogt med opvarmningstiderne, skal man gå frem som beskrevet på side 26 til 33.

5.6 Warmwatercirculatielijken instellen

Als toebehoren bij het apparaat is een warmwatercirculatiepomp verkrijgbaar (per land afhankelijk). Als uw installatie is uitgerust met een warmwatercirculatieleiding kunt u met uw regelapparaat tot drie circulatieperioden per dag programmeren.

De functiekeuzeschakelaar (4) onder het deksel van het apparaat moet op symbool ⚙ staan.

De geprogrammeerde tijden worden getoond in zogenaamde perioden (zie pagina 24).

Ga aangezien de programmering analog aan de verwarmingstijden moet worden uitgevoerd a.u.b. verder zoals beschreven op de pagina's 26 tot 33.


5.6 Sirkülasyon saatlerinin ayarlanması

Cihaza aksesuar olarak bir sirkülasyon pompası bağlanabilir. Sicak su devresi bir sirkülasyon hattıyla donatılmışsa, ayarlama cihazınızla gün başına üç farklı sirkülasyon zamanı programlayabilirsiniz.


Cihaz kapağının altındaki şalter 4 ⚙ simbolüne getirilmelidir.

Programlanan saatler zaman dilimi denilen göstergelerde görülmektedir (bakınız sayfa 24).


Programlamak için, ısıtma saatlerinin programlanması ile aynı olduğundan, lütfen 26 ile 33. sayfalar arasında açıklanan adımları uygulayınız.

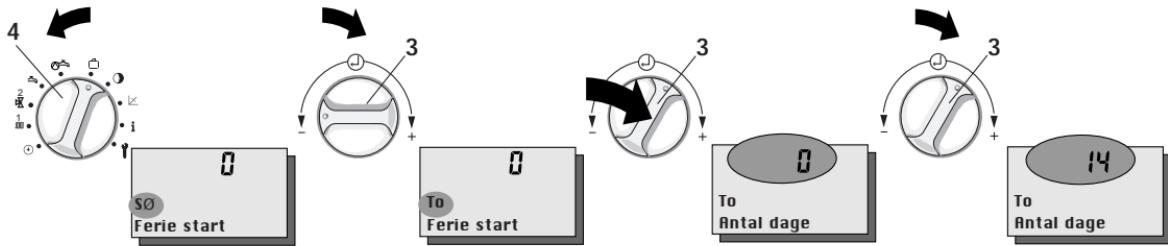

VRC_VC2_014/0

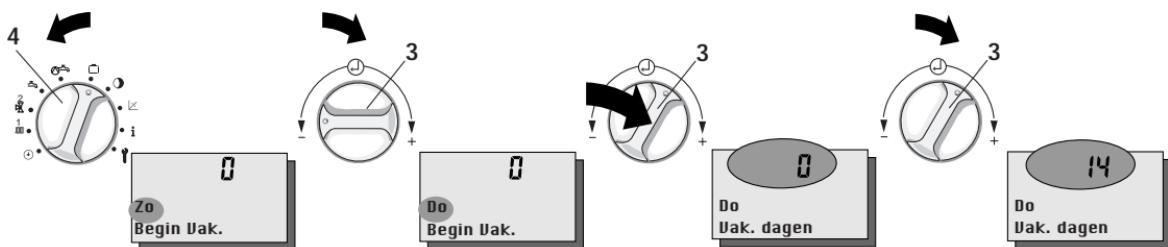

VRC_VC2_014/0

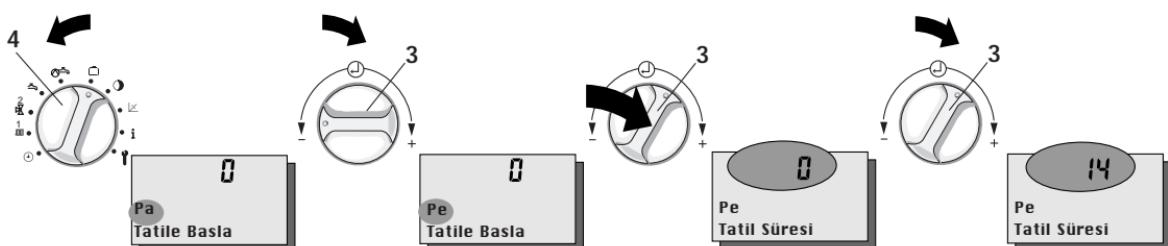

VRC_VC2_014/0

5.7 Aktivering af ferieprogrammet

Deres vejrkompensering har et ferieprogram. Med dette kan man udkoble eller sænke temperaturerne på varmeanlægget, varmtvandsbeholderen og cirkulationen så længe ferien varer. Denne funktion kan programmeres op til 6 dage før ferien begynder. Vær opmærksom på, at ferieprogrammet kun virker, når driftsmådeknappen (7, på foldet-ud-siden) står på denne stilling Ⓞ.

- Åbn vejrkompenseringens låg (5).
- Drej funktionsvælgeren (4) hen på symbolet Ⓛ.

I displayet vises en blinkende ugedag og teksten „Ferie start“.

- ☞ Man kan tidligst indtaste dette 6 dage før ferien starter.
- Drej nu indstilleren (3) til venstre eller højre for at indstille den ønskede ugedag for ferieprogrammets start.
- Tryk på indstilleren (3).
I displayet vises et blinkende tal med teksten „Antal dage“.
- ☞ Man kan maksimalt indtaste 99 feriedage.
- ☞ Drejer man hen på nul, afgørt ferieprogrammet.
- Foretag nu indstillingen ved at dreje indstilleren (3) til venstre eller højre.
Ferie start og antal dage lagres automatisk. De nye værdier behøver man altså ikke at bekræfte.

5.7 Vakantieprogramma activeren

Uw regelapparaat heeft een vakantieprogramma waarmee u verwarming, warmwater en warmwatercirculatie voor de duur van uw vakantie kunt uitschakelen of verminderen. Deze functie kan 6 dagen voor het begin van de vakantie gestart worden. Houd er a.u.b. rekening mee dat het vakantieprogramma alleen maar werkt als de bedrijfskeuzeschakelaar (7, uitklappagina) op stand Ⓞ staat.

- Klap het deksel van het apparaat (5) open;
- draai de functiekeuzeschakelaar (4) op het symbool Ⓛ;
- in het display verschijnt een knipperende weekdag en de tekst „Vakantiestart“;
- ☞ u kunt deze minimaal 6 dagen voor het begin van de vakantie invoeren;
- draai nu de regelaar (3) naar links of naar rechts om de gewenste weekdag voor het begin van het vakantieprogramma in te stellen;
- druk op de regelaar (3);
in het display verschijnt een knipperend getal met de tekst „Vakantiedagen“;
- ☞ u kunt maximaal 99 vakantiedagen invoeren;
- ☞ ingesteld op nul beëindigt het vakantieprogramma;
- voer nu de instelling uit door de regelaar (3) naar links of naar rechts te draaien;
- ☞ vakantiestart en vakantiedagen worden automatisch opgeslagen in het geheugen. U hoeft de nieuwe waarden dus niet te bevestigen.

5.7 Tatil programının etkin hale getirilmesi

Cihazınız, tatil süresince kaloriferi, sıcak suyu ve sirkülasyonu kapatabileceğiniz veya ayarlarını değiştirebileceğiniz bir tatil programına sahiptir. Bu işlev tatile başlamadan 6 gün önce çalıştırılabilir. Lütfen, tatil programının sadece işletme türleri şalterinin (7, katlanılabilir sayfa) Ⓞ konumunda olmasında etkili olabileceği dikkat ediniz.

- Cihaz kapağı (5) açın.
- Şalteri (4) Ⓛ simbolüne çeviriniz.
Ekranда yanıp sönen bir gün ve „**Tatil başlangıç**“ yazısı görülmektedir.
- ☞ Bu ayarı tatile başlamadan en erken 6 gün önce yapabilirsiniz.
- Şimdi ayar şalterini (3) tatil programının başlamasını istediğiniz güne ayarlamak için sola veya sağa doğru çeviriniz.
- Ayar şalterine (3) basınız.
Ekranда yanıp sönen bir rakam ve „**Tatil süresi**“ yazısı görülmektedir.
- ☞ En fazla 99 tatil günü ayarlayabilirsiniz.
- ☞ Sıfır çevirerek tatil programı bitirmektedir.
- Ayarını, ayar şalterini (3) sola veya sağa doğru çevirerek yapınız.
- ☞ Tatil başlangıcı ve tatil süresi otomatik olarak hafızaya alınmaktadır. Yani yeni değerleri teyit etmenize gerek yoktur.

Speciaalfunktioner Speciale functies Özel işlevler	Minimal Minimaal Minimum	Maksimal Maximaal Maksimum	Trin Stapgrootte Kademeler	Fabriksindstilling Fabrieksinstelling Fabrika ayar
Rumtemperatur (RT)-regulering for VK1 Kamertemperatuur (KT)-regeling voor CV1 ID1 için oda ısısı (Odalsı) kullanımı	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı	1; 2 = Modus 1; 2 = aan 1; 2 = açık	-	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı
Rumtemperatur (RT)-regulering for VK2 Kamertemperatuur (KT)-regeling voor CV2 ID2 için oda ısısı (Odalsı) kullanımı	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı	1; 2 = Modus 1; 2 = aan 1; 2 = açık	-	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı
Forøgelse af min. temperatur for VK1 Nulpuntverhoging voor CV1 ID1 için ısı eğrisi dip noktasının yükseltilmesi	0°C	60°C	1°C	0°C
Forøgelse af min. temperatur for VK2 Nulpuntverhoging voor CV2 ID2 için ısı eğrisi dip noktasının yükseltilmesi	0°C	60°C	1°C	0°C
Rumtemperatur (RT)-justering Kamertemperatuur (KT)-aanpassing Oda ısısı (Odalsı) eşitlenmesi	- 3°C	3°C	0,1°C	0°C
Frostsikrings-forsinkelse Vertraging vorstbeveiliging Donma koruması gecikmesi	0h	24h	1h	0h
Maksimaltemperatur for VK2 Maximale temperatuur voor CV2 ID2 için maksimum ısı	30°C	90°C	1°C	90°C

Tabel 6.1: Speciaalfunktioner (fortsættelse se side 40) / Speciale functies (vervolg zie pagina 40)

Tablo 6.1: Özel işlevler (Devamı için bakınız sayfa 40)

6 Specialfunktioner

Vejrkompenseringen råder over en række specialfunktioner, som gør det muligt at tilpasse vejrkompenseringen til varmeanlægget. Funktionerne, indstillingsområderne og indstillingerne fra fabrikken fremgår af den omst  ende tabel.

Tilpasningen til Deres varmeanl  g foretog Deres VVS-installat  r ved kedelopstarten. Normalt er det ikke n  dvendigt at ændre noget. Da disse indstillinger p  virker Deres anl  gs funktion og rentable drift, b  r De kun lade dem udf  re af en fagmand.

- Åbn vejrkompenseringens l  g (5).
- Drej funktionsv  lgeren (4) hen p   symbolet ♀ .

I displayet vises den internationale betegnelse for landene og teksten „Sprog“ p   det p  g  ldende sprog.

- Tryk p   indstilleren (3) s   mange gange, indtil den   nskede specialfunktion vises i displayet. Den indstillede v  rdi blinker.
- Drej nu indstilleren (3) til højre for at s  tte v  rdien op eller til venstre for at s  tte v  rdien ned.
- ☞ Indstillingen lagres automatisk. Det er alts   ikke mere n  dvendigt at bekr  ftte denne.

6 Speciale functies

Het regelapparaat beschikt over een reeks speciale functies die het mogelijk maken de regelaar aan te passen aan de verwarmingsinstallatie. De functies, instelbereiken en fabrieksinstellingen kunt u afleiden uit de tabel hiernaast.

De aanpassing aan uw verwarmingsinstallatie heeft uw installateur bij de eerste ingebruikname uitgevoerd. Normal gezien is er geen wijziging meer vereist. Aangezien deze instellingen van invloed zijn op de werkwijze en het energieverbruik van uw installatie mogen ze alleen door een vakman uitgevoerd worden.

- Klap het deksel van het regelapparaat (5) open;
- draai de functiekeuzeschakelaar (4) op het symbool ♀ ;
in het display verschijnt de internationale landcode en de tekst „Taal“ in de betreffende taal;
- druk zo vaak op de regelaar (3) tot in het display de gewenste speciale functie wordt getoond. De ingestelde waarde knippert;
- draai nu de regelaar (3) naar rechts om de waarde te verhogen of naar links om de waarde te verlagen;
- ☞ de instelling wordt automatisch opgeslagen in het geheugen. U hoeft deze dus niet meer te bevestigen.

6 Özel   levler

Ayarlama cihazınız kalorifer tesisatınız ile uyumlu çalışabilme olana   veren bir dizi özel   lev sahiptir.   levleri, ayar alanlarını ve fabrika ayarlarını yandaki tabloda görebilirsiniz.

Cihazın kalorifer tesisatına uyarlama isini servis elemanı ilk devreye alma sırasında yapmış bulunmaktadır. Normal durumlarda ba  ka de  j  sliklik yapılmasına gerek yoktur.

Bu ayarlar tesisatınızın çalışma şeklini ve ekonomik çalışmasını etkiledi  inden, bunların sadece bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir.

- Cihaz kapa  n   (5) a  iniz.
-   alteri (4) ♀ sembol『  ne çeviriniz.. Ekranda uluslararası ülke işaret『   ve ilgili lisanda „Lisan“ yazısı görülmektedir.
- Ayar   alterine (3) ekranda istenilen özel   lev gösterilene kadar basınız. Ayarlanan değer yanıp sönmektedir.
- Şimdi ayar   alterini (3) de  eri yükseltmek için sa   veya düşürmek için sola doğru çeviriniz.
- ☞ Ayar otomatik olarak hafizaya alınmaktadır. Yani tekrar teyit etmenize gerek yoktur.

Specialfunktioner Speciale functies Özel işlevler	Minimal Minimaal Minimum	Maksimal Maximaal Maksimum	Trin Stapgrootte Kademeler	Fabriksindstilling Fabrieksinstelling Fabrika ayarı
Fremløbstemperaturforøgelse for VK2 Aanvoertemperatuurverhoging voor CV2 ID2 için kalorifer gidiş suyu sıcaklığının yükseltilmesi	0°C	20°C	1°C	0°C
Difference beregnet rumtemperatur VK2 Verschil gewenste Kamertemperatuur CV2 ID2 için istenilen oda ısısı farkı	-10°C	10°C	0,1°C	0°C
Termisk desinfektion Thermische desinfectie Termik dezenfeksiyon	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı	1 = ind 1 = aan 1 = açık	-	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı
Offset-udkobling for VK1 Offsetuitschakeling voor CV1 ID1 için offset (dengeleme) kapatma	0°C	30°C	1°C	0°C
Offset-udkobling for VK2 Offsetuitschakeling voor CV2 ID2 için offset (dengeleme) kapatma	0°C	30°C	1°C	0°C
Parallel opvarmning af beholdervandvarmeren Parallel opwarmen van de indirect gestookte boiler Boiler suyu ısıtıcısının paralel yüklenmesi	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı	1 = ind 1 = aan 1 = açık	-	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı
Cementgulv-tørrefunktion for VK2 Estrikdrogingsfunctie voor VC2 ID2 için şap kurutma fonksiyonu	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı	1 - 29 = dag 1 - 29 = aan (dag) 1 - 29 = gün	-	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı

Tabel 6.1: Specialfunktioner (fortsættelse fra side 38) / Speciale functies (vervolg van pagina 38)

Tablo 6.1: Özel işlevler (38. sayfanın devamı)

Rumtemperatur-regulering for VK1 og VK2 (Varmekreds 1 og 2)

Når vejrkompenseringen er monteret på væggen, kan rumtemperaturstyringen aktiveres. Afviger den faktiske temperatur i rummet fra den beregnede temperatur for rummet, så tilpasses den beregnede værdi for fremløbstemperaturen automatisk.

Der kan vælges 2 forskellige måder at regulere rumtemperaturen på:

1. Differencen mellem den beregnede og den faktiske rumtemperatur analyseres og den beregnede fremløbstemperatur korrigeres med en faktor.

Herved kan rumtemperaturen stige op over den beregnede temperatur.

2. Analysen udføres som vist i punkt 1, men varmekredsen udkobles, når den beregnede rumtemperatur nås.
Frostskrangen er fortsat garanteret.

Forøgelse af min. temperatur for VK1 og VK2 (varmekreds 1 og 2)

For at opnå en højere fremløbstemperatur ved højere udendørs temperaturer, kan varmekurvens fodpunkt sættes op. Ved udendørs temperaturer under fodpunktet reguleres fremløbstemperaturen på en konstant værdi.

Kamertemperatuurregeling voor CV1 en CV2

Bij wandmontage van het regelapparaat kan de kamertemperatuurregeling geactiveerd worden. Bij afwijking van de werkelijke kamertemperatuur t.o.v. van de gewenste binnentemperatuur wordt de waarde van de gewenste aanvoertemperatuur automatisch aangepast.

Er kunnen 2 soorten verhoging van de ruimtetemperatuur gekozen worden:

1. Het verschil van gewenste en werkelijke ruimtetemperatuur wordt geëvalueerd en de aanvoertemperatuur met een factor gecorrigeerd.

Daarbij kan de ruimtetemperatuur stijgen boven de gewenste temperatuur.

2. De evaluatie gebeurt zoals bij niveau 1, maar bij het bereiken van de gewenste ruimtetemperatuur wordt het verwarmingscircuit uitgeschakeld. De vorstbeveiliging blijft gegarandeerd.

Nulpuntverhoging voor CV1 en CV2

Om bij hogere buitentemperaturen een hogere aanvoertemperatuur te bereiken kan het nulpunt van de stooklijn verhoogd worden. Bij buitentemperaturen onder het nulpunt wordt de aanvoertemperatuur geregeld op een constante waarde.

ID1 ve ID2 için oda ısısının kullanılması

Ayarlama cihazı duvara monte edildiğinde oda ısısı kullanma kumandası etkin hale getirilebilir. Gerçek oda ısısı ile istenilen oda ısısı arasında fark olduğu zaman, istenilen kalorifer gidiş suyu sıcaklık değeri otomatik olarak uyumlu hale getirilmektedir.

2 farklı oda sıcaklığı artırma türü seçilebilmektedir:

1. İstenilen oda sıcaklığı ile gerçek oda sıcaklığı arasındaki fark değerlendirmekte ve kalorifer gidiş suyu sıcaklığı bir faktörle düzeltilmektedir.

Bu sırada oda sıcaklığı, istenilen oda sıcaklığının üzerinde çıkabilir.

2. Değerlendirmesi 1. aşamadaki gibi yapılmaktadır, ancak istenilen oda sıcaklığına ulaşıldığından ısıtma devresi kapatılmaktadır. Donmaya karşı koruma sistemi aktif kalmaktadır.

ID1 ve ID2 için ısı eğrisi dip noktası yükseltilmesi

Dış hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda bile, yüksek kalorifer gidiş suyu sıcaklığı elde edebilmek için, ısı eğrisinin dip noktasını yükseltilebilir. Isı eğrisi dip noktasının altında kalan dış hava sıcaklıklarında ise kalorifer gidiş suyu sıcaklığı sabit bir değere ayarlanmaktadır.

Justering af rumtemperatur (RT)

Når vejrkompenseringen anvendes som rumtemperaturregulator, kan ugunstige påvirkninger på rumtemperaturføleren udlignes med denne funktion.

Frostsikringsforsinkelse

For at undgå at varmeanlægget ved godt isolerede huse er i vedvarende drift, kan frostsikringen forsinkes fra 0h til 24h. Hvis udendørstemperaturen ligger under +3°C, så startes der ved halafasens start en indkoblingsforsinkelse (blander og pumper er fortsat udkoblede).

Er udendørstemperaturen, efter at forsinkelsen er udløbet, mindre end +3°C, så aktiveres frostsikringen.

Maksimaltemperatur for VK2 (varmekreds 2)

Denne funktion begrænser maksimaltemperaturen på blanderkredsen.

Højere indstilling af fremløbstemperaturen for VK2 (varmekreds 2)

Til træge systemer som f.eks. et gulvvarmeanlæg kan indstillingen „højere indstilling“ af fremløbstemperaturen anbefales. Denne muliggør en hurtigere opvarmning af varmekreds 2.

Difference for beregnet rumtemperatur for VK2 (varmekreds 2)

Hvis der skal indstilles en anden beregnet rumtemperatur for varmekreds 2 end for varmekreds 1, så skal differencen for den beregnede rumtemperatur korrigeres her.

Kamertemperatuur (KT)-aanpassing

Bij gebruik van een regelapparaat als Kamertemperatuurregelaar kunnen met deze functie ongunstige invloeden op de kamertemperatuurvoeler gecompenseerd worden.

Vertraging vorstbeveiliging

Om bij goed geïsoleerde huizen het in bedrijf blijven van de verwarming te vermijden kan de vorstbeveiliging worden vertraagd van 0h tot 24h. Na het begin van de verlagingsfase wordt als de buitentemperatuur daalt onder +3°C een inschakelvertraging gestart (mengklep en pompen blijven uitgeschakeld). Is de buitentemp. na afloop van de vertraging lager dan +3°C dan wordt de vorstbeveiliging geactiveerd.

Maximale temperatuur voor CV2

Deze functie begrenst de maximale temperatuur van het mengcircuit.

Aanvoertemperatuurverhoging voor CV2

Voor trage systemen zoals b.v. een vloerverwarming valt het aan te raden de aanvoertemperatuurverhoging in te stellen. Dit maakt een snellere opwarming van verwarmingscircuit 2 mogelijk.

Verschil gewenste kamertemperatuur voor CV2

Als er voor verwarmingscircuit 2 een andere gewenste kamertemperatuur moet worden ingesteld als voor verwarmingscircuit 1 moet het verschil van de gewenste kamertemperatuur hier gegenoeg worden.

Oda ısısı (Odalsı Eşit.) eşitlemesi

Ayarlama cihazınızın, oda termostati olarak kullanıldığı durumlarda bu işlev sayesinde oda ısısını ölçen duyarlı olumsuz yönde etkileyen unsurlar dengelenebilmektedir.

Donma koruması gecikmesi

yi izole edilmiş evlerde kaloriferin gereksiz devreye girmesini önlemek için donma koruması işlevi 0h ile 24h saat arasında geciktirilebilir. Programa göre gece konumu zamanı başladıkten sonra dış hava sıcaklığı +3°C'nin altına düşüğü anda ayarlanan „Donma koruması gecikmesi“ süresi çalışmaya başlar (karıştırıcı ve pompalar kapalı kalır). Ayarlanan gecikme süresinden dolmasından sonra bile dış hava sıcaklığı +3°C'nin altında olması halinde donmaya karşı koruma işlevi etkin hale getirilir.

ID2 için maksimum ısı

Bu işlev karıştırıcılı ısıtma devresinin (Ör: Yerden ısıtma sistemi) maksimum ısısını sınırlamaktadır.

ID2 için kalorifer gidiş suyu sıcaklığının yükseltilmesi

Örn. yerden ısıtma sistemleri gibi ağır ısınan sistemler için kalorifer gidiş suyu sıcaklığının yükseltilmesinin ayarlanması tavsiye olunur. Bununla 2. ısıtma devresinin daha hızlı ısınması sağlanır.

ID2 için istenilen oda ısısı farkı

2. ısıtma devresi için 1. ısıtma devresinden farklı bir istenilen oda ısısı ayarlanacaksa, istenilen oda ısısı farkının buradan düzeltilmesi gerekmektedir.

Termisk desinfektion - beskyttelse mod legionellabakterier

Hvis funktionen er sat på „ind“, så friges den termiske desinfektion hver onsdag med den første indstillingsperiode for beholderopvarmningen. Denne funktion understøttes ikke af alle kedler, så informér Dem venligst i den pågældende betjenings- eller installationsvejledning. Så længe varmeanlægget holder desinfektionen på „ind“, aktiveres cirkulationspumpen af vejrkompenseringen. Den termiske desinfektion varer ca. 2 timer og i dette tidsrum er centralvarmedrift ikke mulig.

- ☞ Når den termiske desinfektion er aktiveret, rykkes det 1. vindue til beholderopvarmningen automatisk en time frem om onsdagen.

Hvis ferie-driften er aktiveret, så bliver den termiske desinfektion ikke gennemført.

Offset-udkobling for VK1 og VK2 (varmekreds 1 og 2)

Vejkompenseringen er udstyret med en behovsafhængig varmeanlægs-udkobling. Denne funktion kan føre til problemer, hvis udendørstemperaturen stiger hurtigt, men rummene mod nord stadig væk er kølige. På grund af udkoblingen er disse rum ikke blevet varmet op.

For at undgå dette problem kan der indtastes en offset fra 0 °C til 20 °C for hver kreds. Som regel kan en forøgelse af min. fremløbstemperaturen yderligere anbefales.

Thermische desinfectie - Legionellabescherming

Is de functie op „aan“ gezet dan wordt elke woensdag met de eerste schakelperiode voor het opwarmen van de indirect gestookte boiler de thermische desinfectie vrijgegeven. Deze functie wordt niet door alle verwarmingstoestellen ondersteund. Lees dit a.u.b. na in de betreffende gebruiksaanwijzing resp. installatiehandleiding van het betreffende verwarmingstoestel. Zolang het verwarmingstoestel in de desinfectiefase is (Desinfectie op „aan“) wordt de warmwatercirculatiepomp aangestuurd door de regelaar. De thermische Desinfectie duurt ca. 2 uur, gedurende deze tijd is geen CV-functie mogelijk.

- ☞ Als de Thermische desinfectie geactiveerd is wordt het 1ste periode voor het boileropwarmen op woensdag automatisch één uur vervroegd.

Is de vakantieperiode ingesteld dan wordt de thermische desinfectie gestaakt.

Offsetuitschakeling voor CV1 en CV2

De regelaar is uitgerust met een warmtevraag afhankelijke verwarmings-uitschakeling. Deze functie kan tot problemen leiden als de buitentemperatuur snel stijgt maar de op het noorden gerichte kamers nog koel zijn. Door de uitschakeling zouden deze ruimtes niet meer verwarmd worden.

Om dit probleem te vermijden kan voor elk circuit een offset van 0°C tot 20°C worden ingevoerd. In de regel valt daarnaast een nulpuntverhoging aan te raden.

Termik dezenfeksiyon - Legionella koruması

Bu işlev „açık“ konumuna getirildiğinde, her çarşamba günü boyler için birinci zaman dilimi ile birlikte termik dezenfeksiyon yapılmaktadır. Bu işlev her cihaz tarafından desteklenmemektedir, lütfen ilgili kullanım veya montaj kılavuzunu okuyunuz.

Isıtma cihazı dezenfeksiyon konumunda bulunduğu sürece, ayarlama cihazı sirkülasyon pompasını kumanda etmektedir. Termik dezenfekte işlemi yaklaşık 2 saat sürmektedir. Bu durumda kalorifer konumu çalışmamaktadır.

- ☞ Termik dezenfeksiyon aktif konumdaysa, konfor sıcak su konumuna ait 1. pencere çarşamba gününe otomatik olarak bir saat öne alınmaktadır.

Tatil işlevi ayarlanırsa, termik dezenfeksiyon yapılmamaktadır.

ID1 ve ID2 için offset kapanma

Regülatör ihtiyaca bağlı bir kalorifer kapatma işleviyle donatılmıştır. Bu işlev, dış ısı çubuk bir şekilde artar, ancak kuzeye bakan odalar henüz soğuk olduğunda sorun yaratabilir. Kapanmasıyla bu odalar artık isıtılamaz.

Bu sorunu çözmek için her bir devre için 0 °C ile 20 °C arasında bir offset ayarlanabilir.

Genelde ek olarak bir dip noktası yükseltilmesi tavsiye olunur.

Parallel opvarmning af beholdervandvarmeren

For at garantere en opvarmning af varmtvandsbeholderen parallelt med varmeanlæggets drift, skal varmeanlægget eller kedlen have en tilsvarende ydelse. Denne funktion er kun mulig ved varmeanlæg med en beholderopvarmningspumpe. Ved apparater med forrangsomkoblingsventil skal indstillingen stå på ud (= 0).

☞ Kun blanderkredsen fungerer parallelt med beholderopvarmningen, brænderkredsens drift undertrykkes.

Cementgulv-tørrefunktion for VK2

Med denne funktion kan et frisk støbt cementgulv med varmeelementer varmes tørt. Hertil reguleres blanderkredsen fremløbstemperatur automatisk til de i tabel 6.2 angivne temperaturer. Alle andre driftsmåder undertrykkes, så længe denne funktion varer.

Ved funktionens start lagres det aktuelle klokkeslæt som starttidspunkt. Skiftet fra den ene dag til den anden under programkorslen sker altid på dette tidspunkt.

Når funktionen er aktiv, vises driftsmåden, dagen og den indstillede fremløbstemperatur i styringens display.

Når cementgulv-tørrefunktionen er afbrudt på grund af strømsvigt, så starter styringen derefter automatisk cementgulv-tørrefunktionen med den 1. dag (cyklus 1).

Parallel opwarmen van de indirect gestookte boiler

Om het opwarmen van het de indirect gestookte boiler parallel met de verwarming te garanderen moet het verwarmingstoestel voor dit doel voldoende vermogen bezitten. Deze functie is alleen mogelijk bij verwarmingstoestellen met boilerwarpomp. Bij verwarmings-toestellen met een voorrangsomschakelklep moet de instelling op uit (= 0) staan.

☞ Alleen het CV2 (mengcircuit) werkt parallel met het opwarmen van de indirect gestookte boiler. De werking van CV1 wordt onderdrukt.

Afwerkvlorderdrogingsfunctie voor VC2

Met deze functie kan een vers gelegde afwerkvlloer worden drooggestookt. Daartoe wordt de aanvoertemperatuur van het mengercircuit automatisch geregeld op de in tabel 6.2 opgegeven temperaturen. Alle andere bedrijfsfunctie worden gedurende deze functie onderdrukt. Bij de start van de functie wordt de huidige tijd opgeslagen als starttijd. De dagwisseling tijdens de programmaafloop gebeurt telkens op dit moment. Terwijl de functie geactiveerd is worden in het display van de regelaar de bedrijfsfunctie, de dag en de gewenste vertrektemperatuur getoond.

Als de afwerkvlorderdrogingsfunctie wegens netuitval werd afgebroken, dan start de regelaar de afwerkvlorderdrogingsfunctie vervolgens automatisch met de 1ste dag (cyclus 1).

Depo suyu ısıtıcısının paralel yüklenmesi

Depo suyunun kalorifere paralel olarak yüklenmesini sağlamak için ısıtma cihazının veya kazanın ilgili bir güç sahip olması gerekmektedir. Bu işlev sadece hafıza yüklemesi pompası olan ısıtma cihazlarında mümkündür. Öncelikli deşistirme valfi olan cihazlarda ayar n kapalı (=0) konumuna ayarlanması gerekmektedir.

☞ Sadece karıştırıcı devresi hafıza yüklemesine paralel olarak işletilmektedir, brülör devresinin işletilmesi durdurulmaktadır.

ID2 için şap kurutma fonksiyonu

Bu fonksiyonla yeni dökülen kalorifer şapi kuruyacak şekilde ısıtma yapılabılır. Bunun için karıştırıcı devresinin kalorifer gidiş suyu sıcaklığı otomatik olarak 6.2 tablosunda gösterilen sıcaklıklara ayarlanmaktadır. Bütün diğer işletme türleri bu fonksiyon süresince durdurulmaktadır.

Bu fonksiyon başlatılırken aktüel saat, başlangıç saatı olarak kaydedilmektedir. Program süreci içinde gerçekleşen gün atlaması daima bu saatte gerçekleşmektedir.

Bu fonksiyon aktif konumdayken, reglerin ekranında işletme konumu, gün ve kalorifer gidiş suyu sıcaklığı gösterilmektedir.

Elektrik kesintisinden dolayı şap kurutma fonksiyonu yar da kaldığında, regler sonradan şap kurutma fonksiyonunu otomatik olarak 1. günle (Devir 1) başlatmaktadır.

Er den 1. cyklus allerede helt afsluttet før strømsviget, så kan man indstille den dag, som cementgulv-tørrefunktionen skal fortsættes med, på den 23. dag.

Mens cementgulv-tørrefunktionen er i gang, skal brændernen spærretid på gaskedlen indstilles på "Minimum".

Aktivering af temperaturprofilen:

- Drej kontakten (4) hen på symbolet
- Tryk på indstilleren (3), indtil teksten "Temp. Profil" og dagen "0" vises i displayet.
- Aktivering af funktionen: Ved at dreje indstilleren (3), kan dagens nummer ændres. Der kan vælges en dag mellem 1 og 29.
- Deaktivering af funktionen: Drej indstilleren (3), indtil "0" vises i displayet.

Als de 1ste cyclus voor de netuitval reeds volledig werd doorlopen, dan kunt u de dag waarmee de afwerkvlorderdrogings-functie moet worden voortgezet instellen op de 23ste dag. Tijdens de afwerkvlorderdrogingsfunctie moet de branderblokkeertijd aan het verwarmingsapparaat op "Minimum" worden ingesteld.

Activeren van het temperatuurprofiel

- Draai de schakelaar (4) op het symbool
- Druk de regelaar (3) in tot in het display de tekst "Temp. Profil" en de dag "0" verschijnt.
- Activeer de functie: stel de dag in door de regelaar (3) te draaien. U kunt een dag kiezen tussen 1 en 29.
- Deactiveer de functie: draai de regelaar (3) tot in het display "0" verschijnt.

1. devir elektrik kesintisinden önce sonuna kadar tamamlanmışsa, şap kurutma fonksyonunun devam etmesini istediğiniz günü 23. güne ayarlayabilirsiniz.

Şap kurutma fonksyonu sırasında ısıtıcı cihaz üzerindeki brülöör beklemeye süresinin "Minimuma" ayarlanması gerekmektedir.

Sıcaklık profiline aktifleştirilmesi

- Şalteri (4)
- Ayar düğmesine (3) ekranда "İslı profil" yazısı ve gün "0" gösterilene kadar basınız.
- Fonksyonun aktif hale getirilmesi: Günü ayar düğmesini (3) çevirerek artırınız. 1 ile 29 arasında bir gün seçebilirsiniz.
- Fonksyonun kapatılması: Ayar düğmesini (3) ekranда "0" gösterilene kadar çeviriniz.

Cyklus 1 - Cyclus 1 - Devir 1

Dag	Indstillet fremløbstemperatur VK2 Gewenste aanvoertemperatuur VC2 Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı ID2
1	25 °C
2	30 °C
3	35 °C
4	40 °C
5 - 12	45 °C
13	40 °C
14	35 °C
15	30 °C
16	25 °C

Cyklus 2 - Cyclus 2 - Devir 2

Dag	Indstillet fremløbstemperatur VK2 Gewenste aanvoertemperatuur VC2 Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı ID2
17 - 23	VK2 Blander lukket, pumpe udkoblet VC2 mengklep dicht, pomp uit ID2 karıştırıcı kapalı, pompa kapalı
24	30 °C
25	35 °C
26	40 °C
27	45 °C
28	35 °C
29	25 °C

Tab. 6.2: Desarrollo del perfil de temperatura / Andamento del profilo temperatura

Tab. 6.2: Evoluția profilului temperaturii

Displayvisning Display-indicatie Ekran göstergesi	Betydning Betekenis Anlamı	Enhed Eenheid Birim	Vist værdi Getoonde waarde Gösterilen değer		
Beholder fak. Boilertemp. Boyler Su Sic.	Aktuel beholdertemperatur Huidige boilertemperatuur Aktüel boyler suyu sıcaklığı	°C			
VK1 Fremløb.ber. CV1 gew. aanvoer ID1 Ist. Su Sic.	Beregnet fremløbsværdi for VK1 Gewenste aanvoertemp. voor CV1 ID1 için istenilen kalarifer gidiş suyu sıcaklığı	°C			
VK1 Fremløb.fak. CV1 werk. aanvoer ID1 Gidiş Su Sic.	Faktisk fremløbsværdi for VK1 Huidige werk. aanvoertemp. voor CV1 ID1 için aktüel kalarifer gidiş suyu sıcaklığı	°C			
VK1 Pumpe CV1 pomp ID1 Pompa	Driftstilstand på pumpen i VK1 Bedrijfstoestand van de pomp in CV1 ID1'de pompanın işletme konumu	-	1 = ind 1 = aan 1 = açık	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı	
VK2 Fremløb.ber. CV2 gew. aanvoer ID2 Ist. Su Sic.	Beregnet fremløbsværdi for VK2 Gewenste aanvoertemp. voor CV2 ID2 için istenilen kalarifer gidiş suyu sıcaklığı	°C			
VK2 Fremløb.fak. CV2 werk. aanvoer ID2 Gidiş Su Sic.	Faktisk fremløbsværdi for VK2 Huidige werk. aanvoertemp. voor CV2 ID2 için aktüel kalarifer gidiş suyu sıcaklığı	°C			
VK2 Pumpe CV2 pomp ID2 Pompa	Driftstilstand på pumpen i VK2 Bedrijfstoestand van de pomp in CV2 ID2'de pompanın işletme konumu	-	1 = ind 1 = aan 1 = açık	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı	
VK2 Blander CV2 mengklep ID2 Karıştırıcı	Blanderens stilling i VK2 Stand van de mengklep in CV2 ID2'de karıştırıcının konumu	-	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı	1 = åben 1 = open 1 = açılıyor	-1 = lukket -1 = dicht -1 = kapanıyor
Cirkulation Circulatie Sirkülasyon	Cirkulation indkoblel? Warmwatercirculatie Ingeschakeld? Sirkülasyon devrede mi?	-	1 = ind 1 = aan 1 = açık	0 = ud 0 = uit 0 = kapalı	

7 Visning af Informationer

Vejrkompenseringen er udstyret med en visning af informationer. Denne gør det muligt, at man kan få vist forskellige værdier eller indstillinger på varmeanlægget.

Betydningen af de viste værdier fremgår af den omst  ende tabel.

For at vælge visningen skal man gå frem på følgende måde:

- Åbn vejrkompenseringens låg (5).
 - Drej funktionsvælgeren (4) hen på symbolet **i**.

I displayet vises teksten

„Be.temperat.“ og en værdi i °C. Man kan her aflæse den aktuelle beholdertemperatur, herved kan der ske forsinkelser på grund af dataoverføringen.

- Tryk på indstilleren (3) for at skifte til den næste visning.

7 Info-indicatie

Het regelapparaat is uitgerust met een info-indicatie. Deze maakt het mogelijk zich verschillende belangrijke waarden resp. instellingen van de verwarmingsinstallatie te laten tonen.

Uit de tabel hiernaast kunt u de betekenis van de getoonde waarden afleiden.

Ga om de indicatie op te roepen als volgt te werk:

- Klap het deksel van het regelapparaat (5) open.
 - Draai de functiekeuzeschakelaar (4) op het symbool **i**.
In het display verschijnt de tekst „**Boilertemp.**“ en een waarde in °C.
U kunt de huidige boilertemperatuur aflezen. Hierbij kunnen door de datatransmissie vertragingen optreden.
 - Druk op de regelaar (3) om verder te gaan naar de volgende indicatie.

7 Ekran Bilgi göstergesi

Ayarlama cihazınız ekranında tüm bilgileri gösterme sistemi ile donatılmıştır. Bu sayede isıtma sisteminizin bazı önemli değerlerini veya ayarlarını görme olanağına sahipsiniz. Yandaki tabloda ekranда gösterilen değerlerin anımlarını görebilirsiniz.

Bu bilgileri ekranında görmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

- Cihaz kapağını (5) açınız.
 - Şalteri (4) **i** simbolüne çeviriniz.
Ekranda „**Boylar Su Sic.**“ yazısı ve °C olarak bir değer görülmektedir. Buradan o andaki aktüel boyler suyu sıcaklığını okuyabilirsiniz, bu sırada veri transferinden dolayı gecikmeler olabilir.
 - Bir sonraki bilgiyi görebilmek için ayar şalterine (3) basınız.

8 Fejlmeldinger

Ved fejl vises følgende fejlmeldinger i apparatets display:

„Fejl“:

Der er en fejl i kedlen.

„Forbindelse“:

Dataoverføringen fra vejrkompenseeringen til kedlen er forstyrret.

„Modul.forb“:

Dataoverføringen fra vejrkompenseeringen til blandermodulet er forstyrret. Pumperne har en efterløbstid på 15 minutter.

„VK2VT-sensor“:

Fremløbstemperaturføleren for varmekreds 2 har ingen forbindelse eller er defekt.

Kontrollér i kedlens betjeningsvejledning, om De kan afhjælpe denne fejl. I alle andre tilfælde skal De tilkalde Deres VVS-installatør.

„Service“:

Servicevisningen viser, at kedlen skal serviceres. Efter en driftsperiode, som er indstillet i kedlen, sender denne et servicesignal til vejrkompenseringen. Servicevisningen aktiveres/udføres af kedlen. Denne funktion understøttes ikke af alle kedler, så informér Dem venligst i kedlens betjenings- eller installationsvejledning.

8 Foutmeldingen

In het display van het regelapparaat kunnen in geval van een storing de volgende foutmeldingen verschijnen:

„Storing“: Het verwarmingstoestel heeft een storing.

„Verbinding“: De datatransmissie van de regelaar naar het verwarmingstoestel is gestoord.

„Moduleverb.“: De datatransmissie van het regelapparaat naar de mengmodule is gestoord.
De pomp heft een nalooptijd van 15 minuten.

„CV2 AT-sensor“: De aanvoertemperatuurvoeler van verwarmingscircuit 2 heeft geen verbinding of is defect.

Controleer in de gebruiksaanwijzing van het verwarmingstoestel of u deze fout kunt verhelpen. Haal in alle andere gevallen a.u.b. uw installateur erbij.

„Onderhoud“: De onderhoudsindicatie geeft aan dat het verwarmingstoestel toe is aan onderhoud. Na een in het verwarmingstoestel ingestelde bedrijfstijd zendt het verwarmingstoestel een onderhouds-signal naar het regelapparaat. De onderhoudsindicatie wordt door het verwarmingstoestel geactiveerd/uitgevoerd. Deze functie wordt niet door alle verwarmingstoestellen ondersteund. Lees dit a.u.b. na in de betreffende gebruiksaanwijzing resp. installatiehandleiding.

8 Hata mesajları

Cihazın ekranında çeşitli arızalar halinde aşağıdaki hata mesajları görünebilir:

„Arıza“:

Isıtma cihazında arıza var.

„Bağlantı Yok“:

Ayarlama cihazı ile ısıtma cihazı arasındaki veri transferinde arıza var.

„Modül bağlı.“:

Ayarlama cihazı ile karıştırıcı modülü arasındaki veri transferinde arıza var. Pompaların 15 dakikalık çalışmaya devam etme süreleri vardır.

„2. ID Isı hata“:

2. ısıtma devresinin kalarifer gidiş suyu sıcaklık duyargasının bağlantısı yok veya arızalı.

Isıtma cihazının kullanım kılavuzunda bu hatayı giderip gideremeyeceğinize bakınız. Diğer bütün durumlarda lütfen Vaillant servise başvurunuz.

„Bakım“:

Bakım göstergesi, ısıtma cihazınızın bakım zamanının geldiğini ve yapılması gerektiğini göstermektedir.

Isıtma cihazında ayarlanmış bir çalışma süresinden sonra ısıtma cihazı ayarlama cihazına bir bakım sinyali göndermektedir. Bakım göstergesi ısıtma cihazı tarafından etkin hale getirilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Bu işlev bütün cihazlar tarafından desteklenmemektedir, lütfen ilgili kullanım veya montaj kılavuzunu okuyunuz.

9 Frostskring

Deres vejrkompensering er udstyret med en frostskringsfunktion. Falder udendørs temperatur til under en værdi på +3°C, så fastsættes der automatisk en beregnet fremløbstemperatur i varmeanlægget på mindst 21°C.

 Denne funktion virker kun, hvis der er strøm til kedlen.

10 Dataoverføring

Alt efter forholdene på stedet kan det vare op til 15 minutter, før alle data (udendørstemperatur, DCF, apparatstatus osv.) er aktualiserede.

Ved fejl i dataoverføringen udkobles pumperne efter 15 minutter.

9 Vorstbeveiliging

Uw regelapparaat is uitgerust met een vorstbeveiligingsfunctie. Daalt de buitentemperatuur onder een waarde van +3 °C dan wordt er automatisch een gewenste aanvoertemperatuur voor de verwarming van ten minste 21 °C opgegeven.

 Werkt alleen als het verwarmings-toestel is ingeschakeld en aangesloten is op het lichtnet.

10 Datatransmissie

Al naargelang plaatselijke omstandigheden kan het tot 15 minuten duren tot alle gegevens (buitentemperatuur, DCF, status van het apparaat enz.) geactualiseerd zijn.

Bij storingen van de gegevensoverdracht wordt de pomp na 15 minuten uitgeschakeld.

9 Donmaya karşı koruma

Ayarlama cihazınız bir donmaya karşı koruma işleviyle donatılmıştır. Dış hava sıcaklığı +3 °C'lik bir değerin altına düşüğünde otomatik olarak ısıtma cihazından en az 21 °C'lik bir kalarifer gidiş suyu talep edilerek ısıtma cihazının çalışması sağlanır.

 DİKKAT Cihazınız bu işlevi sadece gaz ve elektriği açık olduğu durumlarda yapabilir.

10 Veri transferi

Mahalli şartlara bağlı olarak bütün verilerin (dış hava sıcaklığı, DCF, cihaz statüsü vs.) aktüel hale gelmesi 15 dakika kadar sürebilir. Veri transferi sırasında sorunlar çıktıığında pompalar 15 dakika sonra kapatılmaktadır.

11 Telefonfjernstyring

Centralvarmeanlægget kan fjernstyres via en kommunikationsinterface (tilbehør).

Blandt andet styres driftsmåden og den beregnede rumtemperatur (læg mærke til installationsvejledningen for tilbehøret). Ved fjernstyring vises symbolet  i displayet, den indstillede beregnede rumtemperatur og den fjernstyrede driftsmåde.

Ved aktivering af driftsmådekontakten eller dagtemperaturvælgeren afsluttes fjernstyringen.

11 Telefoon-afstandsbesturing

De verwarmingsinstallatie kan via een optionele communicatie-interface (toebehoren niet verkrijgbaar in NL) op afstand bestuurd worden. Bestuurd worden onder andere de bedrijfsmodus en de gewenste ruimte temperatuur (neem de installatiehandleiding van het toebehoren in acht).

Bij afstandsbesturing verschijnt in het display het symbool , de ingestelde gewenste ruimte temperatuur en de op afstand bestuurde bedrijfsfunctie.

Door de bedrijfskeuzeschakelaar of de dagtemperatuurregelaar te activeren wordt de afstandsbesturing beëindigd.

11 Telefonla uzaktan kumanda

Kalorifer tesisatı bir iletişim arayüzü (aksesuar) üzerinden uzaktan kumanda edilebilir.

Kumanda edilebilen işlevler arasında çalışma türü ve istenilen oda sıcaklığı da bulunmaktadır (aksesuarın montaj kilavuzuna dikkat ediniz).

Uzaktan kumanda sırasında ekranда  simbolü, ayarlanmış olan istenilen oda sıcaklığı ve uzaktan kumanda edilen çalışma türü gösterilmektedir.

Çalışma türü şalteriyle veya gündüz sıcaklık ayarı düğmesiyle uzaktan kumanda konumu bitirilmektedir.

12 Fabriksindstilling

Hvis vejrkompenseringen skal stilles tilbage på fabriksindstillingerne, så tryk samtidigt på partytasten (2) og indstilleren (3) (bageste folde-ud-side, side 82), i displayet blinker teksten „**Fabriksindst.**“. Hold de to taster trykket, indtil teksten holder op med at blinke, først nu stilles dataene tilbage.

12 Fabriksinstelling

Als u het regelapparaat wilt terugzetten op de fabriksinstellingen dan drukt u de partytoets (2) en de regelaar (3) tegelijkertijd in (uitklappagina achteraan, pagina 82). In het display knippert de tekst „**Fabr.inst.**“. Houd de beide toetsen zolang ingedrukt tot de tekst niet meer knippert. Pas dan wordt de fabriksinstelling teruggezet.

12 Fabrika ayarı

Ayrlama cihazınızı fabrika ayarlarına geri döndürmek istiyorsanız, parti tuşuna (2) ve ayar şalterine (3) (arkadaki katlanılabilir sayfa, sayfa 82) aynı anda basınız, ekranda „**Fabrika ayar**“ yazısı yanıp sönmektedir. Bu iki tuşu yazının yanıp sönmesi durana kadar basılı tutunuz. Böylelikle tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri dönmiş olacaktır.

13 Fabriksgaranti

Vaillant giver Dem som ejer af gaskedlen en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl på styringen.

For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager vi os ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en VVS-installatør/el-installatør. Hvis der udføres service/reparationer af andre end vores kundeservice, så bortfalder fabriksgarantien, medmindre dette arbejde er udført af en VVS-installatør. Fabriksgarantien bortfalder yderligere, hvis der er monteret dele i anlægget, som Vaillant ikke har godkendt. Fabriksgarantien dækker ikke krav, som går ud over en gratis fejlafhjælpning, f.eks. krav på skadeserstatning.

13 Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant B.V. erkende installateur conform de installatievoorschriften van het betreffende product.

De eigenaar van een Vaillantproduct kan aanspraak maken op fabrieksgarantie welke conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant B.V. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst Vaillant B.V. of door een door Vaillant B.V. aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd. Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan een Vaillantproduct gedurende de garantieperiode komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant B.V. aangewezen installatiebedrijf en als het conform de algemene garantiebepalingen een werkelijk garantieval betreft.

13 Fabrika garantisi

Mamülün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı, sadece Vaillant teknik servisi tarafından yapılması durumunda firmamızın garanti kapsamındadır. Garanti süresi cihazın devreye alınmasıyla başlar ve BİR YILDIR.

Mamülün garanti süresi içinde gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu bakım ve onarım işçilik masrafı ve yedek parça bedeli alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır.

Cihazı Vaillant teknik servisi tarafından montaj yapılmadığı durumlarda veya kullanma kılavuzuna uyymama sonucu meydana gelen arızalar için firmamız mesuliyet kabul etmez.

	Side		pagina	Sayfa	
1 Generelt	54	1 Algemeen	54	54	
2 Installation af vejrkompenseringen	55	2 Regelapparaat monteren	55	55	
2.1 Vægmontering	55	2.1 Wandmontage	55	2.1 Duvara montajı	55
2.2 El-tislutning	58	2.2 Elektrische aansluiting	58	2.2 Elektrik bağlantısı	58
2.3 Montering i kedlen	60	2.3 Montage in het apparaat	60	2.3 Isıtma cihazı üzerine montajı	60
3 Udendørsføler 693	63	3 Buitenvoeler 693	63	3 Dış hava duyargası 693	63
3.1 Monteringssted	63	3.1 Montageplaats	63	3.1 Montaj yeri	63
3.2 Montering af udendørsføleren	64	3.2 Montage van de buitenvoeler	64	3.2 Dış hava duyargası montajı	64
3.3 El-tislutning	64	3.3 Bedrading	64	3.3 Kablo bağlantıları	64
4 DCF-modtageren	66	4 DCF-ontvanger	66	4 DCF alıcısı	66
4.1 Monteringssted	66	4.1 Montageplaats	66	4.1 Montaj yeri	66
4.2 Montering af DCF-modtageren	68	4.2 Montage van de DCF-ontvanger	68	4.2 DCF alıcısının montajı	68
4.2 El-tislutning	70	4.2 Bedrading	70	4.2 Kablo bağlantıları	70
5 Blandermodul	72	5 Mengklepmodule	72	5 Karıştırıcı modülü	72
5.1 Montering af tilslutningsboksen	72	5.1 Montage van de aansluitbox	72	5.1 Bağlantı kutusunun montajı	72
5.2 El-tislutning	74	5.2 Bedrading	74	5.2 Kablo bağlantıları	74
6 Første opstart	76	6 Eerste ingebruikname	76	6 İlk devreye alma	76
Betjeningselementer og funktioner	79	Display, overzicht	80	Ekran, genel görünüm	81
Tekniske data	83	Technische gegevens	83	Teknik Bilgiler	83

1 Generelt

 Installationen, den elektriske tilslutning, indstillingerne på apparatet samt første opstart må kun udføres af en autoriseret installatør!

CE-mærkning

Med CE-mærkningen er det dokumenteret, at vejrkompenseringerne VRC-VC i forbindelse med Vaillant gaskedler opfylder de grundlæggende krav stillet i direktivet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, Rådets direktiv 89/336/EØF).

1 Algemeen

 De montage, de elektrische aansluiting, de instellingen in het regelapparaat en de eerste ingebruikname mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf!

CE-markering

Met de CE-markering wordt gedocumenteerd dat de regelapparaten VRC-VC in combinatie met Vaillant verwarmingsapparaten voldoen aan de fundamentele eisen van de richtlijn over de elektromagnetische verdraagbaarheid (EMC richtlijn 89/336/EEG).

1 Genel hususlar

 Montaj, elektrik bağlantısi, cihazın ayarları ve ilk devreye alınması sadece yetkili, uzman kişiler tarafından yapılabilir!

CE işaretü

CE işaretüyle, VRC-VC ayarlama cihazlarının Vaillant ısıtma cihazlarıyla birlikte, elektromanyetik uygunluk kurallarının (Kural 89/336/EEC) temel taleplerini yerine getirdikleri belgelenmektedir.

2 Installation af vejrkompenseringen

Vejrkompenseringen kan anbringes direkte i gaskedlens betjeningspanel eller som **fjernbetjening** på en væg.

2.1 Vægmontering

Ved anvendelse af en vejrkompensering med rumtemperaturføler skal man ved vægmontering være opmærksom på følgende:

Det bedste monteringssted er normalt i boligens vigtigste rum på en indervæg i en højde på ca. 1,5 m.

Her skal vejrkompenseringen uhindret af møbler, forhæng eller andre genstande kunne registrere den cirkulerende rumluft. Anbringelsesstedet skal vælges sådan, at vejrkompenseringen ikke direkte kan blive påvirket hverken af træk fra døre eller vinduer eller af varmekilder som radiatorer, skorstensvæg, fjernsyn eller sollys. I rummet, hvor vejrkompenseringen er anbragt, skal alle ventilerne på radiatorerne være åbnet helt, når rumtemperatur-reguleringen er aktiveret.

2 Regelapparaat monteren

Het regelapparaat kan direct in het bedieningspaneel van het verwarmings-toestel of als **afstandsbedieningsapparaat** aan de wand aangebracht worden.

2.1 Wandmontage

Bij gebruik van het regelapparaat met **binnentemperatuurregeling** moet voor de wandmontage rekening worden gehouden met het volgende:

de gunstigste montageplaats is meestal in woonkamer aan een binnenwand op een hoogte van ca. 1,5 m t.o.v. de vloer.

Daar moet het regelapparaat de circulerende binnenlucht – ongehinderd door meubels, gordijnen of andere voorwerpen – kunnen registreren.

De plaats moet zo worden gekozen dat noch tocht van deuren of ramen noch warmtebronnen zoals radiatoren, warme schoorsteenmuren, televisie of zonnestralen het regelapparaat direct kunnen beïnvloeden. In de kamer waarin het regelapparaat is aangebracht moeten alle radiatorkranen volledig zijn geopend als de binnentemperatuurregeling is geactiveerd.

2 Cihazın monte edilmesi

Ayarlama cihazınız, doğrudan ısıtma cihazının elektrik kutusu üzerine veya **uzaktan kumanda cihazı** olarak bir duvara monte edilebilir.


2.1 Duvara montajı

Oda ısısı kullanımı olan ayarlama cihazının duvara montajında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:


En uygun montaj yeri genelde evin en çok oturulan odasının iç duvarında ve yerden yaklaşık 1,5 m yüksekliktedir.

Burada ayarlama cihazı sirkülasyon halindeki oda havasını – mobilyalardan, perdelерden ve diğer eşyalardan engellenmeden – alıgilayabilmelidir.

Cihazın takılacak yeri ne kapı ve camlardan girecek cereyana ne de radyatör, şömine duvari, televizyon veya güneş ışınları gibi ısı kaynaklarından doğrudan etkilenmeyecek şekilde seçilmelidir. Cihazınızın takılacağı odada, oda ısısı kullanımı etkin haldeyken, bütün radyatör vanalarının tamamıyla açık olması gerekmektedir.

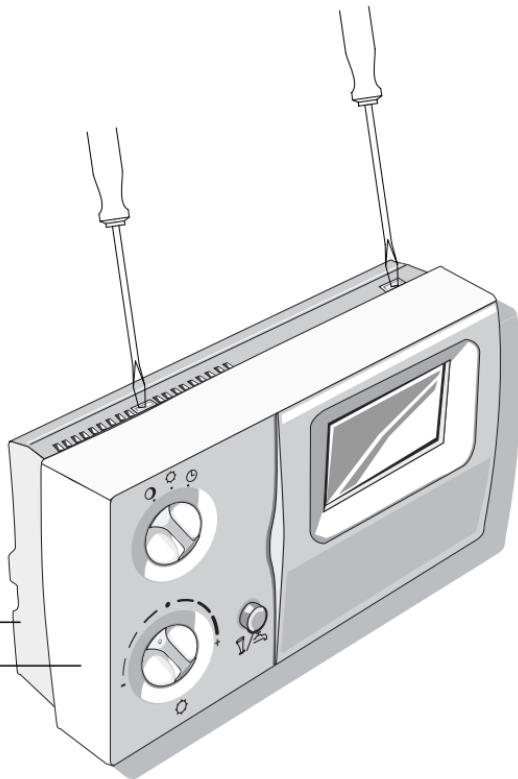

VRC_VC2_021/0

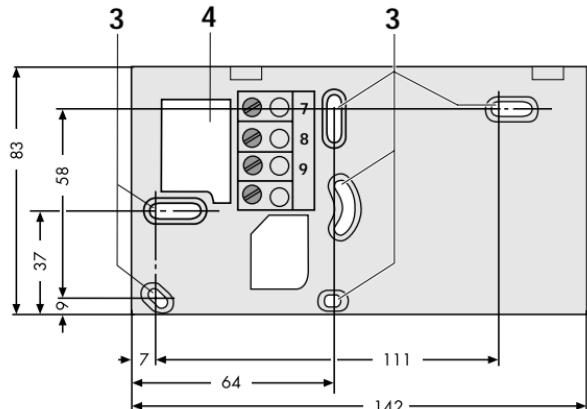

VRC_VC_054/0

2.1 Vægmontering (fortsat)

Det er mest hensigtsmæssigt at trække de elektriske ledninger til kedlen før vejrkompenseringen anbringes.

Gå frem på følgende måde:

- Forvis Dem om, at ledningen til vejrkompenseringen ikke er strømførende (sluk kedlen på hovedafbryderen).
- Tryk spidsen på en skruetrækker let ned i holdeknasterne på vejrkompenseringens overside og tag montagepladen (1) af vejrkompenseringen (2).
- Bor to huller (3) med en diameter på 6 mm i henhold til omst  nde figur og s  t de medleverede rawlplugs ind i hullerne.
- F  r tilslutningskablet ind gennem kabelgennemf  ringen (4).
- Fastg  r montagepladen p   væggen med de to medleverede skruer.
- Tilslut kablet ifølge kapitel 2.2 „Elektrisk tilslutning“. L  g m  rke til henvisninger!
- Anbring vejrkompenseringens overdel s  dan p   montagepladen, at stifterne passer ind i   bningerne p   overdelens bagside.
- Tryk vejrkompenseringens overdel ned p   montagepladen, indtil den griber fat.

2.1 Wandmontage (vervolg)

Leg de elektrische leidingen naar het verwarmingstoestel om praktische redenen reeds voor het aanbrengen van het regelapparaat. Ga als volgt te werk, zie de afbeelding hiernaast:

- overtuig u er van dat de kabel naar het regelapparaat spanningsloos is;
- druk de punt van een Schroeven-draaier zacht in de bevestigingsnokken aan de bovenkant van het regelapparaat en neem de montageplaat (1) van het regelapparaat (2) af;
- markeer twee bevestigingspunten (3) op de wand en boor de gaten met een steen/betonboor met een diameter van 6 mm in de wand en steek de meegeleverde pluggen erin;
- voer de aansluitkabel door de kabeldoorkoer (4);
- bevestig de montageplaat met de beide meegeleverde schroeven aan de wand;
- sluit de aansluitkabel aan zoals beschreven in het volgende hoofdstuk 2.2 „Elektrische aansluiting“. Neem de aanwijzingen in acht!
- zet het regelapparaat zo op de montageplaat dat de contactstiften aan de achterkant van het regelapparaat in de contactpunten van de montageplaat passen;
- druk het regelapparaat op de montageplaat tot deze er inklikt.



2.1 Duvara montajı (devamı)

İşitma cihazına gidecek kabloları daha pratik olacağından, ayarlama cihazını takmadan önce çekiniz. Daha sonra aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız:

- Ayarlama cihazınıza giden kablo üzerinde elektrik olmadığından emin olunuz.
- Bir tornavidanın ucunu ayarlama cihazı üst kısmındaki tutucu kamaların içine hafifçe bastırınız ve montaj plakasını (1) cihazdan (2) ayırınız.
- Yandaki şekildeki gibi cihazınızı monte edeceğiniz yere çapları 6 mm olan iki adet tuturma deliği (3) deliniz ve ambalajda beraberinde verilen dübelleri deliklere yerleştiriniz.
- Bağlantı kablosunu kablo deligidenden (4) geçiririniz.
- Montaj plakasını ambalajda beraberinde verilen iki adet vidayla duvara tutturunuz.
- Bağlantı kablosunu bölüm 2.2. deki „Elektrik bağlantısı“ bölümüne göre bağlayınız. Uyarılara dikkat ediniz!
- Cihazın üst kısmını montaj plakasına, üst kısmın arka tarafındaki pimler plaka üzerindeki yerlerine, girecek şekilde yerleştiriniz.
- Cihazın üst kısmını, yerine oturana kadar montaj plakası üzerine bastırınız.

Udendørsføler
Buitenvoeler

Dış hava duyargası

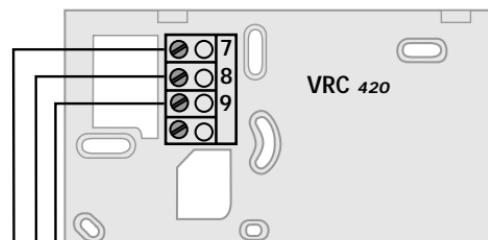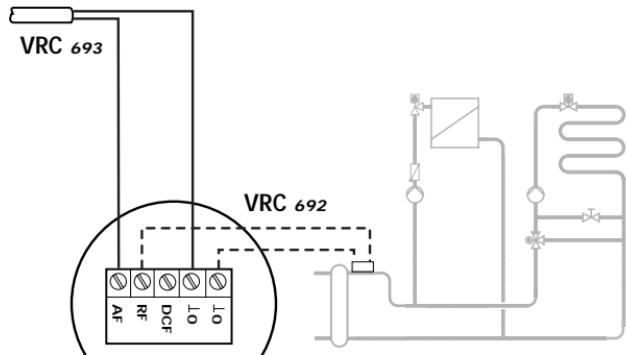

Printkort
Printplaat
Elektronik Kart

Kedlens betjeningspanel
Schakelkast verwarmingstoestel
Isıtma cihazının elektrik kutusu

2.2 El-tilslutning

EI-tilslutning må kun udføres af en autoriseret fagmand.

**Livsfare på grund af elektriske
stød på spændingsførende
tilslutninger.**

Før der arbejdes på varmeanlægget, skal strømtilførslen kobles fra og sikres mod genindkobling.

- Åbn kedlens betjeningspanel ifølge installationsvejledningen.
 - Udfør ledningsføringen af tilslutningen ifølge den omst  ende figur.
Hvis netkablet til kedlen er tilsluttet, fjernes det for tilslutningen til blandermodulet.
 - ☞ Tilslut udend  rsf  leren p   stikplads X8 i kedlens betjeningspanel.
 - ☞ Tilslut blandermodulet p   tilslutningsklemmerne 7,8,9.
 - ☞ Ved tilslutningen af VRC 420 apparatet skal der s  ttes en lus mellem klemme 3 og 4 p   kedlen.
 - ☞ Hvis anl  gget kr  ver en storre vandm  ngde efter blandepotten end der er p   kedelsiden, skal der indstalleries en freml  bsf  ler VRC 692.

2.2 Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf.

! Levensgevaarlijk door aanraking van spanningsvoerende delen. Voor werkzaamheden aan het verwarmingstoestel de stekker uit de wandcontactdoos nemen.


- Open de schakelkast van het verwarmingstoestel volgens de installatiehandleiding;
 - voer de aansluitbedrading uit volgens de afbeelding hiernaast;
Neem voor het aansluiten van de bekabeling op de aansluitbox van de "Mengklepmodule" de stekker van het CV-toestel uit de wandcontactdoos.
 - ☞ op de stekkerpositie X8 in de schakelkast van het verwarmingstoestel wordt de buitenvoeler aangesloten;
 - ☞ op de aansluitklemmen 7, 8, 9 wordt de aansluitbox van de mengklepmodule aangesloten;
 - ☞ bij aansluiting van de **VRC 420** moet de doorverbinding tussen klem 3 en 4 van het verwarmingstoestel gebruikt worden/aanwezig zijn.
 - ☞ Is aan de installatiezijde na de "open verdeler" een hogere volumestroom noodzakelijk dan aan de CV-toestelzijde dan moet de aanvoervoeler VRC 692 geïnstalleerd worden.

2.2 Elektrik bağlantıları

Elektrik bağlantı sadece yetkili uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Elektrik akımı ve gerilim olan kablo bağlantılarında cereyan çarpmasından dolayı hayatı tehlike mevcuttur.

- Isıtma cihazının elektrik kutusunu montaj kılavuzundaki açıklamalara göre açınız.
 - Kablo uçları bağlantılarını yandaki şekilde uygun olarak yapınız.
Eğer mevcuta cihazın şebeke giriş kablosunu karıştırıcı modülün kablo bağlantısını yapmadan önce çıkartınız.
 - ☞ Isıtma cihazının elektrik kutusundaki X8 bağlantı yerine dış hava duyargası bağlanmaktadır.
 - ☞ 7,8,9 numaralı klemens uçlarına karıştırıcı modülü bağlanmaktadır.
 - ☞ **VRC 420** bağlılığında ısıtma cihazının 3 ve 4 numaralı klemensleri arasına bir köprü takılması gerekmektedir.
 - ☞ Tesisat şartlarına göre hidrolik karıştırıcıdan sonra eğer tesisat tarafından debi miktarı cihaz tarafından büyüğse, bir VRC 692 kalorifer gidiş suyu sensörü bağlanmalıdır.

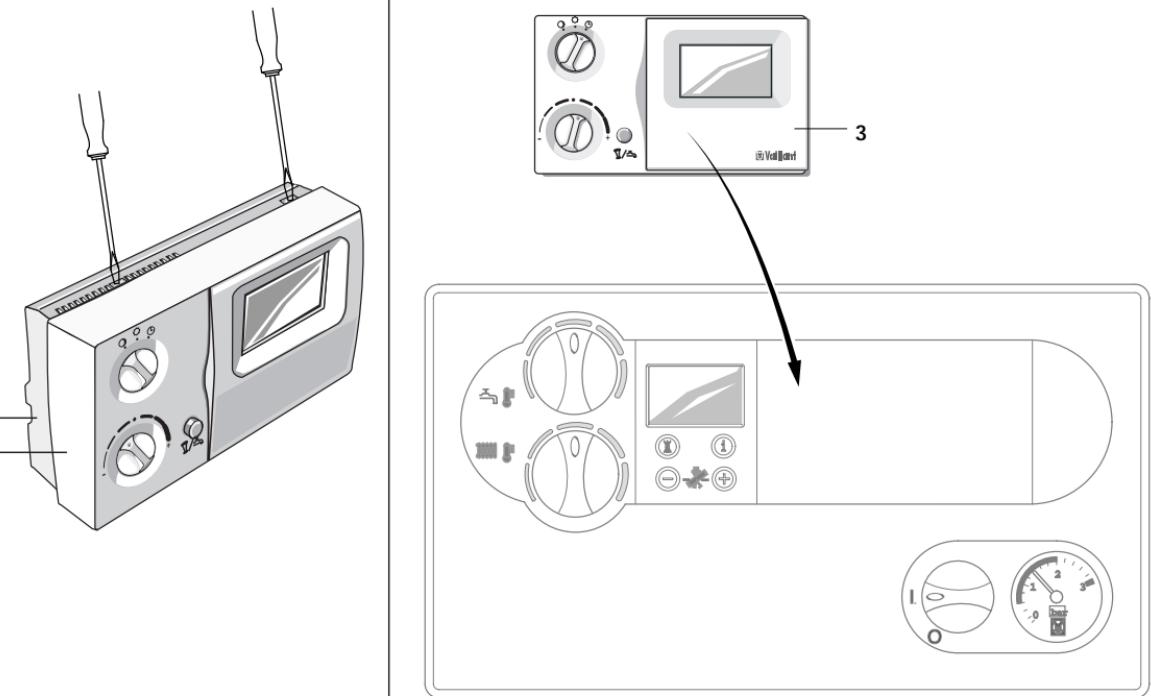

2.3 Montering i kedlens betjeningspanel

Monteringen i kedlen må kun udføres af en autoriseret fagmand.

 **Livsfare på grund af elektriske stød på spændingsførende tilslutninger.**

Før der arbejdes på varmeanlægget, skal strømtilførslen kobles fra og sikres mod genindkobling.

- Tryk spidsen på en skruetrækker let ned i holdeknasterne på vejrkompenseringens overside og tag montagepladen (4) af vejrkompenseringen (3).

☞ Montagepladen er ikke nødvendig til monteringen i kedlens betjeningspanel.

- Åbn kedlens betjeningspanel ifølge kedlens installationsvejledning.

• Klik blindpladen (1) fri af betjeningspanelet (2) og træk blindpladen ud for neden.

- Sæt vejrkompenseringen (3) ind i åbningen på betjeningspanelet. Yderligere tilslutning er ikke nødvendig.

☞ Installaseres vejrkompenseringen i kedlens betjeningspanel, så deaktiveres rumtemperaturreguleringen automatisk.

2.3 Montage in het verwarmingstoestel

De montage in het verwarmingstoestel mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf.

 **Levensgevaarlijk door aanraking van spanningsvoerende delen. Voor werkzaamheden aan het verwarmingstoestel de stekker uit de wandcontactdoos nemen.**

- Druk de punt van een schroeven-draaier zacht in de bevestigingsnokken aan de bovenkant van het regelapparaat en neem de montageplaat (1) van het regelapparaat (2) af;
- ☞ de montageplaat is niet nodig voor de inbouw in het apparaat;
- open de schakelkast van het verwarmingstoestel volgens de installatiehandleiding van het verwarmingstoestel;
- Ontgrendel de blinde afdekplaat (1) in de schakelkast (2) en neem de blinde afdekplaat er naar beneden toe af.
- steek het regelapparaat (3) in de opening van het bedieningspaneel. Er is geen bedrading vereist.
- ☞ Wordt het regelapparaat geïnstalleerd in de schakelkast van het verwarmingstoestel dan wordt de binnentemperatuurregeling automatisch gedeactiveerd.

2.3 Isıtma cihazı üzerine montajı

Ayarlama cihazınızın ısıtma cihazı üzerine montaj işi sadece yetkili uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

 **Elektrik akımı ve gerilim olan kablo bağlantılarında cereyan çarpmasından dolayı hayatı tehlike mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce elektrik girişini kesiniz ve tekrar açılımması için emniyete alınız.**

- Bir tornavidanın ucunu ayarlama cihazının üst kısmındaki tutucu kamaların içine hafifçe bastırınız ve montaj plakasını (4) cihazdan (3) ayırınız.
- ☞ Ayarlama cihazının ısıtma cihazı üzerine monte edildiği durumlarda montaj plakası gereklidir.
- Isıtma cihazının elektrik kutusunu cihazın montaj kılavuzundaki açıklamalara göre açınız.
- Elektrik kutusu (2) üzerindeki kapağı (1) tırnaklarından kurtarınız ve kapağı aşağı doğru çekerek çıkartınız.
- Ayarlama cihazınızı (3) elektrik kutusuna üzerinde kalan boşluğa yerleştiriniz. Bu durumda kablo çekilmesi gereklidir.
- ☞ Ayarlama cihazının ısıtma cihazı elektrik kutusu üzerine monte edildiğinde, oda ısısı kullanımı otomatik olarak devre dışı bırakılmaktadır.

DK

2.2 Montering i kedlens betjeningspanel (fortsat)

- Luk kedlens betjeningspanel ifølge installationsvejledningen.
- Tilslut igen strømforsyningen og stil kedlens hovedafbryder på „I“.

NL

2.2 Montage in het verwarmingstoestel (vervolg)

- Sluit de schakelkast van het verwarmingstoestel volgens de installatiehandleiding;
- steek de stekker weer in de wandcontactdoos en zet de hoofdschakelaar van het verwarmingstoestel op „I“.

TR

2.2 Isıtma cihazı üzerine montajı (devam)

- Isıtma cihazının elektrik kutusunu cihazın montaj kılavuzundaki açıklamalara göre kapatınız.
- Elektrik girişini açınız ve ısıtma cihazının ana şalterini „I“ konumuna getiriniz.

3 Udendørsføler VRC 693

3.1 Monteringssted

Udendørsføleren bør anbringes på den side af huset, hvor de mest benyttede rum ligger. Hvis denne side ikke entydigt kan fastlægges, så skal udendørsføleren anbringes på husets nord- eller nordvest-side.

For at give en optimal registrering af udendørstemperaturen bør føleren ved bygninger på op til 3 etager anbringes i en højde på ca. 2/3 af facadens højde. Ved højere bygninger kan det anbefales at montere føleren mellem den 2. og 3. etage.

Monteringsstedet bør hverken ligge i læ eller specielt i træk, og det må ikke være udsat for direkte sollys.

Føleren skal mindst have en afstand på 1 m til åbninger i ydervæggen, hvor der konstant eller af og til kan strømme varm luft ud.

Alt efter hvor tilgængeligt monteringsstedet er, kan man vælge mellem montering på eller i væggen.

3 Buitenvoeler VRC 693

3.1 Montageplaats

De buitenvoeler moet worden aangebracht aan de kant van het huis waar de meest gebruikte ruimtes liggen. Indien deze kant niet eenduidig kan worden vastgelegd dan moet de buitenvoeler aan de noord- of noordwestkant van het huis worden aangebracht.

Om de buitentemperatuur optimaal te registreren moet de buitenvoeler bij gebouwen tot 3 verdiepingen op ongeveer 2/3 van de hoogte van de gevel aangebracht worden. Bij hogere gebouwen valt het aan te raden de buitenvoeler tussen de 2^e en 3^e verdieping aan te brengen.

De plaats waar de buitenvoeler wordt aangebracht hoeft noch beschermd tegen de wind noch erg in de wind gelegen te zijn en hoeft niet te zijn blootgesteld aan direct zonlicht. Het apparaat moet minstens 1 m verwijderd zijn van openingen in de buitenmuur waaruit voortdurend of bij momenten warme lucht kan stromen.

Af naargelang de toegankelijkheid van de montageplaats kan worden gekozen tussen de muropbouw- en de muurinbouwuitvoering.



3 Dış hava duyargası VRC 693

3.1 Montaj yeri


Dış hava duyargası, evin en çok kullanılan odalarının bulunduğu cephesine takılmalıdır. Bu cephe kesin bir şekilde belirlenemediğinde evin kuzey veya kuzeybatı cephesine takılması gerekmektedir.

3 kata kadar yüksekliği olan binalarda dış hava sıcaklığının en iyi bir şekilde algılanabilmesi için duyarga cephenin yaklaşık yerden 2/3'ü kadar yüksekliğine takılmalıdır. Daha yüksek binalarda ise 2. ile 3. kat arasına takılması tavsiye olunur. Takılacak yer ne rüzgarдан korunmuş, ne de çok rüzgar esen ve ne de doğrudan güneş ışınlarına maruz kalacak bir yer olmalıdır. İçlerinden sürekli veya zaman zaman sıcak hava çıkabilecek hava kanalları bulunan delikler ile duyarga arasında en az 1 m mesafe bırakılması gerekmektedir.

Montaj yerine ulaşılabilirme olanağına göre ya duvar üstü, ya da duvar içi model seçilebilir.

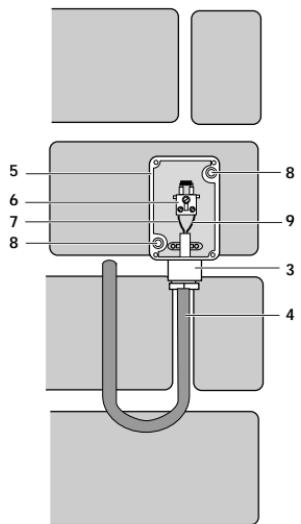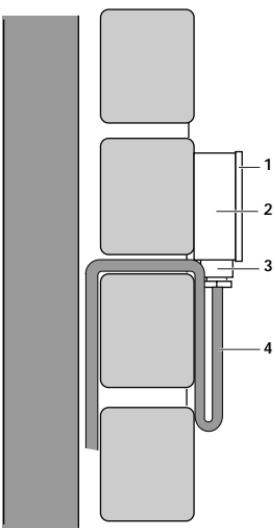

Udendørsføler
Buitenvoeler
Dış hava duyargası

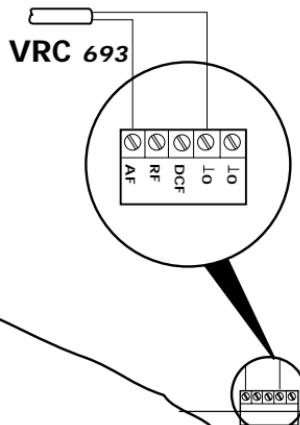

Printkort
7 8 9 **Printplaat**
 Elektronik Kart

Kedlens betjeningspanel
Schakelkast verwarmingstoestel
Isıtma cihazı elektrik kütüsü

3.2 Montering af udendørsføleren

- Fjern dækslet (1) fra følerhuset og monter følerhuset på væggen med 2 skruer gennem de forborede huller (8).
- Udeføleren skal monteres på væggen i den position, som er vist på omstående figur! Kabelindføringen (3) skal pege nedad.
- Tilslutningskablet (4) med min. $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ installeres og trækkes nedfra gennem kabelindføringen (3).
Både følerhusets og bygnings vandtæthed skal sikres via omhyggelig kabelføring og udførelse af arbejdet.

3.3 El-tislutning

- Forbind tilslutningsklemmerne med ledninger svarende til tilslutningsskemaet på den omstående figur.
- Kontrollér at pakningen til følerhuset er fastgjort korrekt i dækslet (1) og tryk dækslet fast på følerhuset.
- Fastgør følerens dæksel (1) med de vedlagte skruer på følerhuset (2).

3.2 Montage van de buitenvoeler

- Verwijder de deksel (1) van de behuizing (2) en bevestig de behuizing met 2 schroeven via de bevestigingsboringen (8) aan de muur;
- het apparaat moet in de inbouwpositie zoals getoond in de afbeelding hiernaast aan de muur bevestigd worden! De kabelinvoer (3) moet naar beneden wijzen;
- aansluatkabel (4) met min. $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ op de plaats van montage leggen en van onder door de kabel-invoer (3) naar binnen trekken.

De waterdichtheid van de zowel de voeler als het gebouw moet worden gegarandeerd door een adequate kabelleiding en zorgvuldige werkwijze.

3.3 Elektrische aansluiting

- Bedraad de aansluatklemmen conform het aansluitschema volgens de afbeelding hiernaast;
- overtuig u er van dat de pakking correct in de deksel is bevestigd en druk de deksel (1) op de behuizing (2);
- Bevestig de deksel (1) met de meegeleverde schroeven aan de behuizing (2).

3.2 Dış hava duyargası montajı

- Gövdenden muhafaza kapağını (1) çıkartın ve gövdeyi 2 vidayla tutturma deliklerinden (8) duvara tutturunuz.
- Cihazın, yandaki şekilde görünen takma konumunda duvara monte edilmesi gerekmektedir! Kablo giriş yeri (3) aşağı doğru bakmalıdır.
- En az $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ olan bağlılık kablosu (4) ayarlama cihazı ile duyarga arasında döşeyiniz ve kabloların ucunu duyorganın altındaki kablo giriş yerinden (3) içeriye doğru çekiniz.

Uygun bir kablo kanalı seçerek ve itinalı çalışarak duyorganın ve binanın su geçirmezliği sağlanmalıdır.

3.3 Elektrik bağlantıları

- Klemenslere kabloları yandaki şekildeki bağlılık şemasına göre bağlayıniz.
- Gövde contasının gövdenin üst kısmına (1) doğru olarak takıldığından emin olunuz ve gövdenin üst kısmını gövdeye bastırınız.
- Gövdenin üst kısmını (1) beraberinde verilen vidalarla gövdenin alt kısmına (2) tutturunuz.

4 DCF-modtageren

Vær ved monteringen opmærksom på, at synkroniseringstiden ligger på ca. 5 minutter og ved ugunstige forhold også lidt mere (op til 20 minutter). I denne periode indstilles vejrkompenseringens klokkeslæt automatisk.

DCF-modtageren har en indbygget udendørsføler, således at denne kan anvendes i stedet for en planlagt eller allerede eksisterende udendørsføler.

4.1 Monteringssted

DCF-modtageren med integreret udendørsføler bør anbringes på den side af huset, hvor de mest benyttede rum ligger. Hvis denne side ikke entydigt kan fastlægges, så skal DCF-modtageren anbringes på husets nord- eller nordvest-side.

- ☞ Man bør dog undgå ydervægge på dagligstuer eller rum, hvor man kan regne med at der befinner sig fjernsynsapparater, computermonitorer, dataledninger eller andre apparater, som producerer forstyrrende magnetfelter.
- ☞ Hvis ovennævnte er tilfældet kan det anbefales at overholde en afstand på ca. 2 m til forstyrrelseskilden.

4 DCF-ontvanger

Houd er bij de montage a.u.b. rekening mee dat de synchronisatietyljd ongeveer 5 minuten bedraagt, onder ongunstige omstandigheden zelfs iets langer (tot 20 minuten). In deze tijd wordt de tijd van het regelapparaat automatisch ingesteld. De DCF-ontvanger bezit een ingebouwde buitentemperatuurvoeler zodat deze kan worden gebruikt voor een geplande of reeds vorhanden buitentemperatuurvoeler.

4.1 Montageplaats

De DCF-ontvanger met geïntegreerde buitenvoeler moet worden aangebracht aan de kant van het huis waar de meest gebruikte ruimtes liggen. Indien deze kant niet eenduidig kan worden vastgelegd dan moet de buitenvoeler aan de noord- of noordwestkant van het huis worden aangebracht.

- ☞ Daarbij moet u echter buitenmuren van woonkamers of ruimtes waarin televisieapparaten, computermonitoren, dataleidingen of andere storende apparaten staan welke magneetvelden opwekken vermijden.
- ☞ Het wordt aangeraden in dit geval een afstand van ca. 2 m tot de stoornbron aan te houden.

4 DCF alıcısı

Lütfen montaj sırasında, senkronizasyon süresinin yaklaşık 5 dakika süregünü ve elverişsiz şartlarda daha da fazla (20 dakikaya kadar) sürebelceğine dikkat ediniz. Bu süreç içinde DCF alıcısı sayesinde ayarlama cihazınızın saatı otomatik olarak ayarlanmaktadır.

DCF alıcısının içine bir dış hava duyargası takılmıştır, böylece ilerisi için planlanan veya mevcut olan bir dış hava duyargasının yerine kullanılabilmektedir.

4.1 Montaj yeri

İçine entegre edilmiş dış hava duyargası olan DCF alıcısı evin en çok kullanılan odalarının bulunduğu cephesine takılmalıdır. Bu cephe kesin bir şekilde belirlenemediğinde evin kuzey veya kuzeybatı cephesine takılması gerekmektedir.

- ☞ Ancak bu sırada, içinde televizyon, bilgisayar monitörleri, veri hatları veya diğer engelleyici manyetik alanlar oluşturan cihazların bulunabileceği oturma odası veya başka odaların dış duvarlarına takmaktan sakınınz.
- ☞ Bu durumlarda bu tür etkileyici kaynaklara yaklaşık 2 m mesafe bırakılması tavsiye olunur.




- ☞ Før DCF-modtageren monteres på bygningens væg bør det altid kontrolleres, om det planlagte sted også giver mulighed for en tilstrækkelig god modtagelse af tidssignalet.
- ☞ En kontrol er mulig, hvis der er udført en provisorisk elektrisk forbindelse mellem DCF-modtageren og vejrkompenseringen.
- ☞ I dette tilfælde sker visningen på vejrkompenseringen på den følgende måde:
 - ved upåklagelig modtagelse blinker sekundpunktumet efter ca. 5 min.
 - ved modtagelsesforstyrrelser lyser sekundpunktumet permanent.

For at give en optimal registrering af udendørstemperaturen bør DCF-modtageren ved bygninger på op til 3 etager anbringes i en højde på ca. 2/3 af facadens højde. Ved højere bygninger kan det anbefales at montere DCF-modtageren mellem den 2. og 3. etage.
 Monteringsstedet bør hverken ligge i læ eller specielt i træk, og det må ikke være utsat for direkte sollys. DCF-modtageren skal mindst have en afstand på 1 m til åbninger i ydervæggen, hvor der konstant eller af og til kan strømme varm luft ud.

- ☞ Voordat de DCF-ontvanger aan de muur van het gebouw wordt bevestigd moet altijd gecontroleerd worden of op de voorziene plaats ook een voldoende goede ontvangst van het tijdssignaal mogelijk is.
- ☞ Een controle is mogelijk als een provisorische bedrading van de DCF-ontvanger met het verwarmings-regelapparaat werd uitgevoerd.
- ☞ In dit geval volgt er een indicatie aan het regelapparaat als volgt:
 - bij foutloze ontvangst is de secondenpunt na ca. 5 min. knipperend.
 - bij ontvangststoringen permanente secondenpunt.

Voor de optimale registratie van de buitentemperatuur moet de buitenvoeler bij gebouwen tot 3 verdiepingen op ongeveer 2/3 van de hoogte van de gevel aangebracht worden. Bij hogere gebouwen valt het aan te raden de buitenvoeler tussen de 2^e en 3^e verdieping aan te brengen.
 De plaats waar de buitenvoeler wordt aangebracht hoeft noch beschermd tegen de wind noch erg in de wind gelegen te zijn en hoeft niet te zijn blootgesteld aan direct zonlicht. Het apparaat moet minstens 1 m verwijderd zijn van openingen in de buitenmuur waaruit voortdurend of bij momenten warme lucht kan stromen.

- ☞ DCF alıcısını bina duvarına takmadan önce, öngörülen yerde zaman sinyalinin yeteri kadar iyi çekiliş çekilmemiği kontrol edilmelidir.
- ☞ Kontrol etmek için DCF alıcısını ayarlama cihazına geçici olarak bağlanması yeterli olacaktır.
- ☞ Bu durumda ayarlama cihazı ekranında aşağıdaki gösterge görülmektedir:
 - kusursuz olarak çektiğinde saniye göstergesi yaklaşık 5 dakika sonra yanıp sönmektedir.
 - Sinyali algılamada sorun olduğunda sürekli yanın bir saniye göstergesi görülmektedir.
- 3 kata kadar yüksekliği olan binalarda dış hava sıcaklığının en iyi bir şekilde algılanabilmesi için cihaz cephenin yaklaşık yerden 2/3'ü kadar yüksekliğine takılmıştır. Daha yüksek binalarda ise 2. ile 3. kat arasına takılması tavsiye olunur. Takılacak yer ne rüzgarдан korunmuş, ne de çok rüzgar esen ve ne de doğrudan güneş ışınlarına maruz kalacak bir yer olmalıdır. İçlerinden sürekli veya zaman zaman sıcak hava çıkabilecek hava kanalları bulunan delikler ile duyarga arasında en az 1 m mesafe bırakılması gerekmektedir.

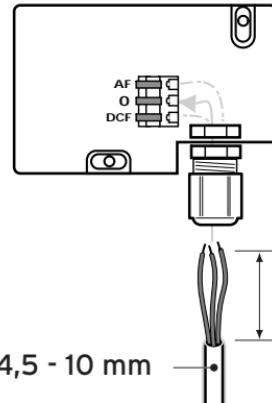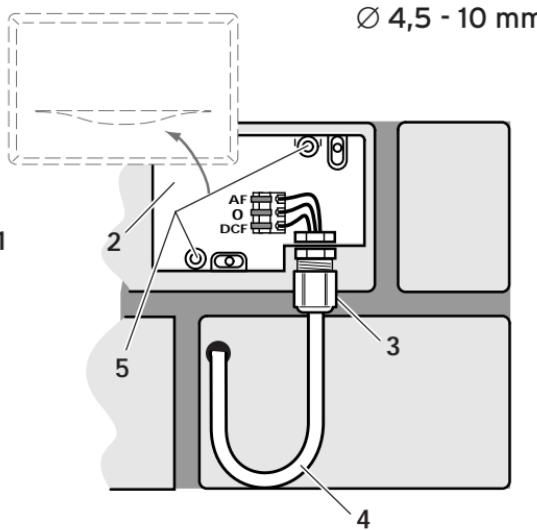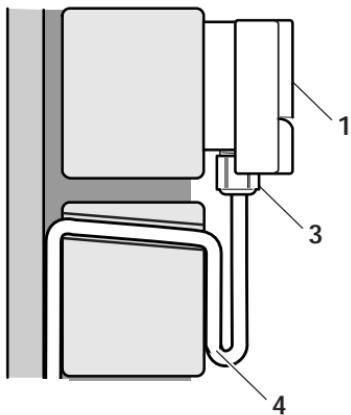

VRC_DCF_004

VRC_DCF_003

4.2 Montering af DCF-modtageren

Apparatet skal monteres på væggen i den position, som er vist på omst  ende figur! Kabelindf  ringen (3) skal pege nedad.



Fare for gennemfugtning af væg og apparat!

Vandt  etheden p   DCF-modtageren og bygningen skal sikres ved en passende kabelf  ring og en omhyggelig udf  relse af arbejdet.

- S  rg for at tilslutningskablet (4) (min. 3 x 0,75 mm²) monteres med en let h  eldning udad.
- Åbn kabinetet og mont  r det med 2 skruer p   væggen.
- Tr  k tilslutningskablet nedefra ind gennem kabelindf  ringen (3). Forskruningens skål skal ikke l  snes. T  tningen i forskruningens tilpasser sig til diametern p   det anvendte kabel (kabeldiameter: 4,5 til 10 mm).
- Glem ikke t  tningen, n  r kabinetets overdel (1) anbringes og tryk kabinetets overdel p  , indtil det klikker p   plads.

4.2 Montage van de DCF-ontvanger

Het apparaat moet in de inbouwpositie, zoals hiernaast getoond, aan de wand bevestigd worden! De kabelinvoer (3) moet naar beneden wijzen.



Gevaar dat wand en apparaat vochtig worden!

Door een adequate kabelleiding en zorgvuldige werkwijze moet de waterdichtheid van de DCF-ontvanger en van het gebouw gegarandeerd worden.

- Aansluitkabel (4) op de plaats van installatie leggen met afschot naar buiten.
- Behuizing openen en met 2 schroeven bevestigen aan de wand.
- Aansluitkabel van onder door de kabelinvoer (3) schuiven. De schroefverbinding hoeft niet te worden losgedraaid.
De pakking in de schroefverbinding past zich aan aan de diameter van de gebruikte kabel (kabeldiameter: 4,5 tot 10 mm).
- Bij het aanbrengen van het bovenste gedeelte van de behuizing (1) de pakking niet vergeten en het bovenste gedeelte van de behuizing erop drukken tot het inklkt.

4.2 DCF al『cis  ninin montaj  

DCF al『cisi yandaki sekilde görünen takma konumunda duvara monte edilmesi gerekmektedir! Kablo g  risi yeri (3) a  sa  gi doğru bakmalıdır.




Duvara ve cihaza nem g  cmesi tehlikesi mevcuttur!

Uygun bir kablo yolu seçilerek ve itinali bir sekilde   al  islarak, DCF al『cisin   ve binaya su s  zmamas   sa  lanmalıdır.


- Ba  glantı kablosunu (4) (en az 3 x 0,75 mm²) di  a doğru hafif meyilli olacak sekilde bina üzerine d  şeyiniz.
- Cihaz kapaklarını açınız ve 2 vidayla duvara monte ediniz.
- Ba  glantı kablosunu a  sa  dan kablo g  risi yeri (3) içinden geçiriniz. Vida ba  glantısının sökülm  esine gerek yoktur. Vida ba  glantısının contası, kullanılan kablounun çapına intibak etmektedir. (Kablo çap: 4,5 ile 10 mm arasında).
- Gövdenin üst kısmını (1) takarken contayı unutmayın ve cihazın üst kısmı üzerine, duyulacak sekilde yerine oturana kadar bastırınız.

DCF-modtager - DCF-ontvanger - DCF alıcısı

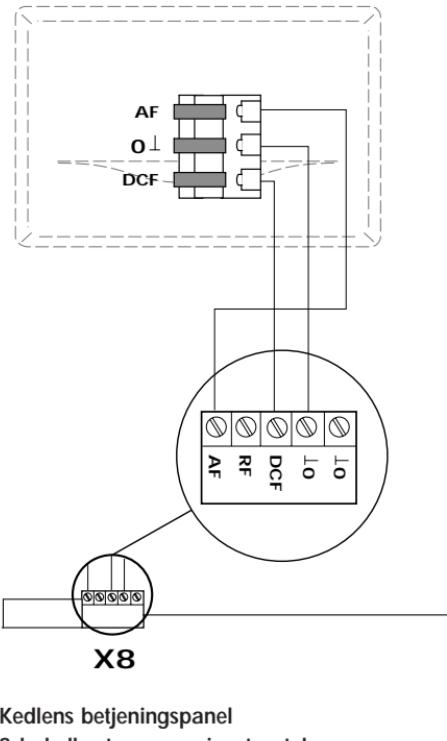

Kedlens betjeningspanel
Schakelkast verwarmingstoestel
Isıtma cihazının elektrik kutusu

DCF-modtager - DCF-ontvanger - DCF alıcısı

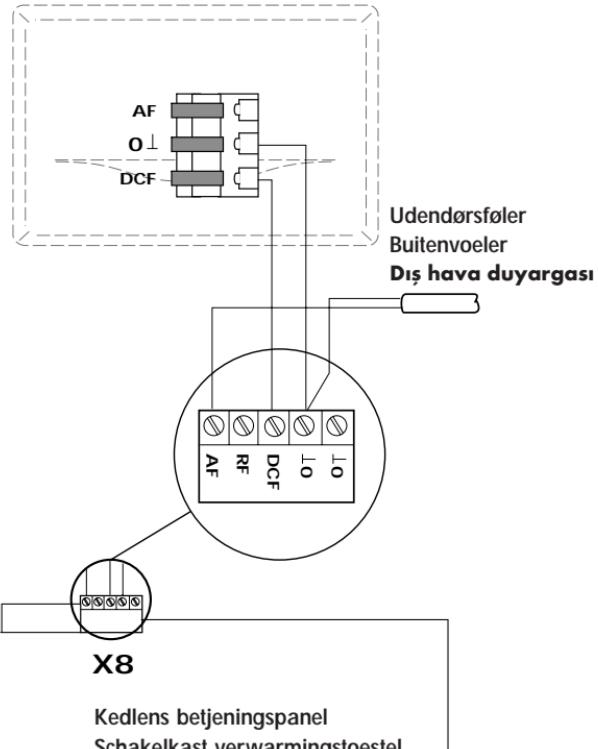

Kedlens betjeningspanel
Schakelkast verwarmingstoestel
Isıtma cihazının elektrik kutusu

4.3 El-tilslutning af DCF-modtageren

- Forbind tilslutningsklemmerne med ledninger svarende til tilslutningsskemaet på de omst  ende figurer.

☞ Vær herved opmærksom på DCF-modtagerens anvendelsesformål:

Tilslutning ved anvendelse som DCF-modtager med integreret udendørsføler: venstre figur

Tilslutning ved anvendelse som DCF-modtager med yderligere ekstern udendørsføler: højre figur



Kontrollér at kabinetts pakning er fastgjort korrekt i dækslet og tryk dækslet fast på huset, indtil der kommer et hørligt klik.

- ☞ DCF-modtagelsens synkroniseringstid ligger på ca. 5 minutter og ved ugunstige forhold også lidt mere. I denne periode indstilles vejrkompenseringens klokkeslæt automatisk.

4.3 Bedrading van de DCF-ontvanger

- Bedraad de aansluitklemmen conform het aansluitschema volgens de afbeeldingen hiernaast;

☞ houd daarbij rekening met het gebruiksdoel van de DCE-ontvanger

aansluiting bij gebruik als DCF-ontvanger met geïntegreerde buitenvoeler: linker afbeelding

aansluiting bij gebruik als DCF-ontvanger met **aanvullende externe buitenvoeler**: rechter afbeelding



Overtuig u er van dat de pakking correct in het bovenste gedeelte van de behuizing is bevestigd en druk het bovendeel van de behuizing op het onderste gedeelte van de behuizing tot deze er hoorbaar is ingeklikt.

- De synchronisatietijd van de DCF-ontvanger bedraagt ongeveer 5 minuten, onder ongunstige omstandigheden zelfs iets langer. In deze tijd wordt de tijd van het regelapparaat automatisch ingesteld.

4.3 DCF alıcısının kablo bağlantısı

- Klemenslere kablolari yandaki sekildeki baglanti semasina gore baglayiniz.

☞ Bu sırada DCF alıcısının kullanım amacına dikkat ediniz:



Soldaki şekil, entegre edilmiş dış hava duyargası olan DCF alıcısı olarak kullanımda bağlantıyi göstermektedir.

Sağdaki şekil ise ilave bir harici dış hava duyargası olan DCF alıcısı olarak kullanıldığındaki bağlantıyı göstermektedir.



Gövde contasının gövdenin üst kısmına doğru olarak takıldığından emin olunuz ve gövdenin üst kısmını gövdenin alt kısmına, ses duyulacak şekilde birbirine geçene kadar bastırınız.

☞ DCF alıcısının senkronizasyon süresi yaklaşık 5 dakika sürmektedir, elverişiz şartlarda biraz daha uzundur. Bu süre içinde DCF alıcısı sayesinde ayarlama cihazınızın saatı otomatik olarak ayarlanmaktadır.

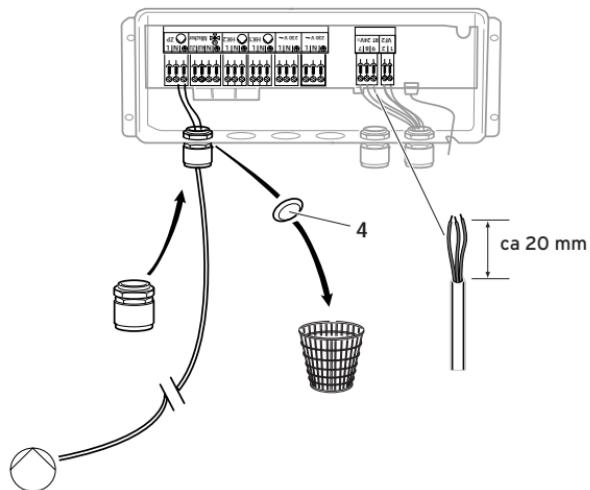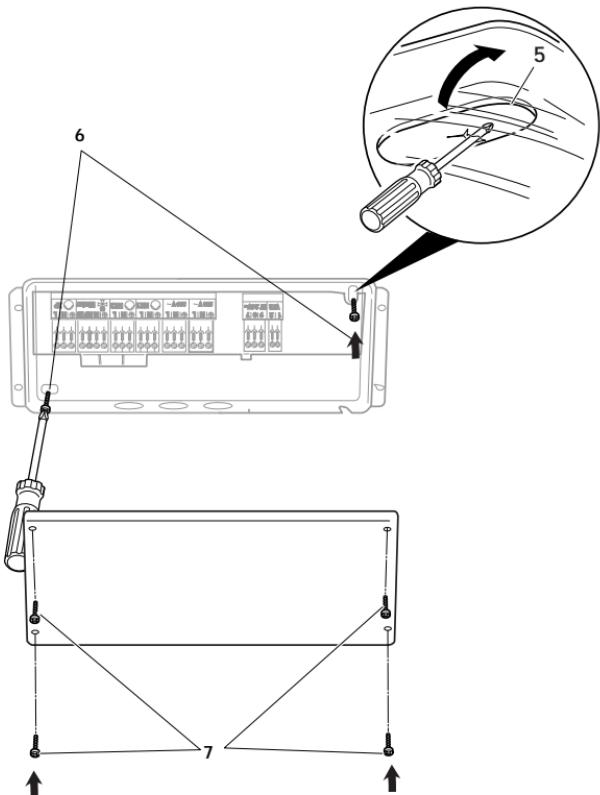

5 Blandermodul

5.1 Montering af tilslutningsboksen

- Udprik de forberedte langhuller (5) i bunden af tilbehørs-tilslutningsboksen.
- Montér tilslutningsboksen på et egnet sted på væggen med de medleverede rawlplugs og skruer (6). Modulet kan både monteres vandret og lodret.
- Udkift efter behov blindpropperne (4) med de medleverede PG-forskruningerne (5).
- ☞ Ovennævnte afhænger af, hvor mange komponenter der skal tilsluttet.
- Forbind tilslutningsboksen med ledninger i henhold til tilslutningsskemaet (se kapitel 4.2).
- Efter ledningsføringen skrues tilbehørsboksens låg på med fire skruer (7).

5 Mengklepmodule


5.1 Montage van de aansluitbox

- De voorbereide sleufgaten (5) in de bodem van de aansluitbox (optioneel toebehoren) doorsteken;
- de aansluitbox met de meegeleverde pluggen en schroeven (6) op een geschikte plaats aan de wand monteren. De module kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden;
- indien nodig de blinde stop(pen) (4) vervangen door de meegeleverde PG-pakkingbus(sen) (5);
- ☞ dit is afhankelijk van het aantal componenten dat moet worden aangesloten;
- de aansluitbox bedraden volgens het bedradingsschema (zie hoofdstuk 4.2);
- na de bedrading het deksel van de aansluitbox vastschroeven met de vier schroeven (7).

5 Karıştırıcı modülü

5.1 Bağlantı kutusunun montajı

- Aksesuar bağlantı kutusunun tabanında hazırlanmış olan uzun delikleri (5) açınız.
- Bağlantı kutusunun ambalajı içinde bulunan dübel ve vidalarla (6) duvarın uygun bir yerine monte ediniz. Modül yatay veya dikey olarak monte edilebilmektedir.
- İhtiyaç halinde kör tapaların (4) yerine ambalajın içinde bulunan PG vidalarını (5) kullanınız.
- ☞ Bu bağlanacak elemanların sayısına bağlıdır.
- Bağlantı kutusunun kablo bağlantılarını kablo bağlantı şemasına göre (bakınız bölüm 4.2) yapınız.
- Kablolalar bağlandıktan sonra aksesuar kutusunun kapağını dört adet vidayla (7) vidalayınız.

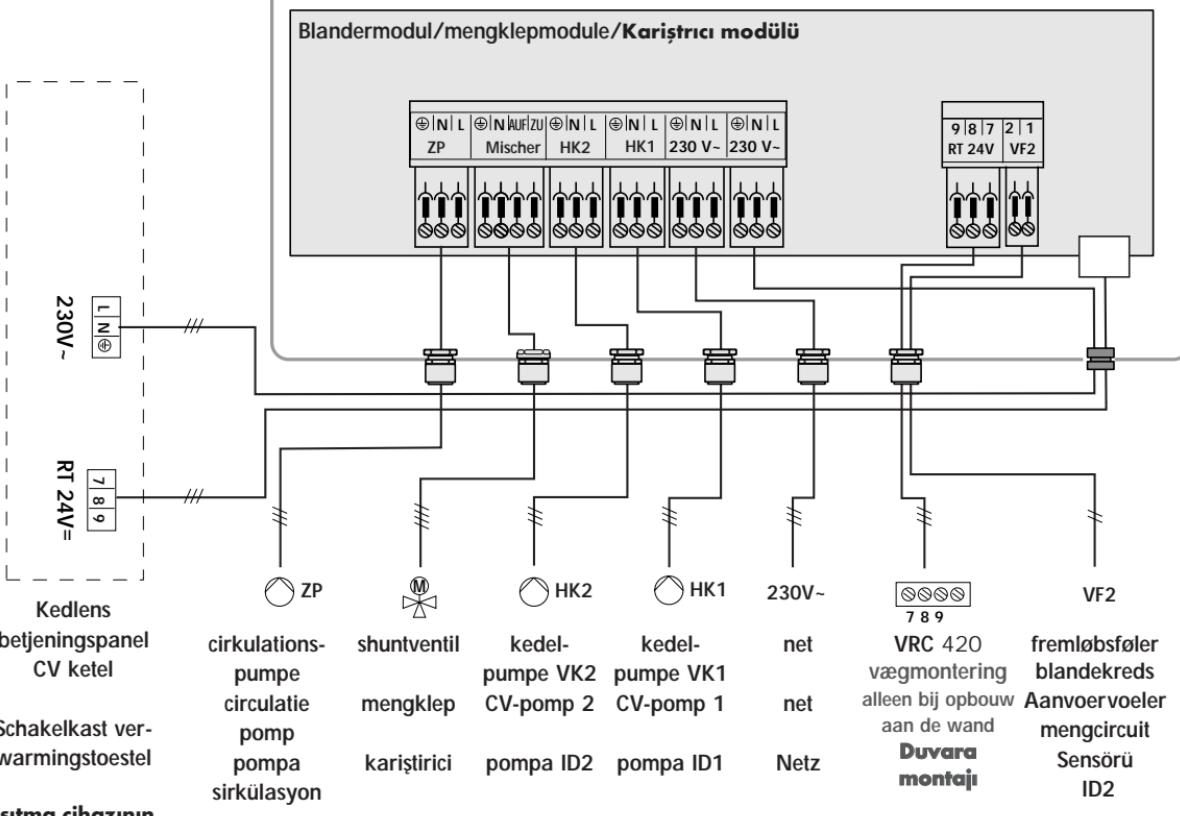

5.2 El-tilslutning af blandermodulet

 **Livsfare på grund af elektriske stød på spændingsførende tilslutninger.**

Før der arbejdes på apparatet, skal strømtilførslen kobles fra og sikres mod genindkobling. Udkobles kun gasketlen, så står blandermodulet alligevel under spænding.

Vær opmærksom på, at strømkablet kun må tilsluttes på det hertil bestemte stik (N, L og jord).

Sæt ikke strøm på andre klemmer.

- ☞ Neem voor het aansluiten van de bekabeling op de aansluitbox van de "Mengklepmodule" de stekker van het CV-toestel uit de wandcontactdoos.
- ☞ Ved tilslutningen af VRC 420-apparatets blandermodul (tilslutnings-klemmer 7,8,9) skal der sættes en lus mellem klemme 3 og 4 på kedlen.
- ☞ På stikplads X8 i kedlens betjenings-panel tilsluttes udendørsføleren og/eller DCF-modtageren.

5.2 Bedrading van de mengklepmodule

 **Levensgevaarlijk door aanraking van spanningsvoerende delen.**
Voor werkzaamheden aan het verwarmingstoestel de stekker uit de wandcontactdoos nemen.
Als alleen het verwarmingsapparaat wordt uitgeschakeld, dan staat de mengklepmodule niettemin onder spanning.

Houd er rekening mee dat de netvoedingsleiding alleen aan de daartoe voorziene aansluitklemmen (N, L en aarde) mag worden aangesloten.

Sluit geen netvoeding aan aan andere klemmen.

- ☞ Hvis kedlen er forsynt med et netkablet, skal dette fjernes før tilslutningen til blandermodulet.
- ☞ Bij aansluiting van de mengklepmodule van de VRC 420 (aansluitklemmen 7, 8, 9) moet er een doorverbinding tussen klem 3 en 4 van het verwarmingstoestel worden gebruikt/aanwezig zijn.
- ☞ Op de stekkerpositie X8 in de schakelkast van het verwarmings-toestel wordt de buitenvoeler en/of de DCF-ontvanger aangesloten.

5.2 Karıştırıcı modülün kablo bağlantısı

 **Elektrik akımı ve gerilim olan kablo bağlantılarında cereyan çarpmasından dolayı hayatı tehlike mevcuttur.**


Cihazda çalışmalar yapılmadan önce elektrik girişini kesiniz ve tekrar açılamaması için emniyete alınız.

İsıtıcı cihaz kapatılmış olsa dahi karıştırıcı modül üzerinde elektrik bulunmaktadır.

Şebeke giriş kablosunun sadece bunun için öngörülen klemenslere (N, L ve toprak) bağlanabileceğine dikkat ediniz.

Başka klemenslere şebeke beslemesi yapılmayınız.

- ☞ Eğer mevcutsa cihazın şebeke giriş kablosunu karıştırıcı modülün kablo bağlantısını yapmadan önce çıkartınız.
- ☞ VRC 420'un karıştırıcı modülünün bağlanması sırasında (7,8,9 numaralı klemensler) ısıtma cihazının 3. ve 4. klemensleri arasında bir köprü takılması gerekmektedir.
- ☞ Isıtma cihazının elektrik kutusundaki X8 kontak yerine dış hava duyarlığı ve/veya DCF alıcısı bağlanmaktadır.

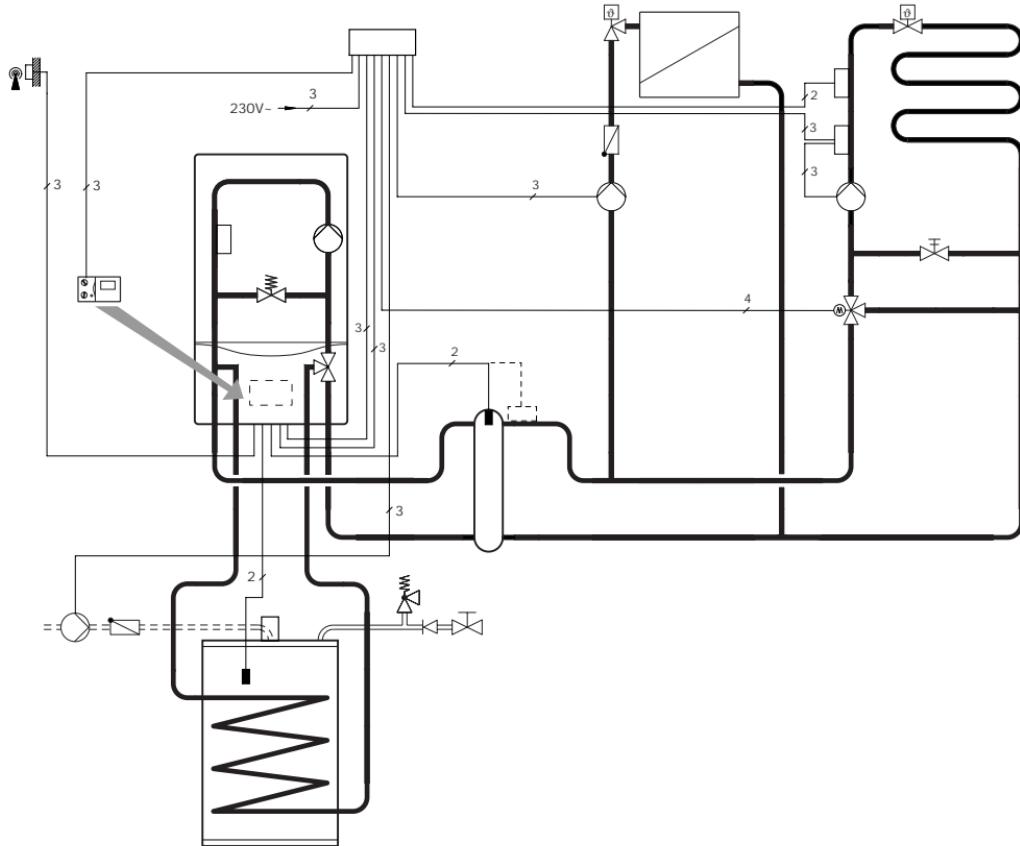

6 Første opstart

Den første opstart af vejrkompenseringen med centralvarme- og brugsvandsanlæg samt de første indstillinger svarende til brugerens ønsker skal udføres af en autoriseret installatør, som også har ansvaret for installationen.

Herved skal især de følgende forholdsregler træffes:

- ☞ På side 4 ff. skal man notere, hvilke rum der skal reguleres via hvilken varmekreds.
- ☞ Henvisning om muligheder for at spare energi
(side 12)
- ☞ Indtastning af opvarmningstiderne
(side 26 og fremeter)
- ☞ Indtastning af varmtvandstiderne
(side 34)
- ☞ Kontrol af alle funktionerne

6 Eerste ingebruikname

De eerste ingebruikname van het regelapparaat met de verwarmings- en warmwaterwaterinstallatie en de eerste programmering conform de wensen van de gebruiker moet worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf dat ook de verantwoordelijkheid voor de installatiwerkzaamheden op zich heeft genomen.

Daarbij moeten met name de volgende maatregelen uitgevoerd worden:


- ☞ Op pagina 4vv noteren welke ruimtes via welk verwarmingscircuit geregeld worden.
- ☞ Wijzen op mogelijkheden voor energiebesparing
(pagina 12)
- ☞ Noteren van de verwarmingstijden
(pagina 26vv)
- ☞ Noteren van de warmwatertijden
(pagina 34)
- ☞ Controleren van alle functies

6 İlk devreye alma

Kalorifer ve sıcak su sistemlerinin otomatik kontrolu için kullanılan ayarlama cihazınızın ilk devreye alınması ve kullanıcının istekleri yönünde ilk verilerin girilmesi, aynı zamanda kurulmasının sorumluluğunu üstlenen yetkili uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bu sırada özellikle aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir:

- ☞ 4. ve devamındaki sayfalara hangi odaların hangi ısıtma devreleri tarafından idare edildiğini kaydediniz.
- ☞ Enerji tasarrufuyla ilgili uyarılar
(Sayfa 12)
- ☞ Isıtma saatlerinin girilmesi
(Sayfa 26 ve devamı)
- ☞ Sıcak su saatlerinin girilmesi
(Sayfa 34)
- ☞ Bütün işlevlerin kontrol edilmesi

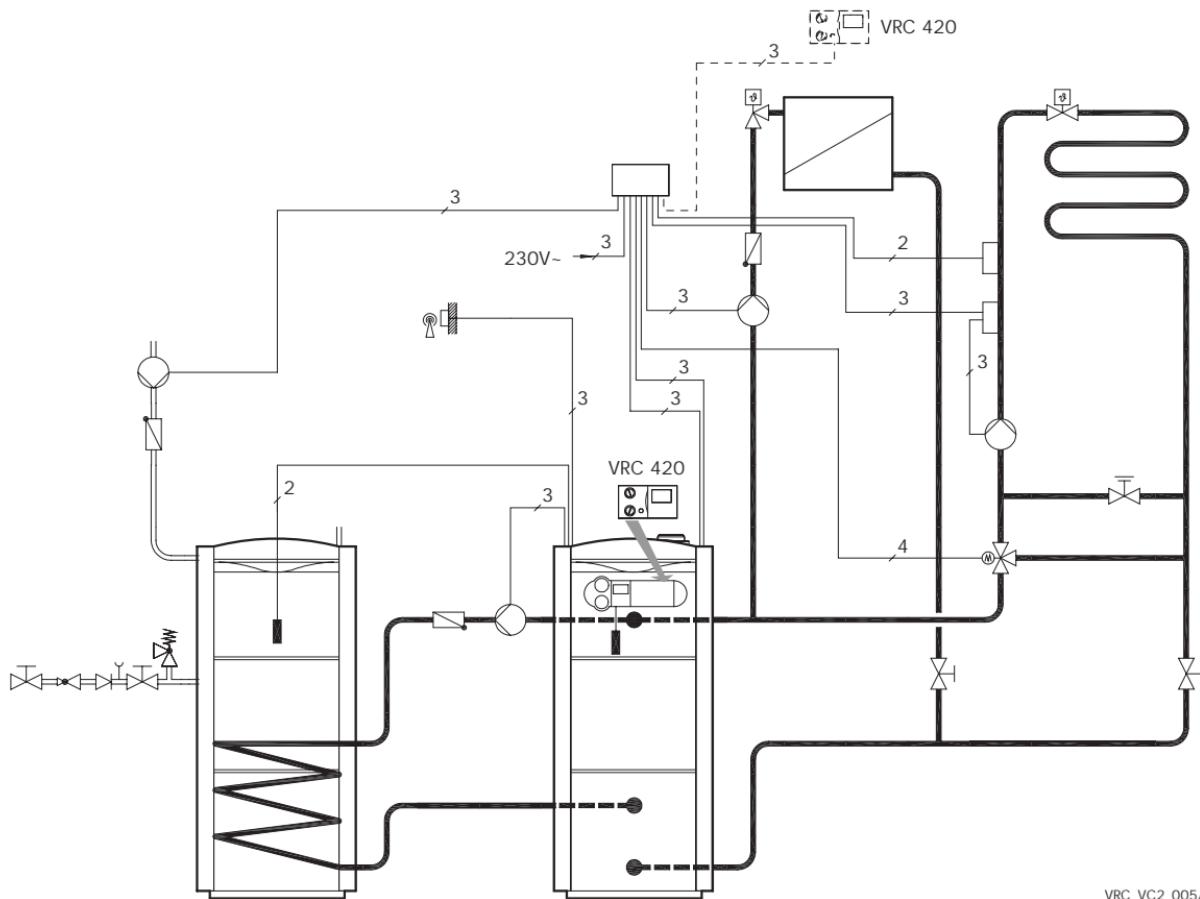

Betjeningslementer og funktioner (illustration se folde-ud-siden 82)

1 Dagtemperaturvælger

Til indstilling af den beregnede rumtemperatur – side 9

2 Partytast/1 x opvarmning varmtvand

Til indkobling af partyfunktionen og til engangsopvarmning af varmtvandsbeholderen – side 10

3 Indstiller (+, - og videre)

TRYK på „indstilleren“ og man bevæger sig gennem den pågældende menu
(den valgte funktion beskrives nede i displayet med et stikord)

DREJ på „indstilleren“ og man ændrer den valgte værdi

– til højre => større værdi

– til venstre => mindre værdi

4 Funktionsvælger

Til indstilling, tidsprogrammering og information kan de følgende funktioner vælges:

- ⌚ Indstilling af dag/klokkeslæt (ikke nødvendig ved anvendelse af en radioudendørsføler) – side 16
- ⌚ Programmering af op til tre opvarmningstider pr. dag for **varmekreds 1** – side 26 og fremefter
- ⌚ Programmering af op til tre opvarmningstider pr. dag for **varmekreds 2** – side 26 og fremefter
- ⌚ Programmering af op til tre varmtvandstider pr. dag til opvarmning af en varmtvandsbeholderen – side 34
- ⌚ Programmering af op til tre cirkulationstider pr. dag – side 31
- ⌚ Indstilling af op til 99 feriedage, hvor centralvarmeanlægget fungerer i nattemperaturdrift – side 36
- ⌚ Indstilling af nattemperaturen for varmekreds 1 og 2 – side 18
- ⌚ Indstilling af varmekurven for varmekreds 1 og 2 – side 20
- ℹ Visning af forskellige værdier i varmeanlægssystemet – side 46
- ℹ Indstilling af forskellige værdier i varmeanlægssystemet (bl.a. sprog) – side 38

5 Vejrkompenseringens låg

6 Display

7 Driftsmådevælger

Omskiftning mellem natdrift, dagdrift eller tidsprogram

Bedieningselementen en functies (afbeelding zie uitklappagina 82)

1 Dagtemperatuurregelaar

Om de gewenste kamertemperatuur te verstellen – pagina 9

2 Partytoets/1 x opladen

Toets om de partyfunctie in te schakelen en voor het eenmalig opwarmen van de indirect gestookte boiler – pagina 10

3 Regelaar (+, - en verder)

Indrukken van de „Regelaar“ om door het betreffende menu te stappen

(de geselecteerde functie wordt onder in het display beschreven met een trefwoord)

Draaien van de „Regelaar“ verandert de geselecteerde waarde

- rechts => grotere waarde
- links => kleinere waarde

4 Functiekeuzeschakelaar

Voor de instelling, tijdprogrammering en informatie kunnen de volgende functies geselecteerd worden:

⌚ instelling dag/tijd (niet vereist bij gebruik van een DCF-buitenvoeler) – pagina 16

🌡 programmering van tot drie verwarmingsperiodes per dag voor **verwarmingscircuit 1** – pagina 26 vv

🌡 programmering van tot drie verwarmingsperiodes per dag voor **verwarmingscircuit 2** – pagina 26 vv

⚡ programmering van tot drie warmwaterperioden per dag voor het opwarmen van een indirect gestookte boiler – pagina 34

⌚ programmering van tot drie warmwatercirculatieperioden per dag – pagina 31

กระเป๋า instelling van tot 99 vakantiedagen waarop de verwarming in het verlagings(nacht)programma werkt – pagina 36

🌙 instelling van de verlagingstemperatuur voor verwarmingscircuit 1 en 2 – pagina 18

☒ instelling van de stooklijn voor verwarmingscircuit 1 en 2 – pagina 20

ℹ indicatie van verschillende waarden van het verwarmingssysteem – pagina 46

🌐 instelling van verschillende waarden van het verwarmingssysteem (o.a. taal) – pagina 38

5 deksel van het regelapparaat

6 display

7 bedrijfskeuzeschakelaar

Omschakelen tussen verlagings-,dag- of tijdprogramma

Kumanda elemanları ve işlevler (82. katlanabilir sayfadaki şekele bakınız)

1 Gündüz konumu ısı ayar düğmesi

İstenilen oda ısısının ayarlanması için – sayfa 9

2 Parti tuşu/1 x Boyler sıcak su yükleme

Parti tuşunu ve bir kereye mahsus boyler sıcak su ısıtıcısının yüklenmesi için – sayfa 10

3 Ayar şalteri (+, - ve devamı)

„Ayar şalteri“ **basılarak** ilgili menüler arasında geçiş yapılır
(seçilen işlev ekranın altında bir kelimemle tarif edilmektedir)

„Ayar şalteri“ **çevrilerek** seçilmiş olan değer değiştirilir

- sağa doğru => daha büyük değer
- sola doğru => daha küçük değer

4 İşlev türleri şalteri

Ayar yapmak, Programlar yapmak ve bilgi almak için aşağıdaki işlevler seçilebilir:

Gün/saat ayarı (radyo sinyalli dış hava duyargası kullanıldığından gerekli değildir) – Sayfa 16

1. **Isıtma devresi** için gün başına üç farklı ısıtma saatı programlamak için – Sayfa 26 ve devamı

2. **Isıtma devresi** için gün başına üç farklı ısıtma saatı programlamak için – Sayfa 26 ve devamı

Boyler sıcak su ısıtıcısının yüklenmesi için gün başına üç farklı sıcak su süresi programlamak için – Sayfa 34

Sıcak su devresinin gün başına üç farklı sirkülasyon süresi programlamak için – Sayfa 31

Kaloriferin gece konumunda çalıştığı 99 güne kadar tatil günlerinin ayarlanması için – Sayfa 36

1. ve 2. ısıtma devresi için gece konumu ısısının ayarlanması – Sayfa 18

1. ve 2. ısıtma devresi için ısı eğrisinin ayarlanması – Sayfa 20

Kalorifer sisteminin çeşitli değerlerinin gösterilmesi – Sayfa 46


Kalorifer sisteminin çeşitli değerlerinin ayarlanması (örn. Lisan) – Sayfa 38

5 Cihaz kapağı

6 Ekran

7 İşleme türleri şalteri

Gece konumu, gündüz konumu veya program konumu arasında geçiş yapmak için

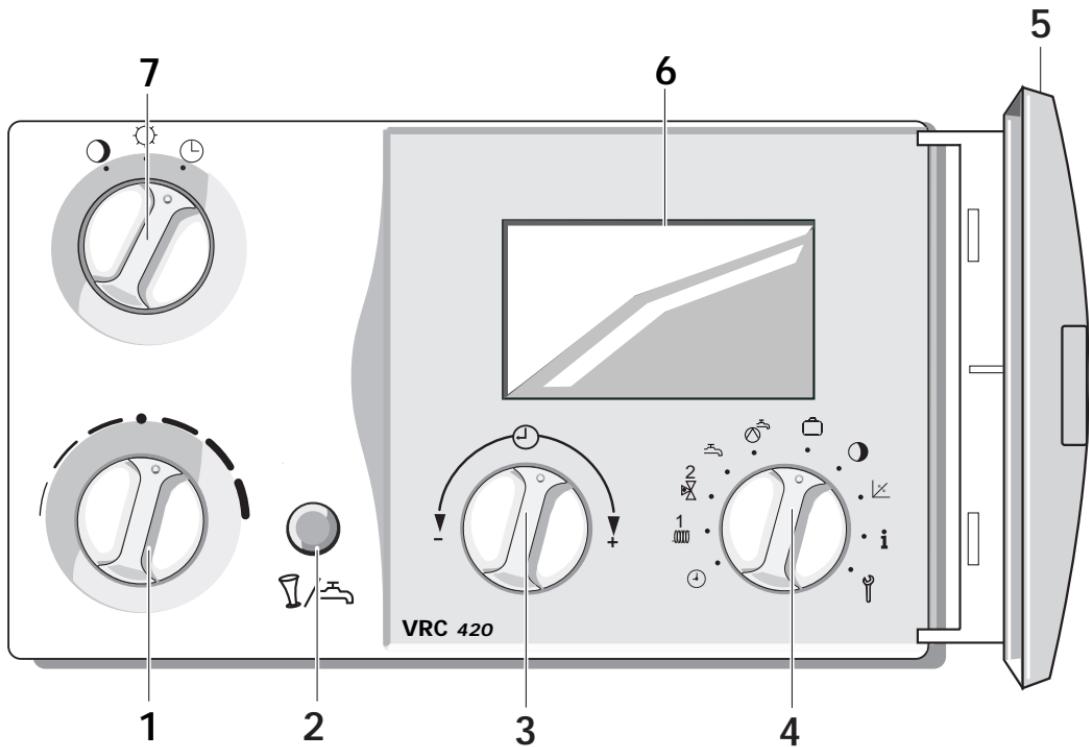

DK

NL

TR

Tekniske data

Apparattyp	VRC 420
Tilslutningsspænding på kedlen	16 - 30 V
Strømforbrug	< 80 mA
Dagtemperatur	12,5 - 27,5 °C
Nattemperatur	0°, 5 - 20°C
Mulige opvarmningscykler	3 pr. dag
Mulige varmtvandscykler	3 pr. dag
Bredde	148
Højde	85
Dybde	48
Vægt	ca. 200 g
Tilslutningsledninger	3 x 0,75 mm ²
Beskyttelsesgrad	IP 30
Beskyttelseskasse	III
Driftstemperatur	+ 5 - + 50 °C
Tilladt opbevaringstemp.	- 20 + 70 °C
Tilladt ledningslængde	< 30 m

Technische gegevens

Apparaattype	VRC 420
Aansluitspanning aan het verwarmingstoestel	16 - 30 V
Stroomverbruik	< 80 mA
Dagtemperatuur	12,5 - 27,5 °C
Nachttemperatuur	0°, 5 - 20 °C
Mogelijke verwarmingsperioden	3 per dag
Mogelijke warmwaterperioden	3 per dag
Breedte	148
Hoogte	85
Diepte	48
Gewicht	ca. 200 g
Aansluiteleidingen	3 x 0,75 mm ²
Beschermingssoort	IP 30
Beschermingsklasse	III
Bedrijfstemperatuur	+ 5 - + 50 °C
Toegestane opslagtemp.	- 20 + 70 °C
Maximaal toegestane lengte van de leidingen	< 30 m

Teknik bilgiler

Cihaz tipi	VRC 420
Isıtma cihazında bağlantı gerilimi	16 -30 V
Çektiği akım	< 80 mA
Gündüz konumu ısısı	12,5 - 27,5 °C
Gece konumu ısısı	0°, 5 - 20 °C
Mümkün olan ısıtma evreleri	günde 3
Mümkün olan sıcak su evreleri	günde 3
Genişliği	148
Yüksekliği	85
Derinliği	48
Ağırlığı	yakl. 200 g
Bağlantı kablosu	3 x 0,75 mm ²
Koruma türü	IP 30
Koruma sınıfı	III
İşletme ısısı	+ 5 - + 50 °C
İzin verilen depolama sıcaklığı	- 20 + 70 °C
İzin verilen kablo uzunluğu	< 30 m



Vaillant A/S
Drejergangen 3A · 2690 Karlslunde
Tlf. 46160200 · Fax 46 16 02 20
e-mail: salg@vaillant.dk

Vaillant B. V. - afd. Consumentenservice
Paasheuvelweg 42 · Postbus 23250
11 00 DT Amsterdam
tel. 020 565 92 00 · fax. 020 696 93 66

Vaillant
Isi Sanayi ve Ticaret Ltd. Sirket
Semsettin Günaltay Caddesi No.209
TR - 81080 Erenköy-Istanbul